



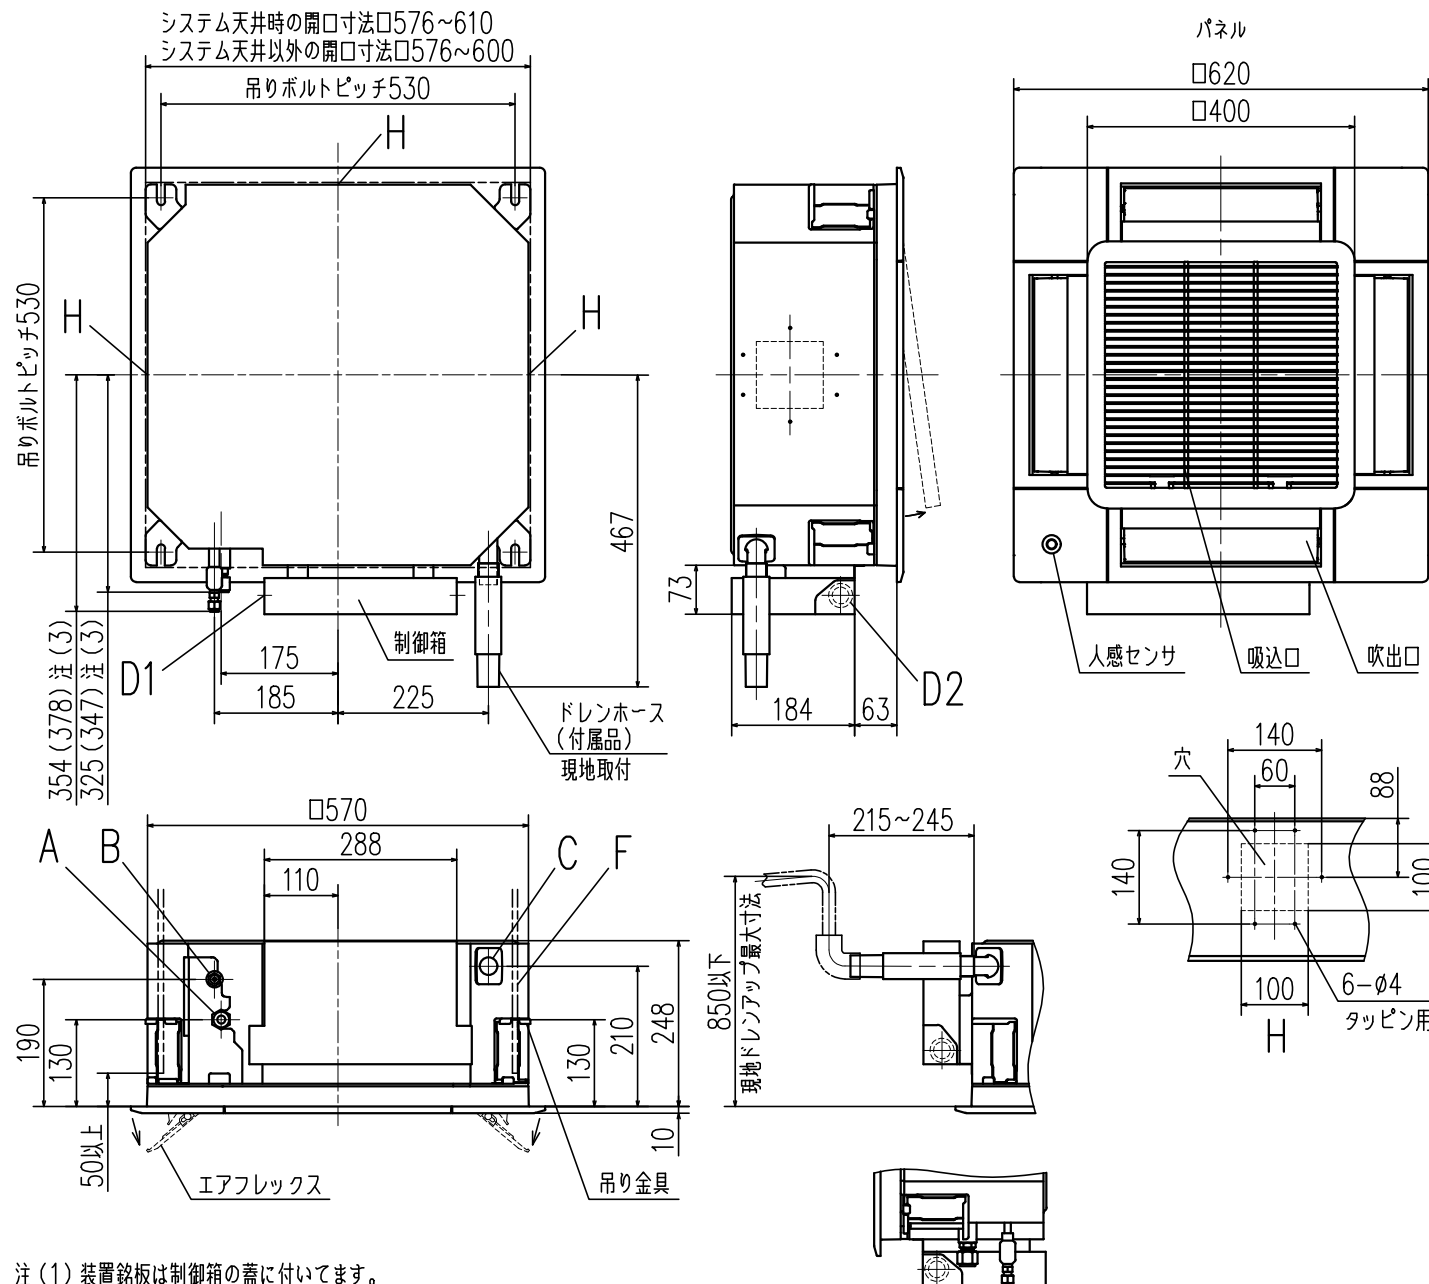


記号	内 容		
	機 種	P22,28	P36,45,56
A	冷媒ガス側配管	φ9.52 (フレア)	φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (フレア)	
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25,O.D.32)	
D1	電源線入口		
D2	リモコン線・通信線入口		
F	吊りボルト	M10又はM8	
H	吹出分岐ダクト接続口	φ125	
J	点検口	450X450	

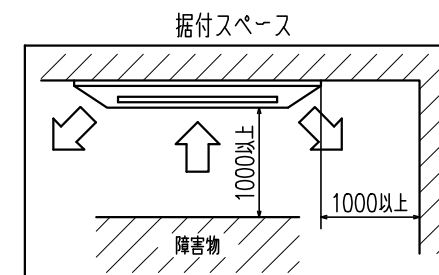


隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

点検口設置位置(注(2)参照)

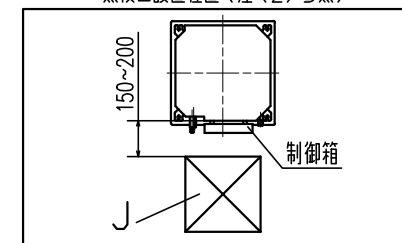

リモコン(別売品)



- 注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
 (2) このユニットは、システム天井用に設計されています。
 もし、システム天井以外に据付ける場合は、制御箱側に点検口を設置してください。
 (3) ねじ接合継手の場合は括弧内の寸法になります。

D1

適用機種 FDTCP221LXZ, 281LXZ, 361LXZ, 451LXZ, 561LXZ			
形 式	FDTC	パネル	TC-PSAE-5BW
発行者	松本	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	240826	PJF000Z853	訂 符 業 別 1/1