


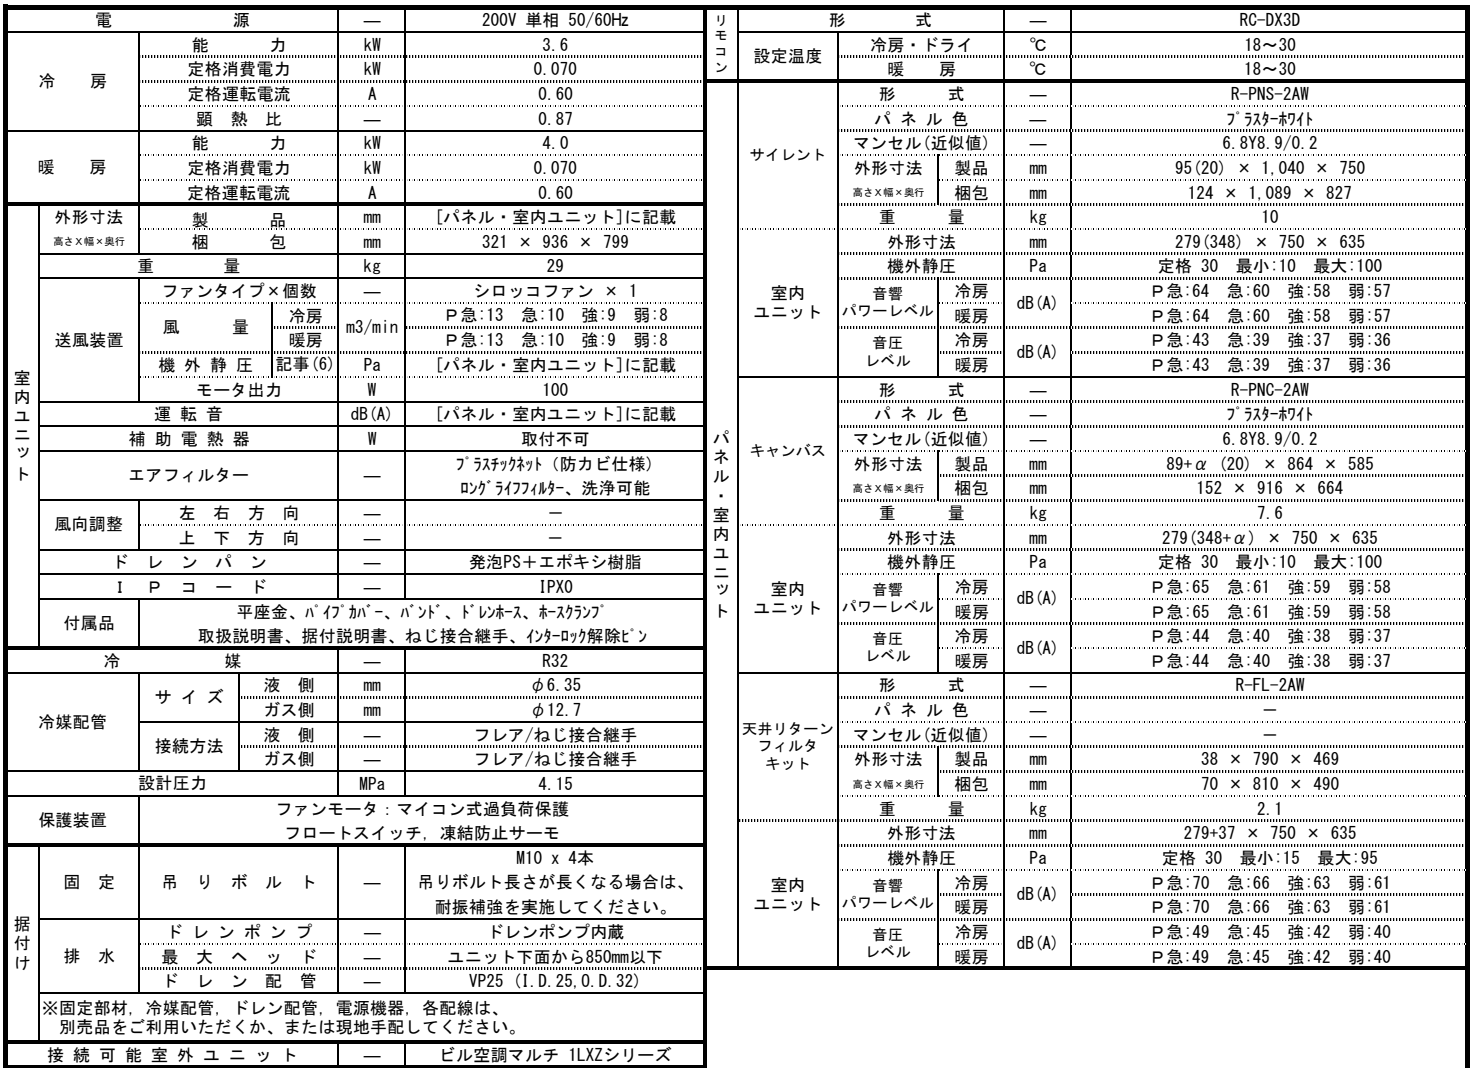

- (1) 冷房・暖房能力および電気特性は、JIS B 8616：2015条件により運転した値です。
- (2) 運転音の音響パワーレベルは、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。
- (3) 運転音の音圧レベルは、JIS B 8616：2006に準拠し、反響の少ない無響室で室内ユニットの吸込パネル中央下方1.5mの位置で測定した値(Aスケール)です。
実際に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響により、表示値より大きくなります。
- (4) ()内寸法は下記の高さ寸法を示しています。
[パネル]天井から露出する部分の寸法 [本体]天井内部の寸法
- (5) キャンバスパネルを使用する場合、室内高さはキャンバスダクト(別売)分が+ α されます(外形図参照)。
- (6) リモコンRC-DX3Dから機外静圧設定を行ってください。
天井リターンの場合は下表に従い、設定してください。
- (7) 冷媒漏れい検知器が漏れいした冷媒R32を検知した場合、警報器が音と光で警報を発します。
冷媒漏れいを検知した際、直ちに適正な処置を行ってください。

図 面	パネル仕様	サイレント	キャンパス	天井リターン	—
	外形図	PJG000Z815	PJG000Z819	PJG000Z823	—
	電気配線図	PJG000Z826	PJG000Z826	PJG000Z826	—
	リモコン	PJZ000Z378			
	—	—			
	使用範囲	PJG000Z155			

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン ビル用マルチ 室内ユニット 天埋カセテリア			
形 式	FDRP361LXZ		RoHS指令対応
発行者 松本	名 称	台数	記号
	仕様一覧表		
	図 番	訂 符	
250117	PJG000Z811 - 04		A