



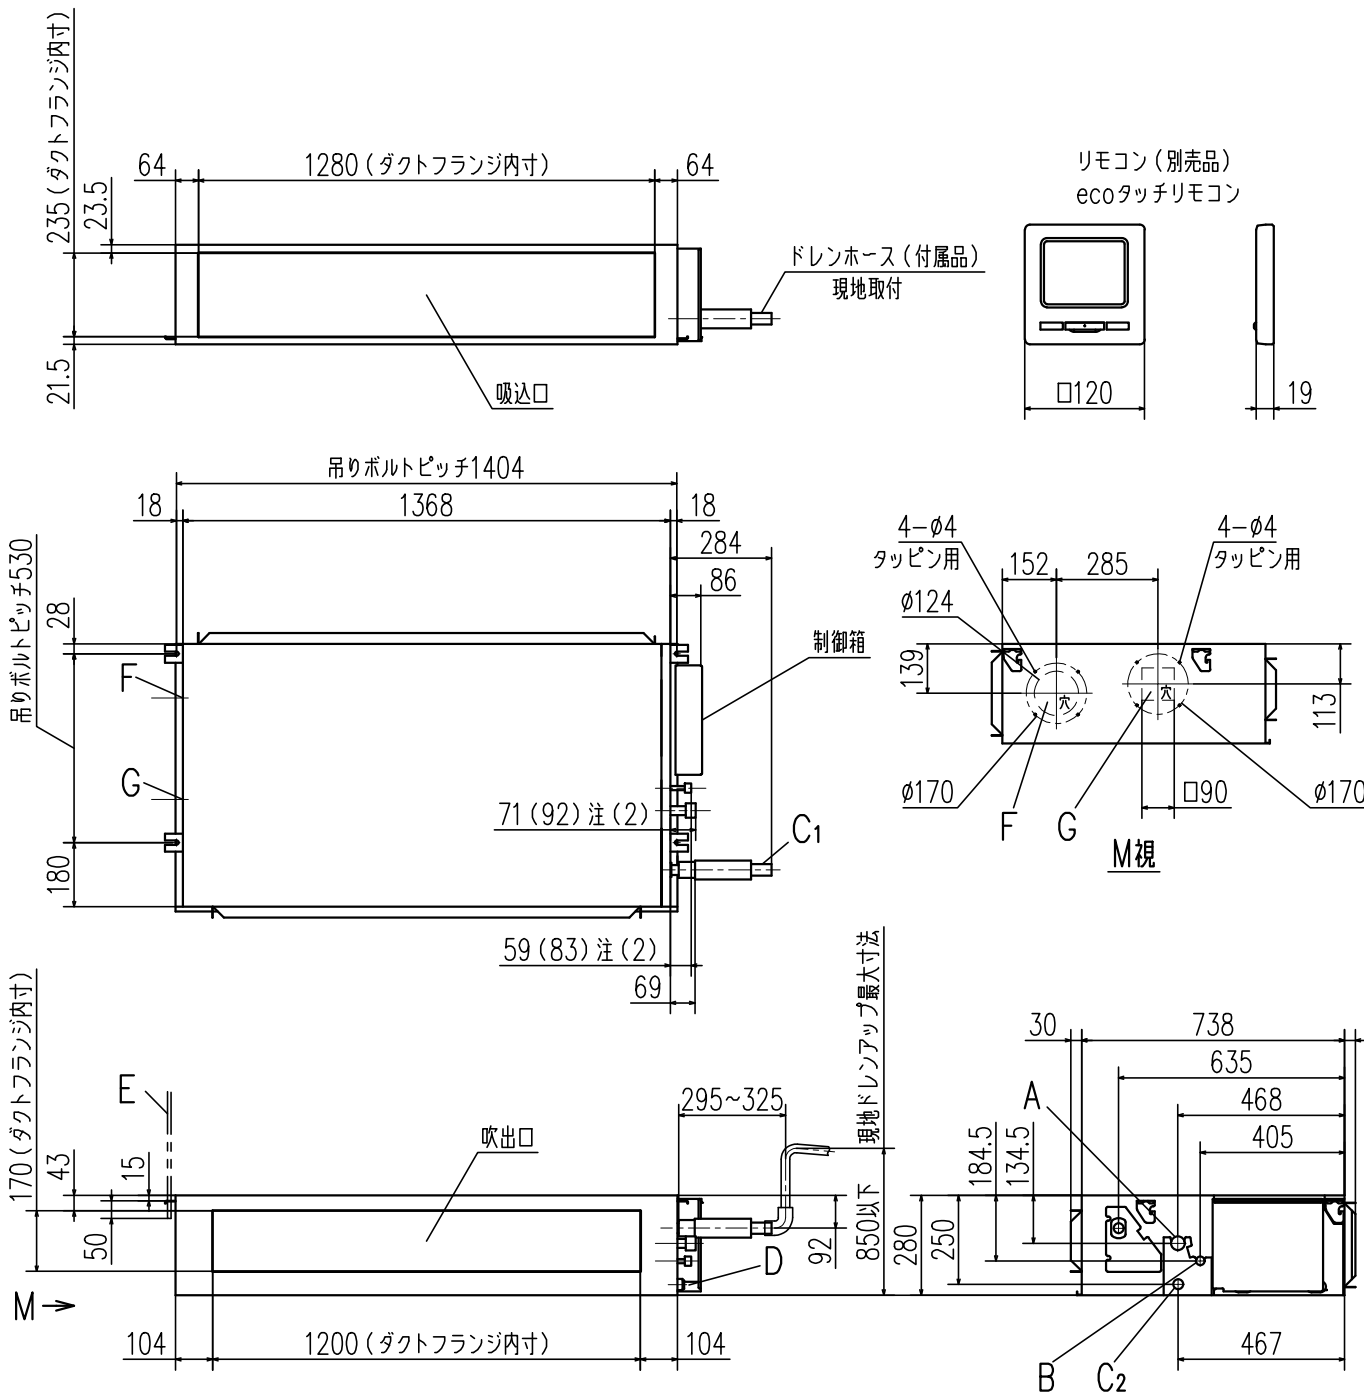


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25, O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口 φ125用ノックアウト
H	点検口 450X450

室内ユニット据付スペース

吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。(ケース1) ユニットの側面から

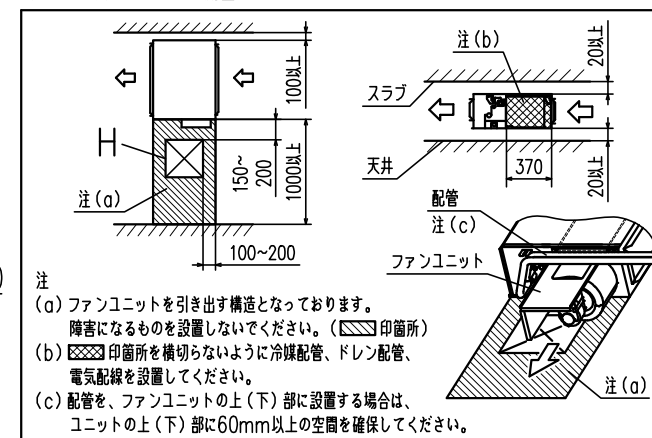

(ケース2) ユニットの下面から

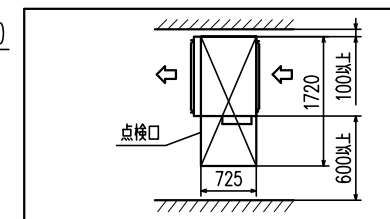

- 注
- (1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
 - (2) ねじ接合継手の場合は括弧内の寸法になります。

適用機種	FDUP1121LXZ, 1401LXZ, 1601LXZ
形 式	F DU
発行者	松本
名 称	室内機外形図 (OUTLINE)
図 番	240826 PJG000Z833
訂 符	1/1