

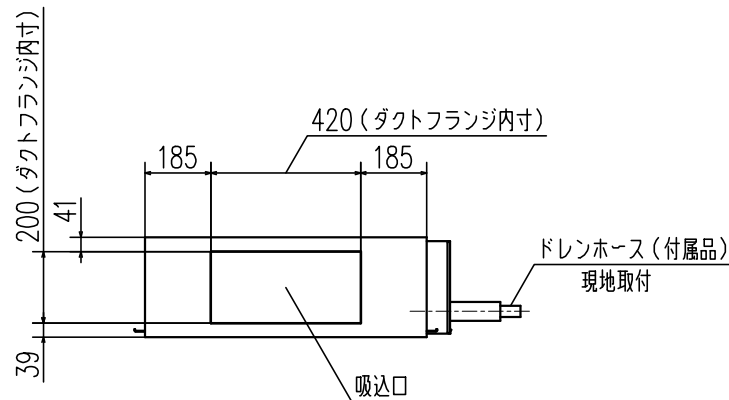
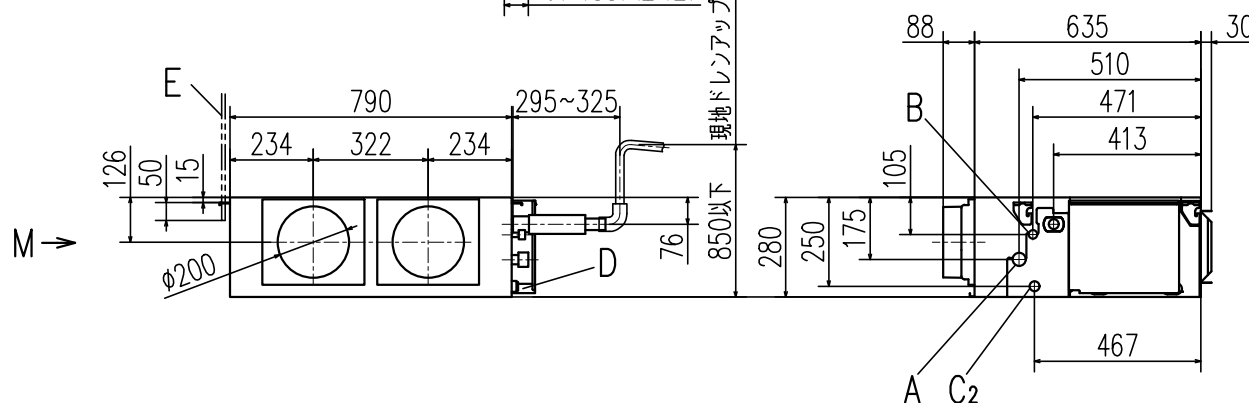
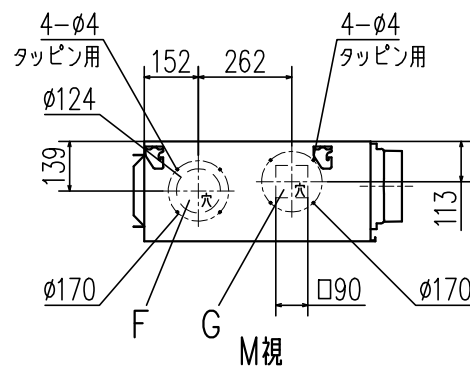


機外静圧設定範囲は10~100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧損が
増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
ユニット付属の据付説明書をご参照下さい。

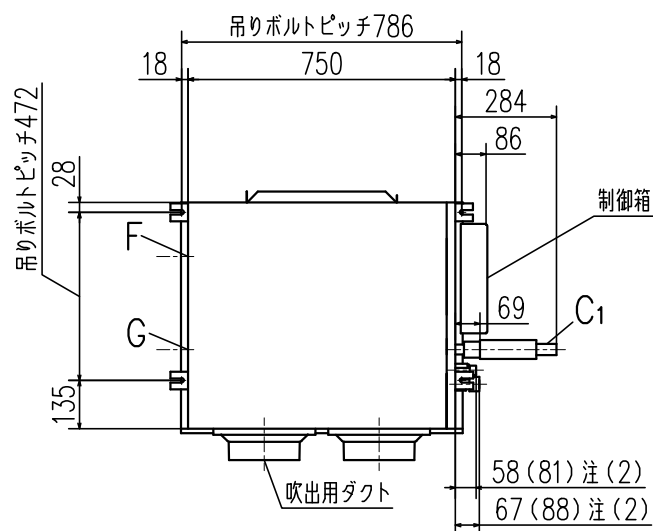


リモコン (別売品)
ecoタッチリモコン




記号	内 容
	機 種
	P28 P36,45,56
A	冷媒ガス側配管 φ9.52 (フレア) φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ6.35 (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25, O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口 φ125用ノックアウト
H	点検口 450X450

室内ユニット据付スペース

吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に
配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
また、据付高さは2.5m以上としてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。
(ケース1) ユニット側面から

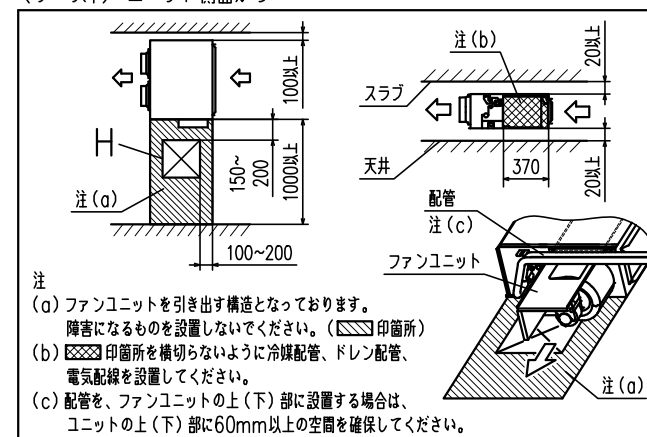

(ケース2) ユニット下面から

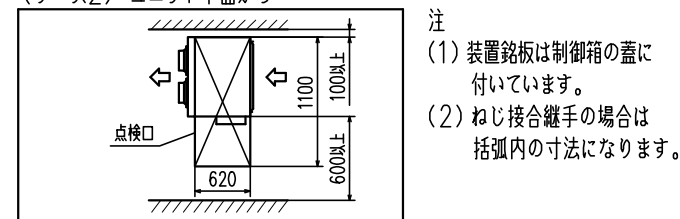

適用機種	F D U P 2 8 1 L X Z , 3 6 1 L X Z , 4 5 1 L X Z , 5 6 1 L X Z
変換キット形式	U - U M - 2 A
発行者	名 称
松本	室内機外形図 (OUTLINE)
240826	図 番
P J G 0 0 0 Z 8 3 5	訂 符
	業 別
	1 / 1