


機外静圧設定範囲は10~100Paとなります。
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧損が
増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。
ユニット付属の据付説明書をご参照下さい。



記 号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25,O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 $\phi 125$ 用ノックアウト
G	排気ダクト接続口 $\phi 125$ 用ノックアウト
H	点検口 450X450

室内ユニット据付スペース





吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に
配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
また、据付高さは2.5m以上としてください。
据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。
(ケース1) ユニットの側面から

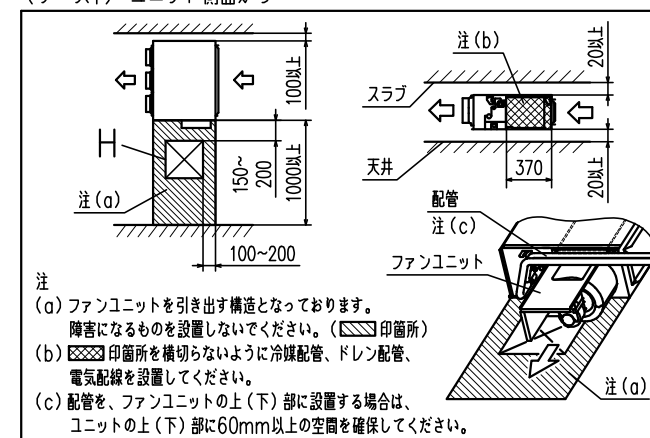

(ケース2) ユニットの下面から

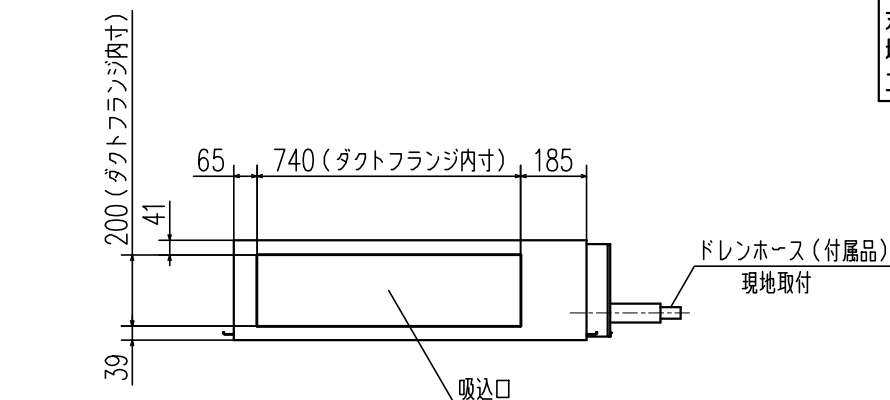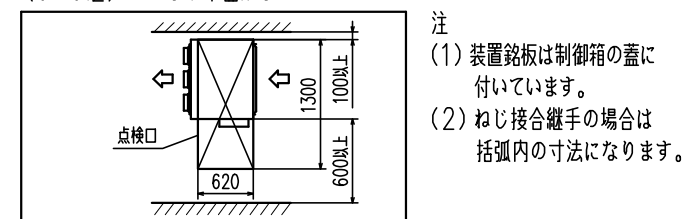

リモコン (別売品)
ecoタッチリモコン

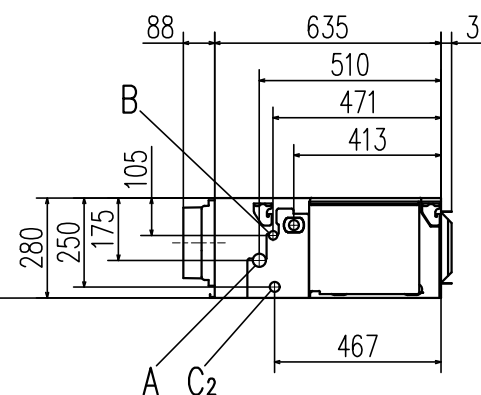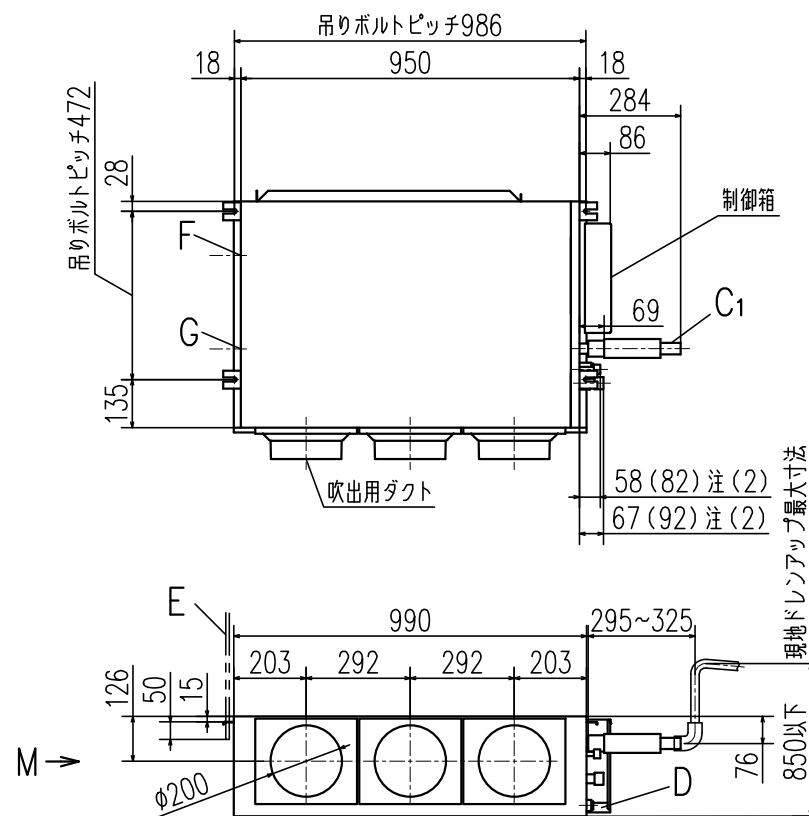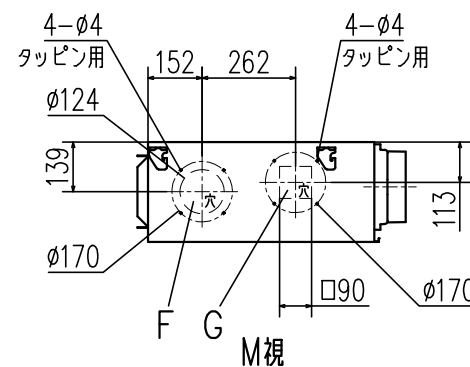

適用機種	F DUP711LXZ, 801LXZ, 901LXZ
変換キット形式	U-UM-3A
発行者	名 称 室内機外形図 (OUTLINE)
松本	図 番 PJG000Z836
240826	訂 符 業 別 1/1