
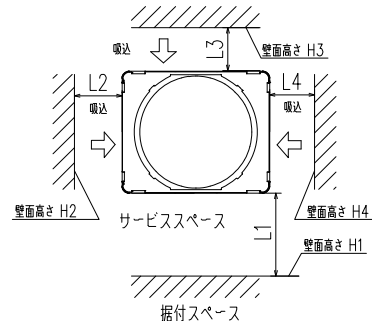






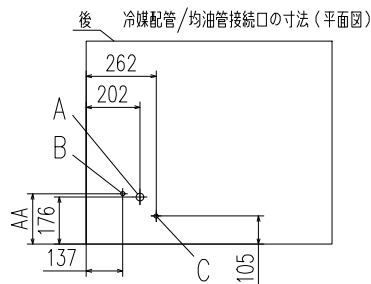


寸法	据付例	1	2
L1		500	開放
L2		100	100
L3		300	300
L4		100	開放
H1		1500	開放
H2		制限なし	制限なし
H3		500	制限なし
H4		制限なし	開放

(單位:mm)

博三

1. 本図はアクティブフィルタを搭載した時の室外機外形図です。
2. 左表はアクティブフィルタを搭載する場合の据付寸法です。
3. H1, H3が表中の壁面高さ制限値を超過する場合は、
L1の数値は $(H1 - 1500) / 2$ を加えた値、
L3の数値は $(H3 - 500) / 2$ を加えた数値としてください。
4. H1～H4の全てが1200以上となる場合は
半地下設置に該当するため、追加で安全対策が必要となる場合があります。
安全対策の詳細は技術資料に記載しています。
5. 狭小地に室外機を設置する場合は、
室外機または障害物と壁との距離は
最低0.6m確保してください。

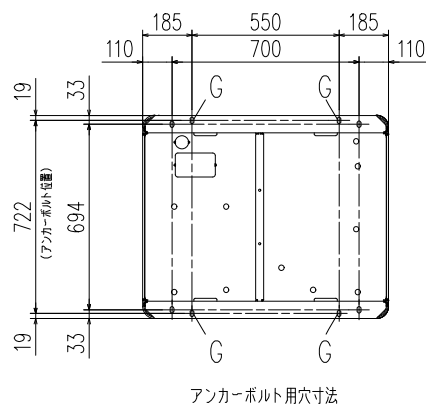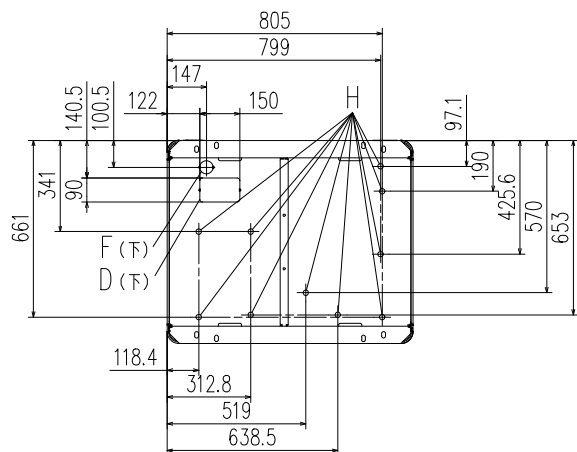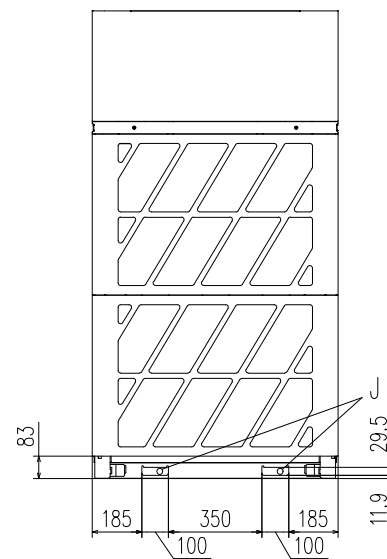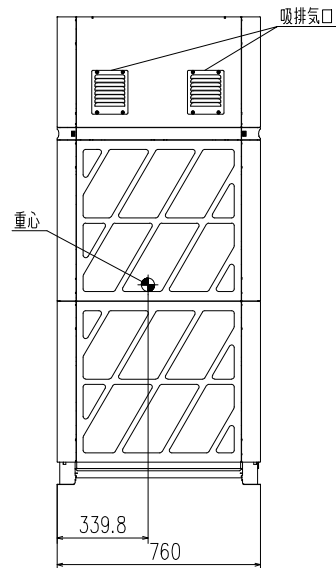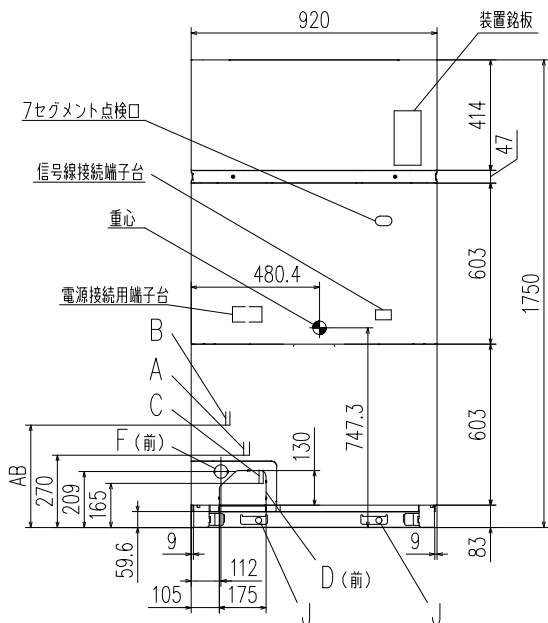

記号	内	容
A	冷媒ガス側配管接続口	224:φ19.05(ろう付),280:φ22.22(ろう付),335:φ25.4(ろう付)
B	冷媒液側配管接続口	224,280:φ9.52(フレア), 335:φ12.7(フレア)
C	均油配管接続口	φ12.7(フレア)
D	冷媒配管取出口	175X130(前),150X90(下)
F	電源取入口	φ50
G	アンカーボルト用穴	M10, 4個
H	ドレン排水用穴	φ20, 10個
J	搬入、吊り下げ用穴	100X29.5

形式	224、280	335	
寸法	AA	188.5	185.5
	AB	383	377

單位:mm

適用機種 FDCP2241LXZ, 2801LXZ, 3351LXZ-N FDCSP2241LXZ, 2801LXZ, 3351LXZ-N			
形 式 FDCP			
発行者 山田	名 称 室外機外形図 (アクティブフィルタ搭載)		
	図 番	計 符	葉 別
250307	PCB004Z934	1	1/1