

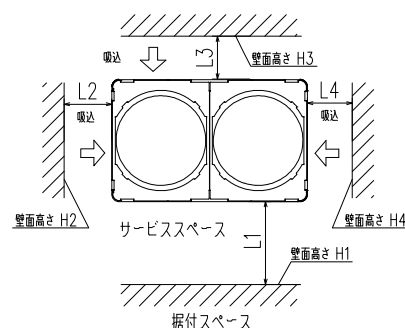
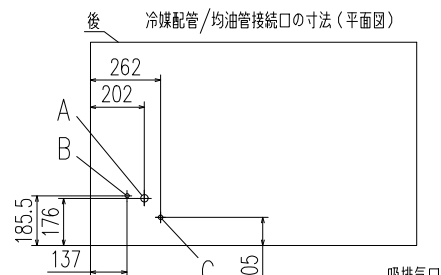
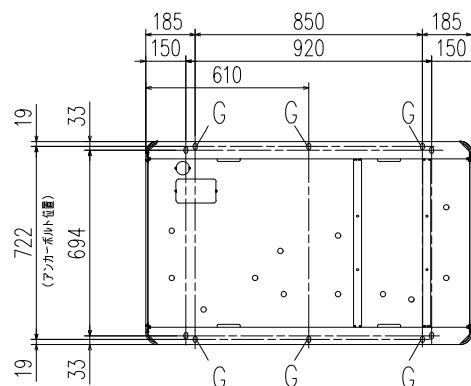
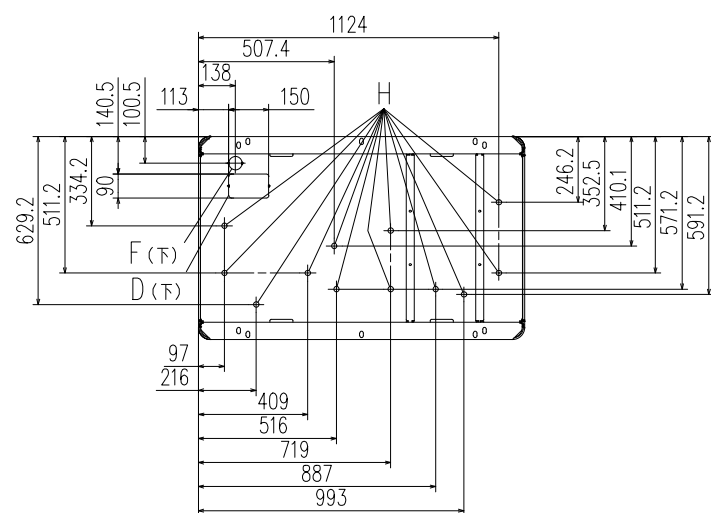
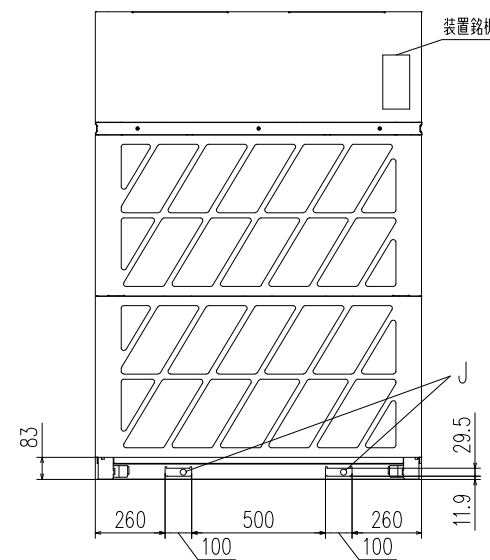


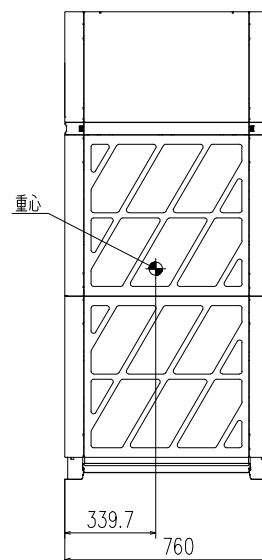

(単位:mm)

掘付例	1	2
寸法		
L1	500	開放
L2	100	100
L3	300	300
L4	100	開放
H1	1500	開放
H2	制限なし	制限なし
H3	500	制限なし
H4	制限なし	開放

- 記事
1. 本図はアクティブフィルタを搭載した時の室外機外形図です。
 2. 左表はアクティブフィルタを搭載する場合の掘付寸法です。
 3. H1, H3が表中の壁面高さ制限値を超過する場合は、
L1の数値は $(H1-1500)/2$ を加えた値、
L3の数値は $(H3-500)/2$ を加えた数値と
してください。
 4. H1~H4の全てが1200以上となる場合は
半地下設置に該当するため、追加で安全対策が
必要となる場合があります。
安全対策の詳細は技術資料に記載しています。
 5. 狭小地に室外機を設置する場合は、
室外機または障害物と壁との距離は
最低0.6m確保してください。
 6. アクティブフィルタを搭載する場合、
室外機の装置銘板は背面側にあります。

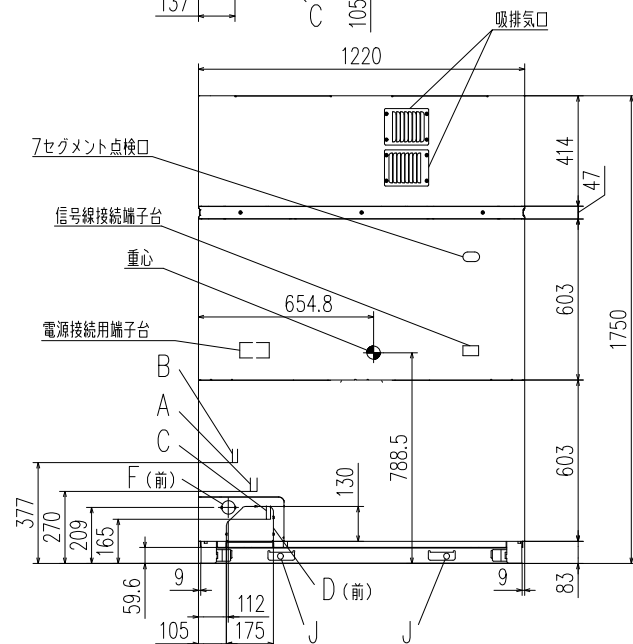

アンカーボルト用穴寸法

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 335,400:φ25.4(ろう付), 450,500:φ28.58(ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 φ12.7(フレア)
C	均油配管接続口 φ12.7(フレア)
D	冷媒配管取出口 175X130(前), 150X90(下)
F	電源取出口 φ50
G	アンカーボルト用穴 M10, 6個
H	ドレン排水用穴 φ20, 12個
J	搬入、吊り下げ用穴 100X29.5

適用機種 FDCP3351LXZ, 4001LXZ, 4501LXZ, 5001LXZ-N
FDCSP3351LXZ, 4001LXZ, 4501LXZ, 5001LXZ-N

形 式	FDCP	図 番	山田	250307	PCB004Z935	訂 符	葉 別
発行	名 称	室外機外形図 (アクティブフィルタ搭載)					

単位:mm