
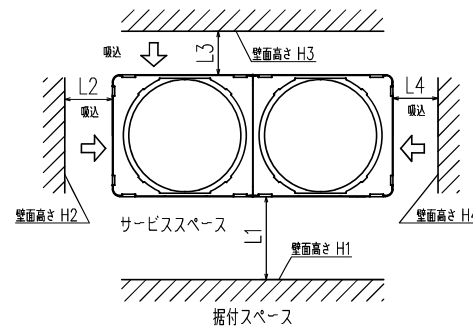






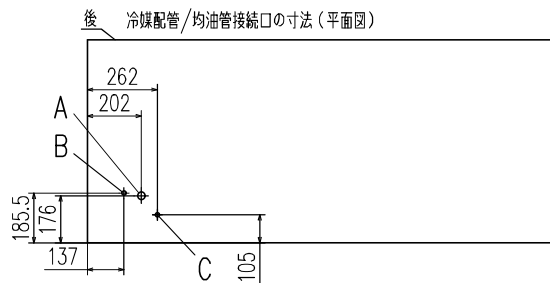


(単位:mm)

据付例 寸法	1	2
L1	500	開放
L2	100	100
L3	300	300
L4	100	開放
H1	1500	開放
H2	制限なし	制限なし
H3	500	制限なし
H4	制限なし	開放

記事

1. 本図はアクティブフィルタを搭載した時の室外機外形図です。
2. 左表はアクティブフィルタを搭載する場合の据付寸法です。
3. H1, H3が表中の壁面高さ制限値を超過する場合は、
L1の数値は $(H1-1500)/2$ を加えた値、
L3の数値は $(H3-500)/2$ を加えた数値と
してください。
4. H1~H4の全てが1200以上となる場合は
半地下設置に該当するため、追加で安全対策が
必要となる場合があります。
安全対策の詳細は技術資料に記載しています。
5. 狭小地に室外機を設置する場合は、
室外機または障害物と壁との距離は
最低0.6m確保してください。

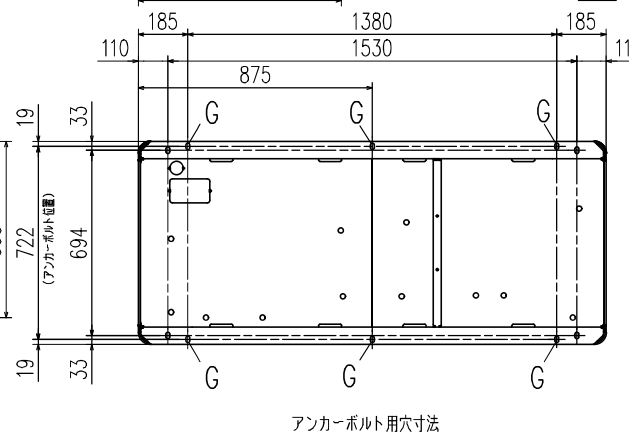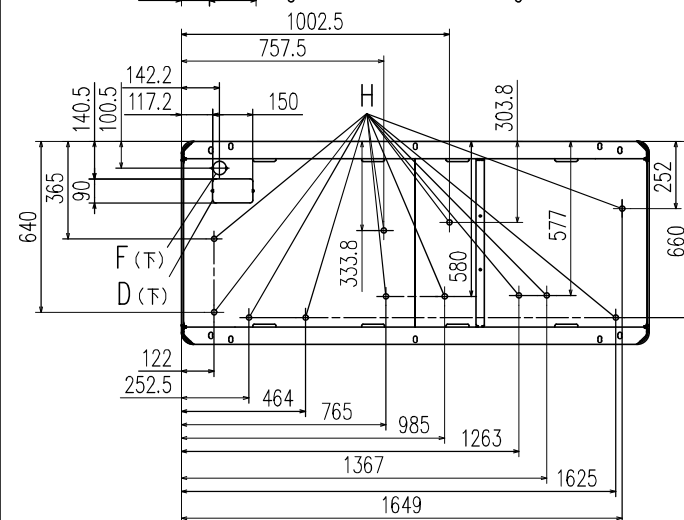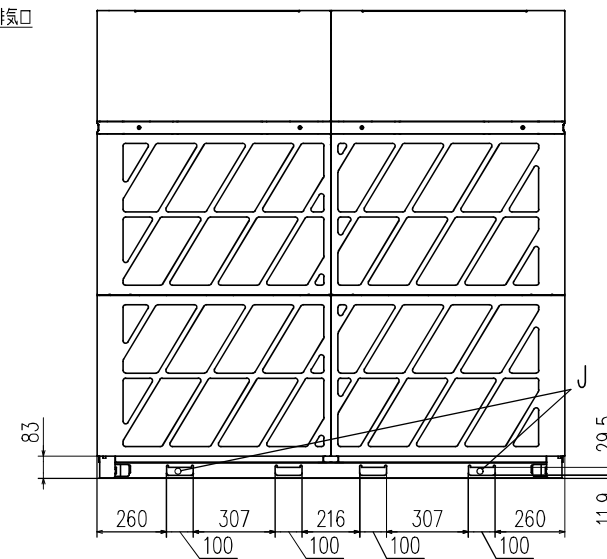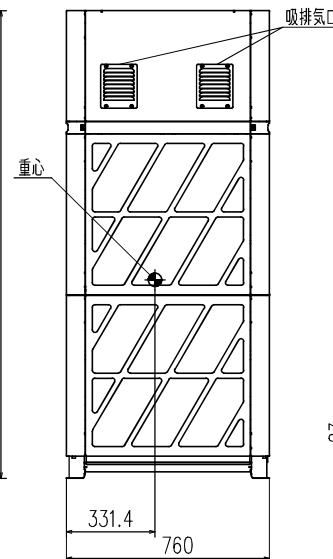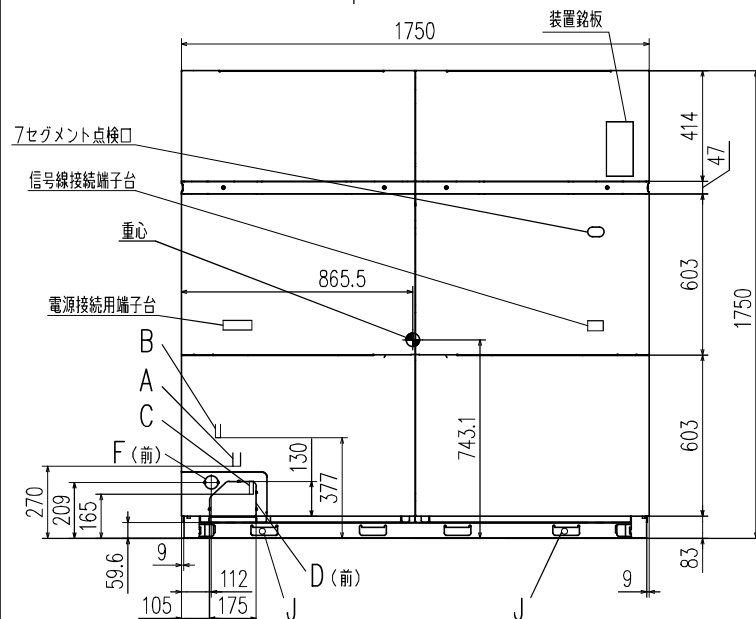

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 28.58$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
C	均油管接続口 $\phi 12.7$ (フレア)
D	冷媒配管取出口 175X130 (前), 150X90 (下)
F	電源取入口 $\phi 50$
G	アンカーボルト用穴 M10, 6個
H	ドレン排水用穴 $\phi 20$, 12個
J	搬入、吊り下げ用穴 100X29.5

適用機種 FDCP5001LXZ, 5601LXZ, 6151LXZ-N, 6701LXZ-N FDCSP5001LXZ, 5601LXZ, 6151LXZ-N, 6701LXZ-N	
形 式 FDCP	図 符
発行者 山田	名 称 室外機外形図 (アクティブフィルタ搭載)
250307	図 番 PCB004Z936
単位:mm	1/1