

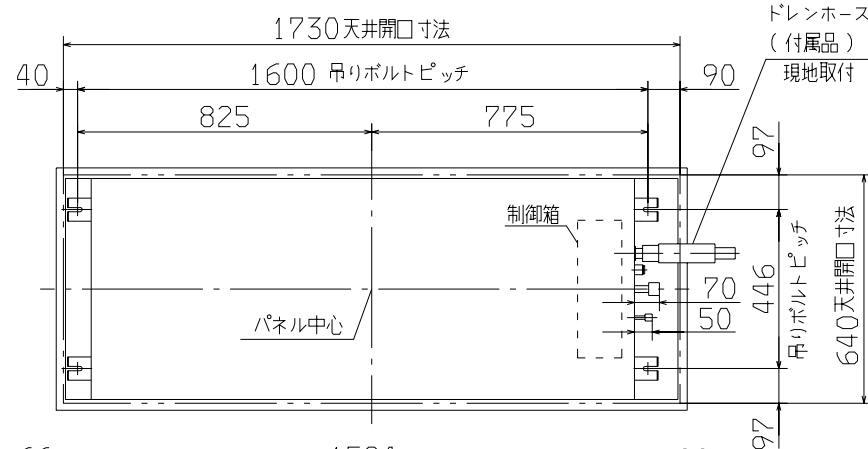

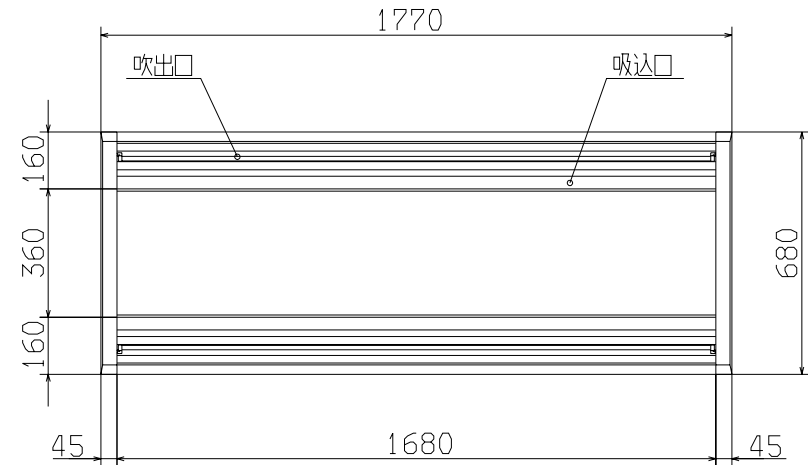
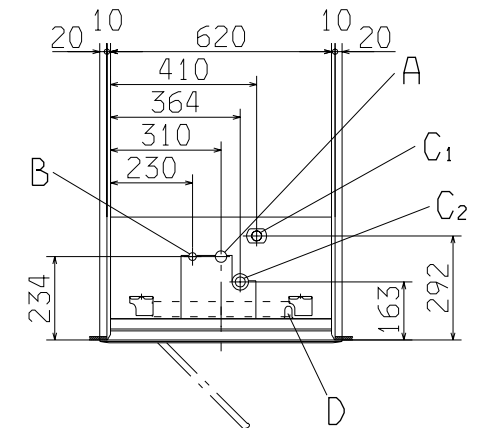



リモコン(別売品)

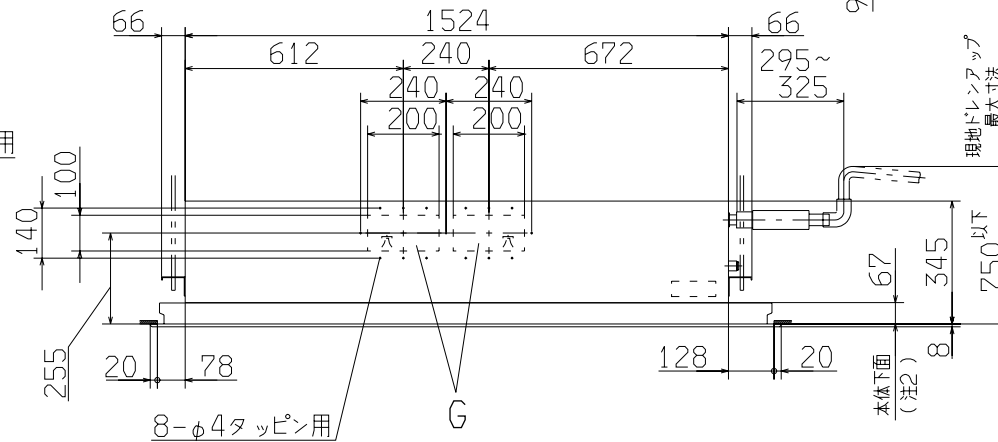

記号	内 容
A	ガス配管接続 □ $\phi 19.05$ (フレア)
B	液配管接続 □ $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(4)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □

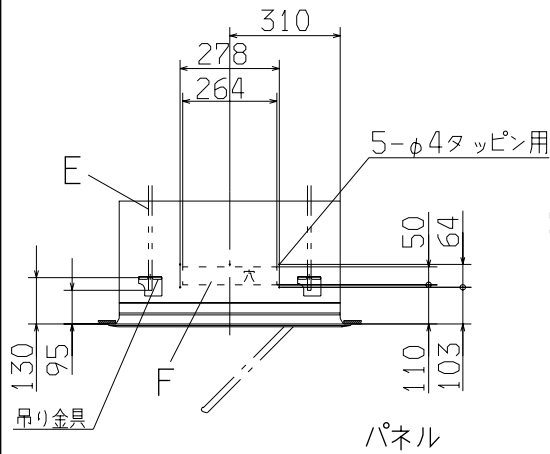



据付スペース

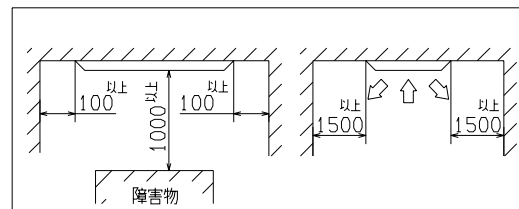




- 注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
 (2) ラクリーナパネル、天井材はめ込みパネルの場合は、本体下面高さは93mmになります。
 (高さ方向寸法は本図より30mm上方になります。)
 (3) 天井材はめ込みパネルには厚さ6~15mm、一辺300mm以上の天井材をご使用ください。
 (4) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種				
GHTWP112, 140, 160HMD1				
形 式		パネル		
GHTW		TW-PSA-42W他		
発行者		名 称		
蛭川		室内機外形図(OUTLINE)		
図 番		訂 符		業 別
991220		PJB000Z702		1/1


リモコン(別売品)

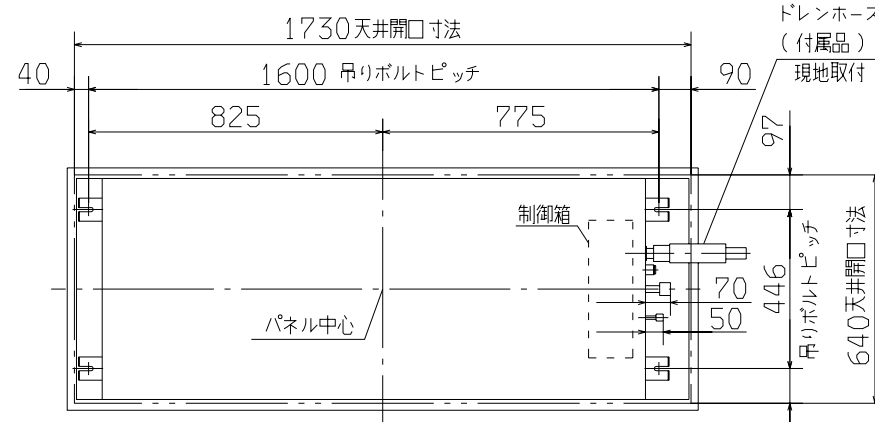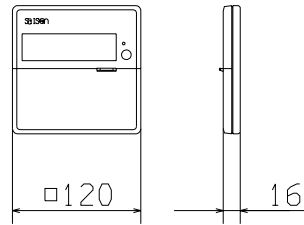

記号	内 容
A	ガス配管接続 □ $\phi 19.05$ (フレア)
B	液配管接続 □ $\phi 9.52$ (フレア)
C1	ドレン配管接続 □ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水 □ VP20
D	電源取入 □
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入 □
G	吹出分岐ダクト接続 □ 加湿器接続 □

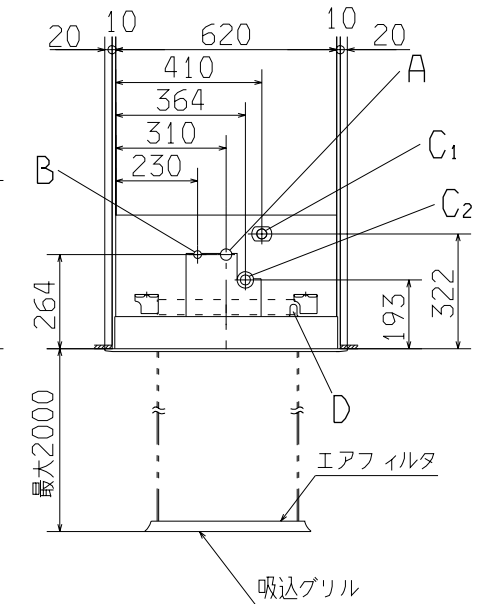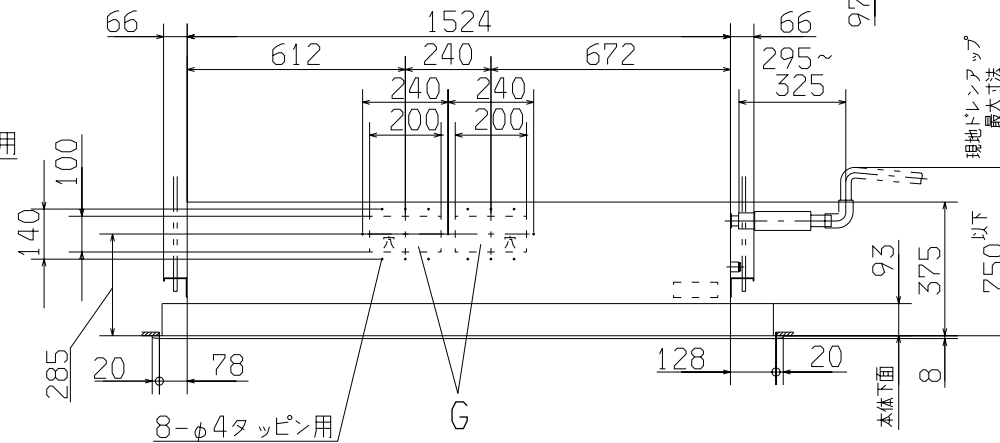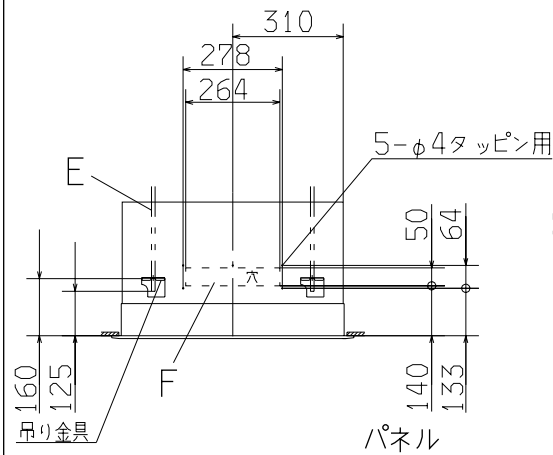



据付スペース

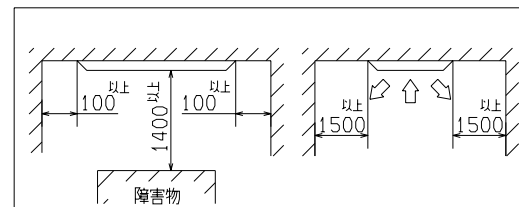





- 注(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種				
GHTWP112, 140, 160HMD1				
形 式		パネル	TW-PSL-48WD	
GHTW				
発行者		名 称		
蛸川		室内機外形図(OUTLINE)		
図 番		訂 符 業 別		
991220		PJB000Z745		
		1/1		


リモコン(別売品)

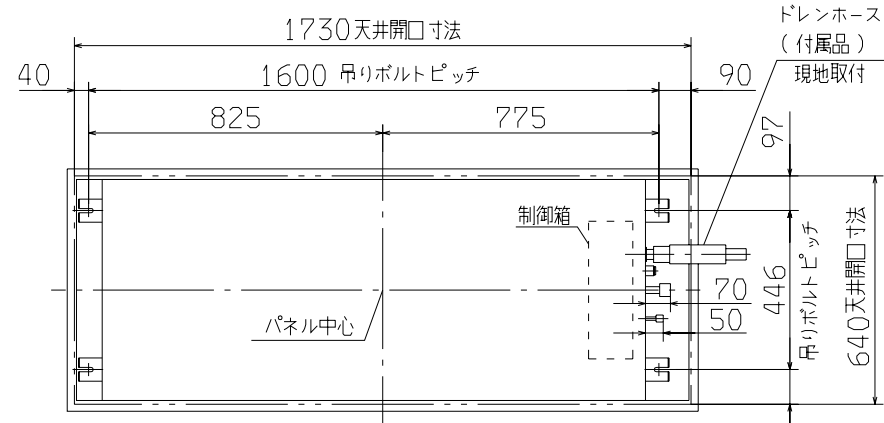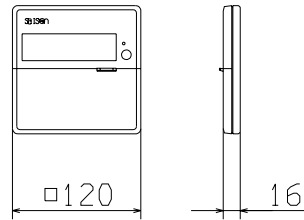

記号	内 容
A	ガス配管接続□ φ19.05(フレア)
B	液配管接続□ φ9.52(フレア)
C1	ドレン配管接続□ VP25注(2)
C2	ドレン自然排水□ VP20
D	電源取入□
E	吊りボルト M10またはW 3/8
F	O A 取入□
G	吹出分岐ダクト接続□ 加湿器接続□

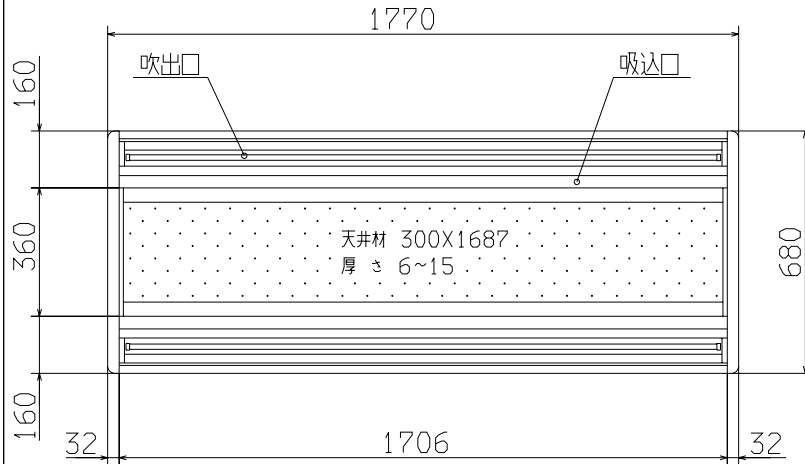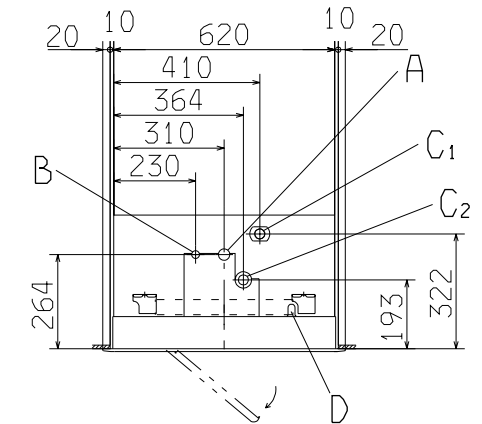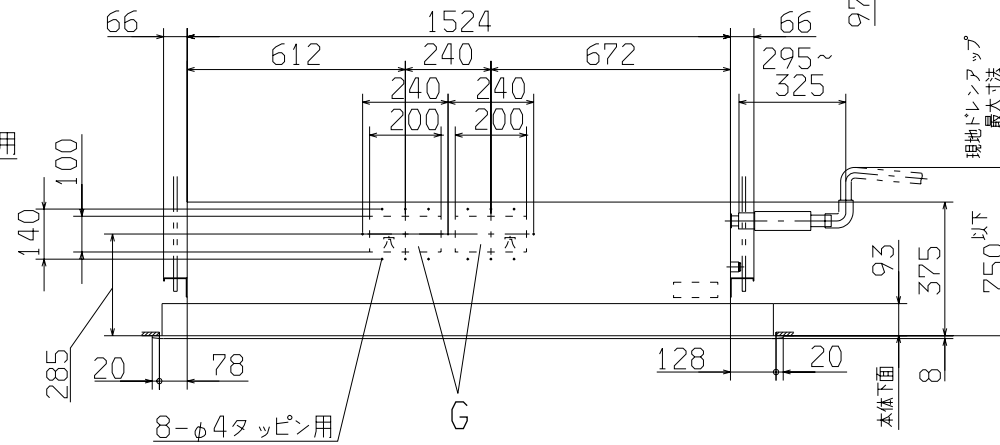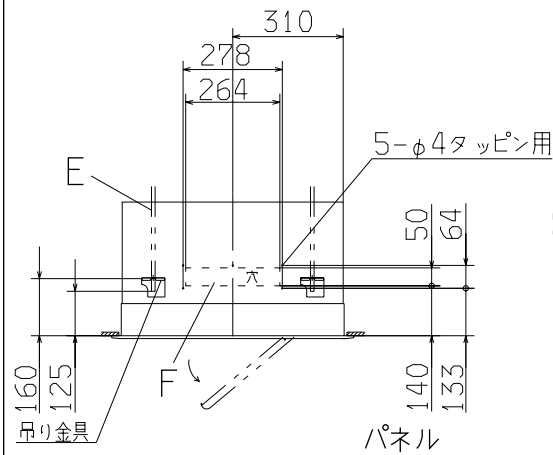

据付スペース

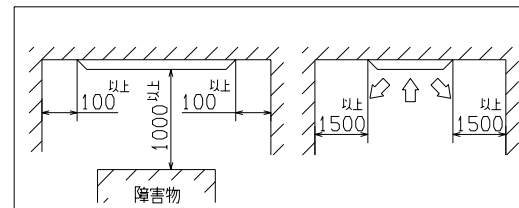

注(1) 装置銘板は制御箱の下部側面に付いています。
 (2) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種 GHTWP112, 140, 160HMD1		
形 式 GHTW	パネル TW-PSB-48W	⊕ ⊖
発行者 北川	名 称 室内機外形図(OUTLINE)	図 番 PJB000Z847
01, 326		訂 符 業 別 1/1