


|        |                    |
|--------|--------------------|
| FM1    | ファンモータ (サーモ付)      |
| CF1    | FM1用コンデンサ          |
| DM     | ドレンモータ             |
| FS     | フロートスイッチ           |
| LM     | ルーパーモータ            |
| LS     | ルーパースイッチ           |
| ThI-A  | 吸込空気センサー           |
| ThI-R1 | 熱交センサー (赤・Uバンド)    |
| ThI-R2 | 熱交センサー (黒・キャピラリ)   |
| ThI-R3 | 熱交センサー (黒・ガスヘッド)   |
| ThC    | リモコン付温度センサー        |
| TrI    | トランス               |
| SM     | ステッピングモータ (電子駆動専用) |
| SW1    | ユニットNo.10の位        |
| SW2    | ユニットNo.1の位         |
| SW3    | 室外No.10の位          |
| SW4    | 室外No.1の位           |
| SW5-1  | ドレンポンプ試験運転         |
| SW5-2  | 加温器ファン制御           |
| SW6    | 機器容量切換             |
| SW9-4  | 高天井 (ファン回転アップ)     |
| J1     | フィルターサイン           |
| J2     | 運転許可・禁止            |
| J8     | 加湿器ドレン運転切換         |
| LED・1  | 表示灯 (赤・点検表示)       |
| LED・2  | 表示灯 (緑・マイコン正常表示)   |
| F      | ヒューズ               |
| X1~3,6 | FM用リレー             |
| X4     | DM用リレー             |
| X5     | LM用リレー             |
| XR1    | 運転出力 (DC12V出力)     |
| XR2    | 暖房出力 (DC12V出力)     |
| XR3    | サーモON出力 (DC12V出力)  |
| XR4    | 点検出力 (DC12V出力)     |
| XR5    | 送風操作 (無電圧接点)       |
| TB     | 端子台 (口印)           |
| CnA~Z  | コネクタ (口印)          |
| ■印     | 閉路接線子              |

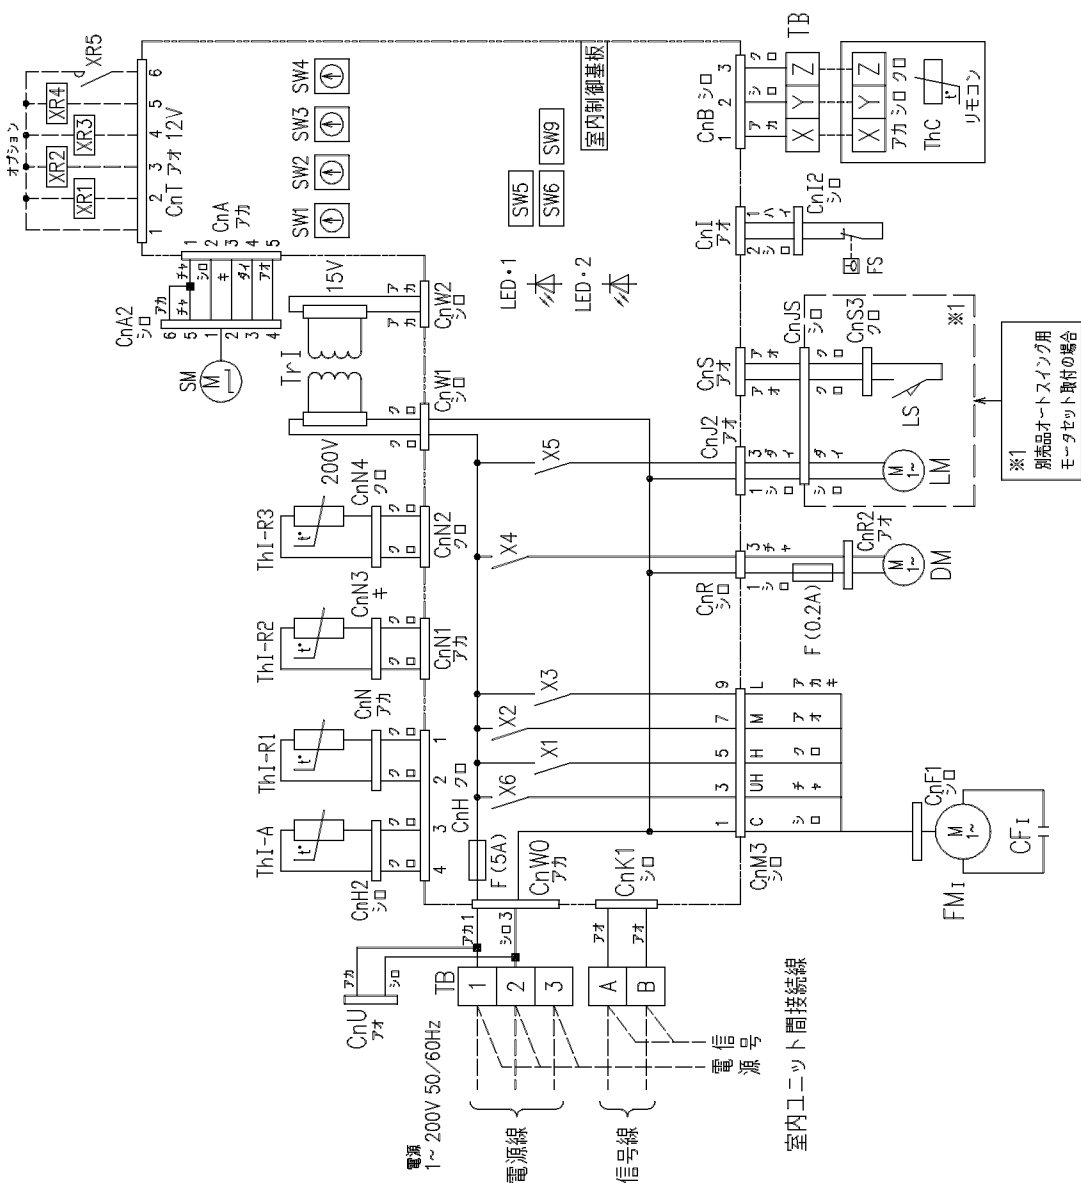

記事1! ----- は現地配線を示します。

2. TB [A] [B] は信号線用端子台 (5V) です。
3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は  $0.75 \sim 2 \text{mm}^2 \times 2 \text{芯}$  ( [A] , [B] ) を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は  $0.3 \text{mm}^2 \times 3 \text{芯}$  とし、他の動力線と並行配列しないでください。  
やむを得ない場合 shield 線を使用してください。又、延長距離が 100m を超える場合は、  
< 密着納入仕様書 > 中の "リモコン" の項目をご覧ください。

|                 |            |            |        |
|-----------------|------------|------------|--------|
| 適用機種            | GTS        | TS-PNA-28W | パナソニック |
| 型式              | GTS        |            |        |
| 発行              | 笠原         |            |        |
| 図番              | PJC001Z090 |            |        |
| 室内機配線図 (WIRING) | 別 1 / 1    |            |        |