


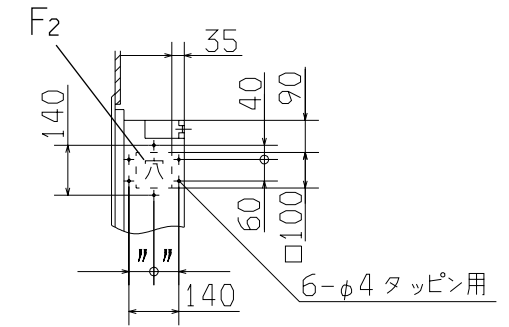
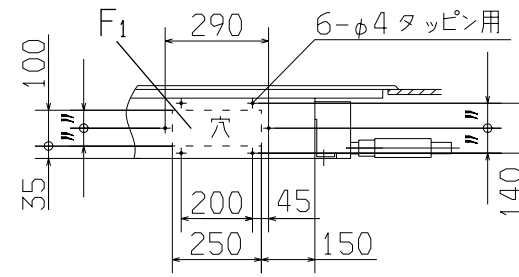
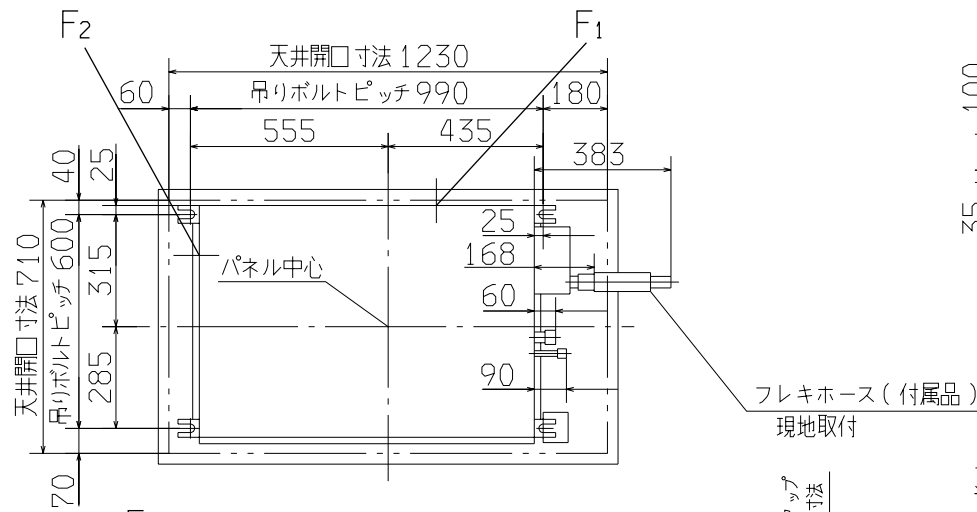
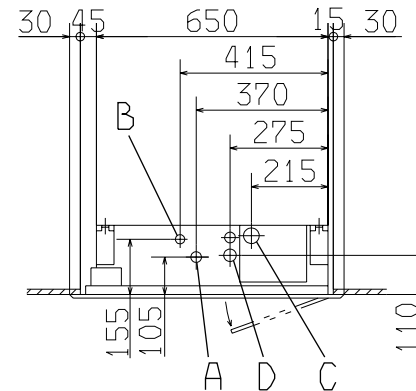


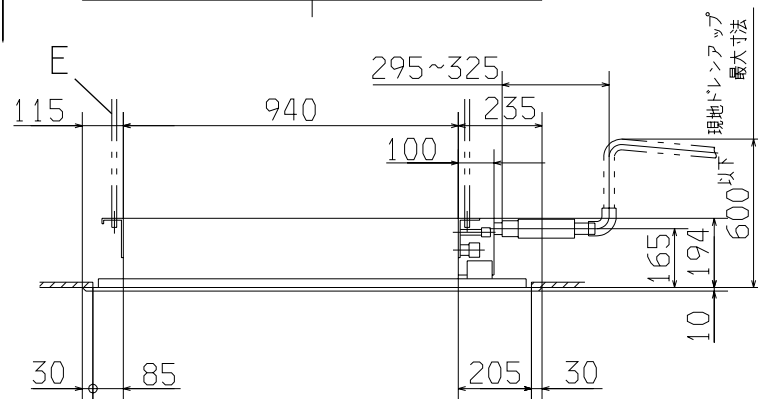


| 記号   | 内 容                 |
|------|---------------------|
| A    | 冷媒ガス側配管 φ15.88(フレア) |
| B    | 冷媒液側配管 φ9.52(フレア)   |
| C    | ドレン配管接続□ VP25 注(5)  |
| D    | 電源取入□ φ35           |
| E    | 吊りボルト M10           |
| F1,2 | O A 取入□ ノックアウト      |

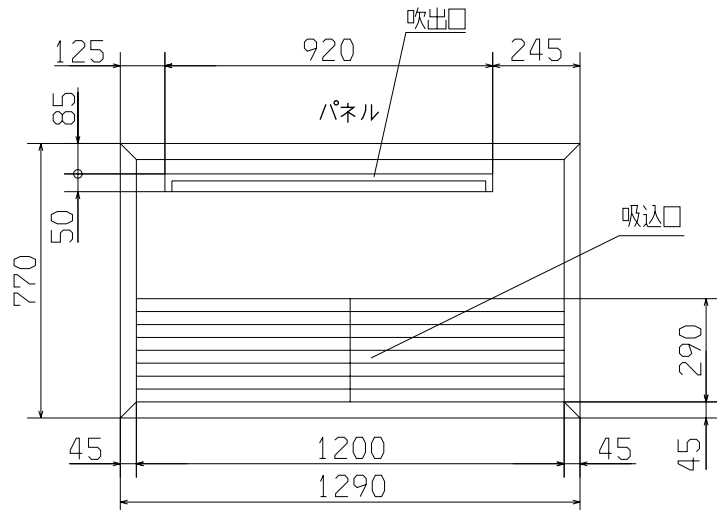

リモコン(別売品)





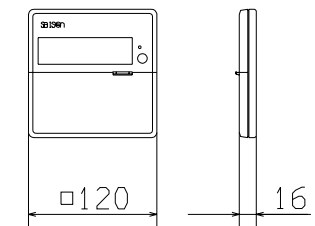


据付スペース

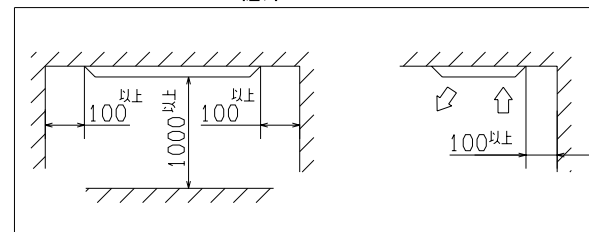


- 注(1) 配管はフレア接続  
 (2) 配線は端子台接続  
 (3) 電源線と信号線は分離してください。  
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。  
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 適用機種   | GHTSP56HMD1         |
| 形 式    | GHTS パネル TS-PSA-26W |
| 発行者    | 名 称 室内機外形図(OUTLINE) |
| 加藤     | 図 番                 |
| 99.1.5 | PJC000Z675          |
|        | 訂 符 業 別 1/1         |

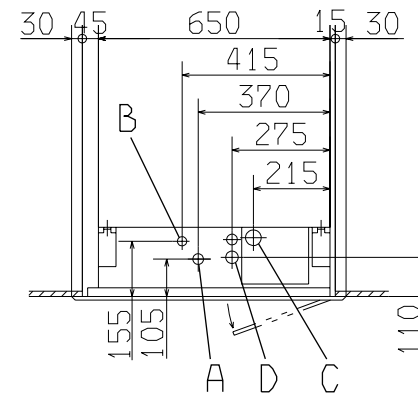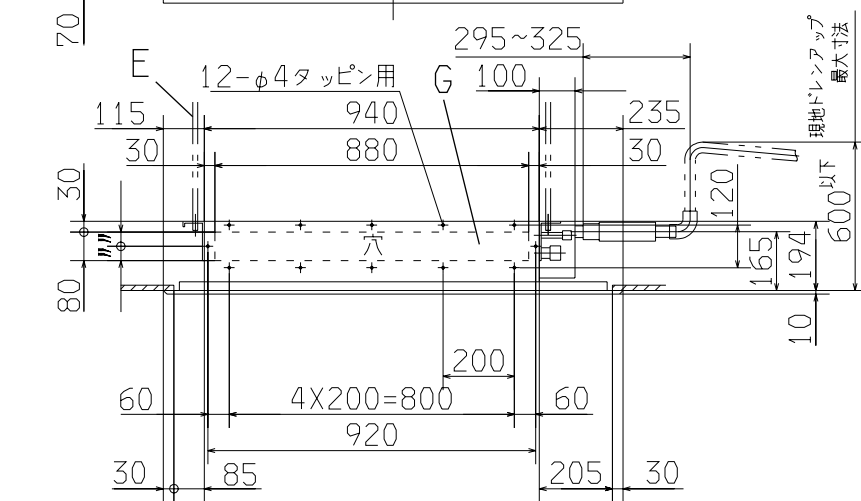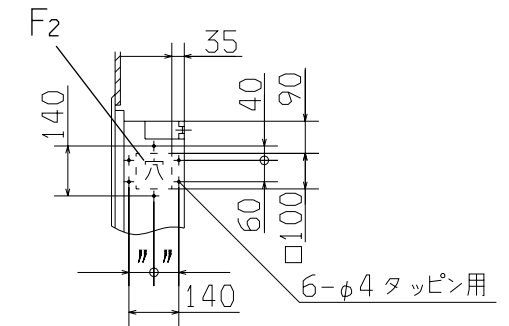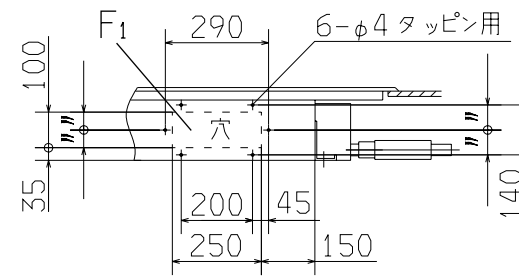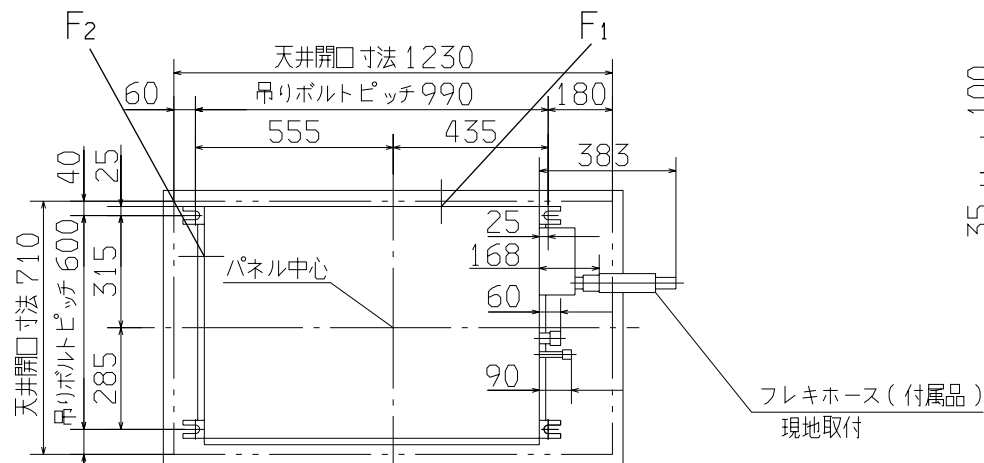


| 記号   | 内 容                 |
|------|---------------------|
| A    | 冷媒ガス側配管 φ15.88(フレア) |
| B    | 冷媒液側配管 φ9.52(フレア)   |
| C    | ドレン配管接続□ VP25 注(5)  |
| D    | 電源取入□ φ35           |
| E    | 吊りボルト M10           |
| F1,2 | O A 取入□ ノックアウト      |
| G    | 下り天井設置時吹出口 ノックアウト   |


パネル

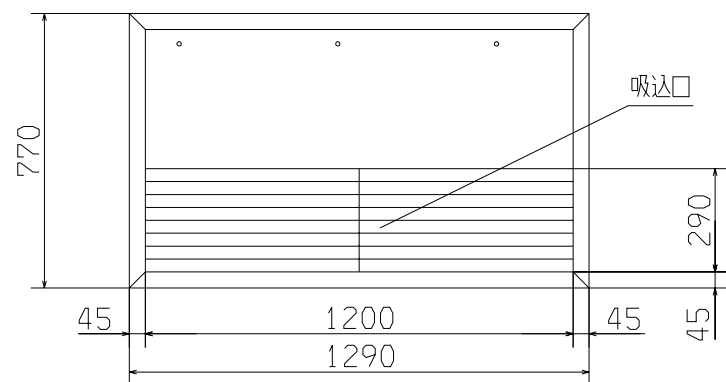

据付スペース

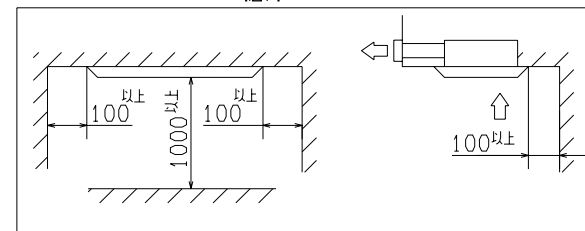

リモコン(別売品)

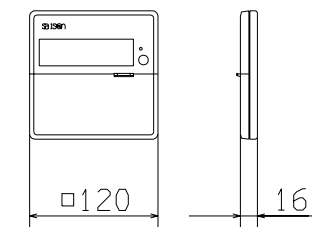

- 注(1) 配管はフレア接続  
 (2) 配線は端子台接続  
 (3) 電源線と信号線は分離してください。  
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。  
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

|      |             |     |                 |
|------|-------------|-----|-----------------|
| 適用機種 | GHTSP56HMD1 |     |                 |
| 形 式  | GHTS        | パネル | TS-PNA-26W      |
| 発行者  | 加藤          | 名 称 | 室内機外形図(下がり天井設置) |
| 図 番  | 99.1.5      | 図 番 | PJC000Z678      |
|      |             | 訂 符 | 業 別             |
|      |             |     | 1/2             |