


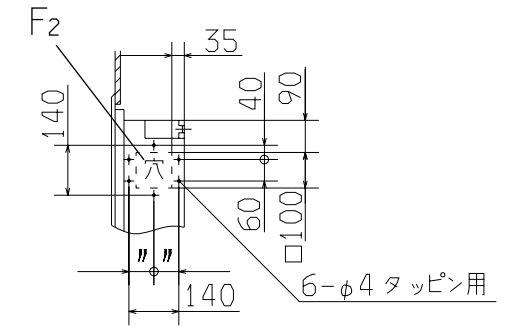
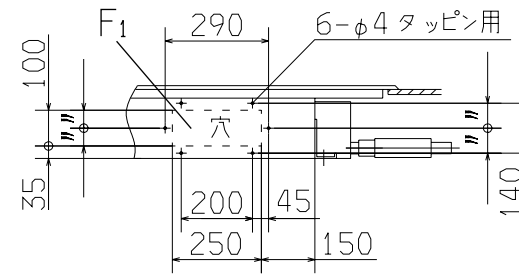
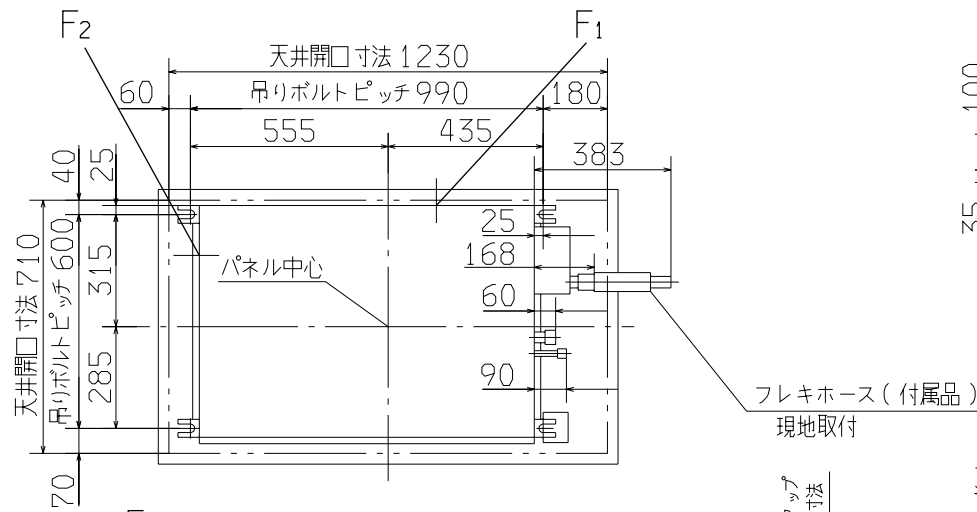
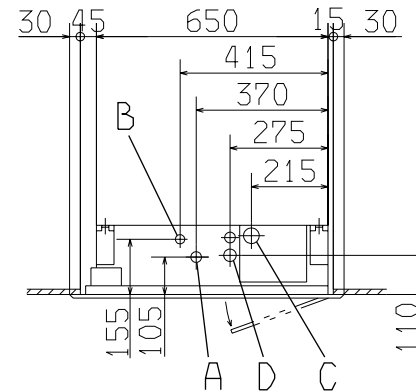


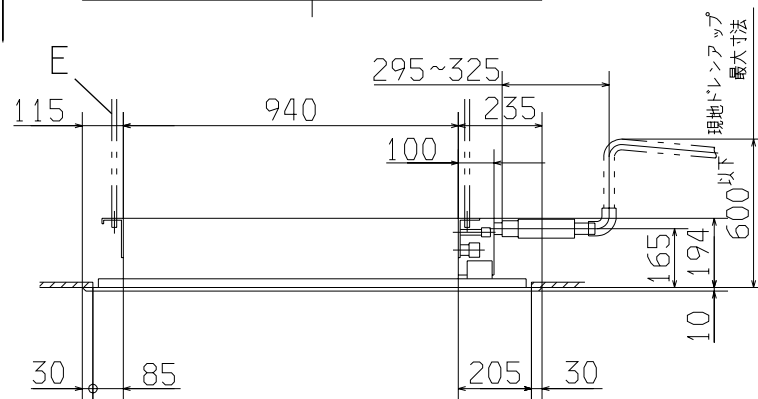


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ6.35 (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注(5)
D	電源取入口 φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入口 ノックアウト

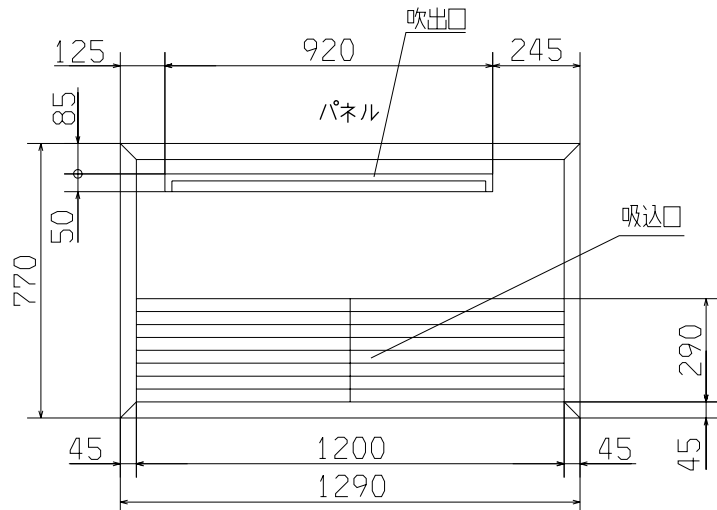

リモコン (別売品)





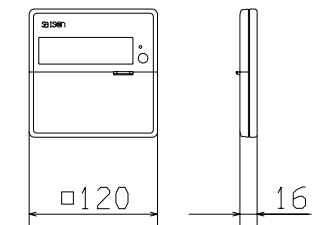


据付スペース

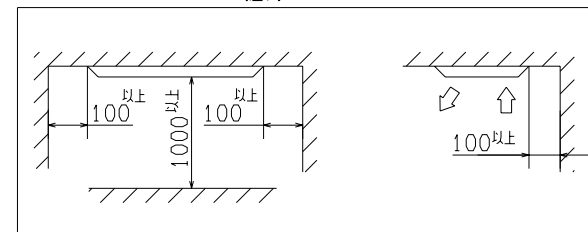


- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

適用機種	GHTSJ28, 36, 45HMD1		
形 式	GHTS	パネル	TS-PSA-26W
発行者	加藤		
図 番	PJC000Z652		
訂 正	1/1	業 別	1/1

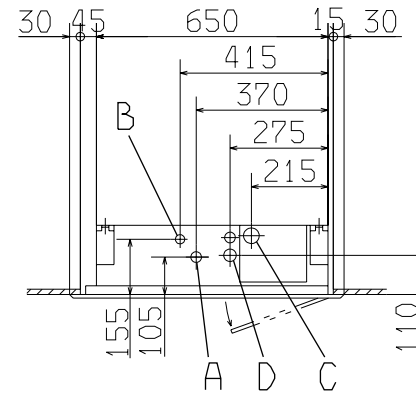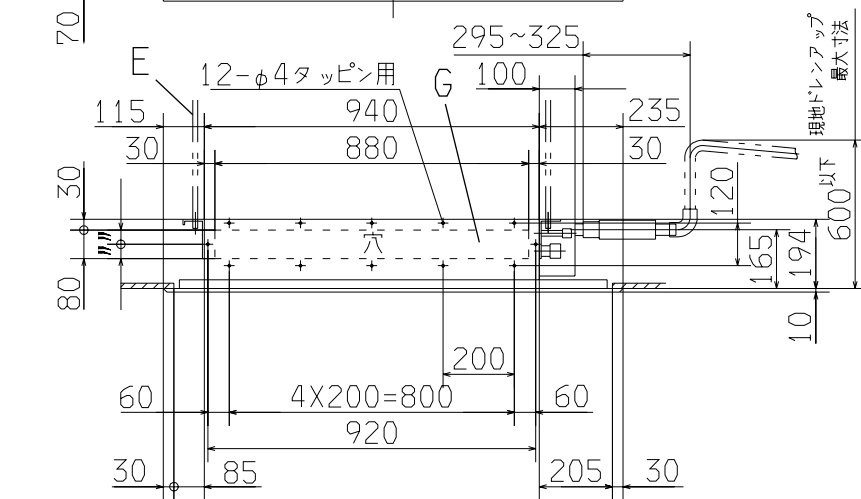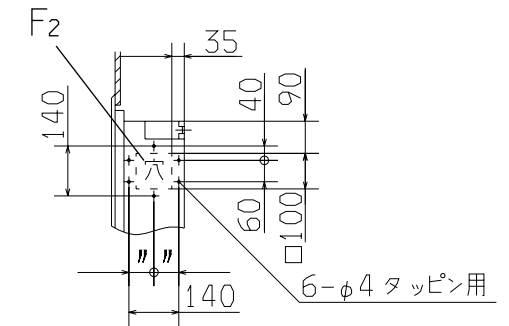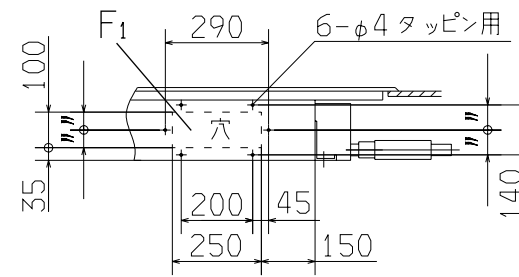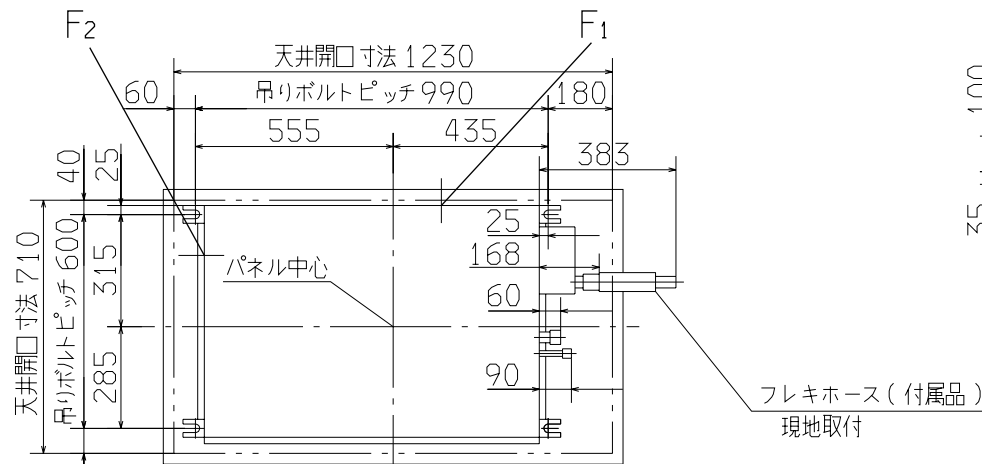


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ12.7 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ6.35 (フレア)
C	ドレン配管接続 □ VP25 注(5)
D	電源取入 □ φ35
E	吊りボルト M10
F1,2	O A 取入 □ ノックアウト
G	下り天井設置時吹出口 ノックアウト


リモコン (別売品)

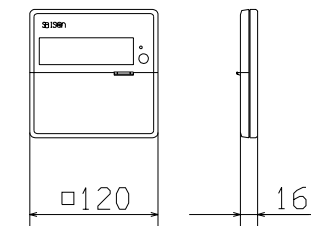

据付スペース

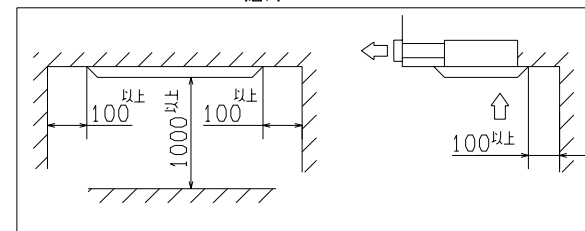

- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

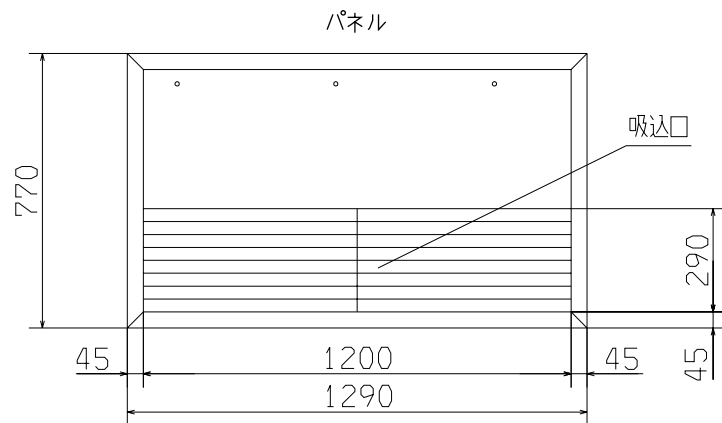

適用機種	GHTSJ28, 36, 45HMD1
形 式	GHTS パネル TS-PNA-26W
発行者	名 称 室内機外形図 (下がり天井設置)
加藤	図 番
99.1.5	PJC000Z655
	訂 符 業 別 1/2