


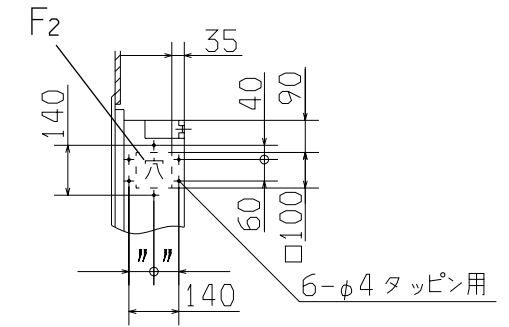
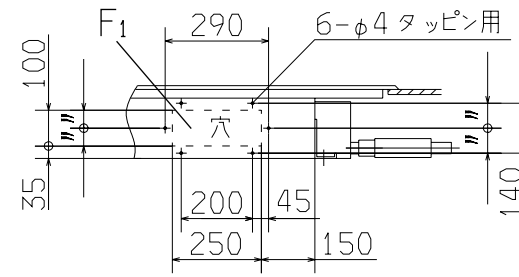
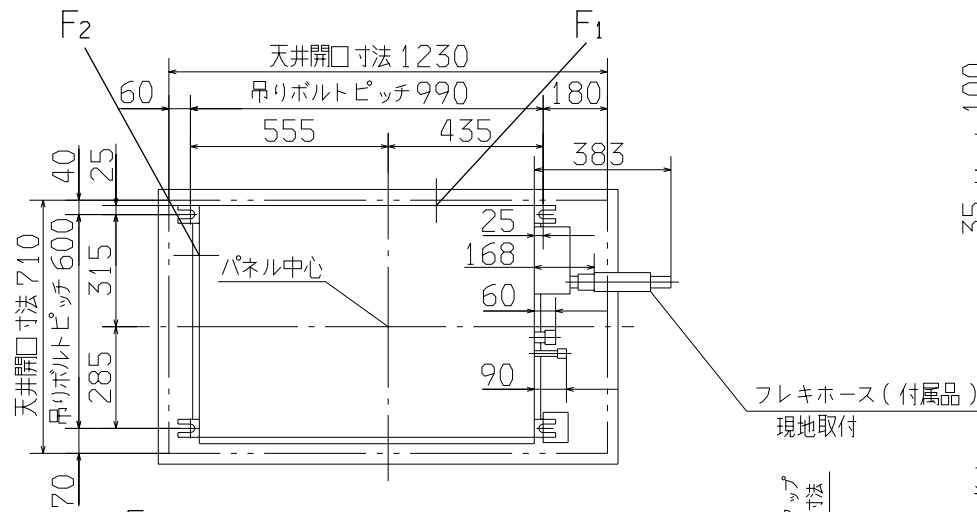
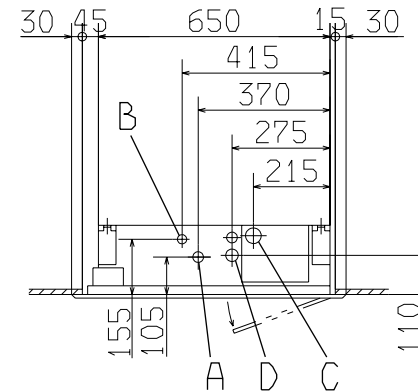


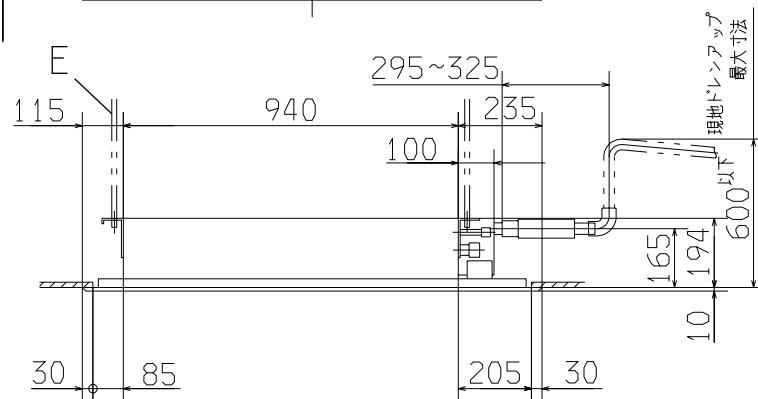


| 記号   | 内 容                  |
|------|----------------------|
| A    | 冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア) |
| B    | 冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)   |
| C    | ドレン配管接続 □ VP25 注(5)  |
| D    | 電源取入 □ φ35           |
| E    | 吊りボルト M10            |
| F1,2 | O A 取入 □ ノックアウト      |

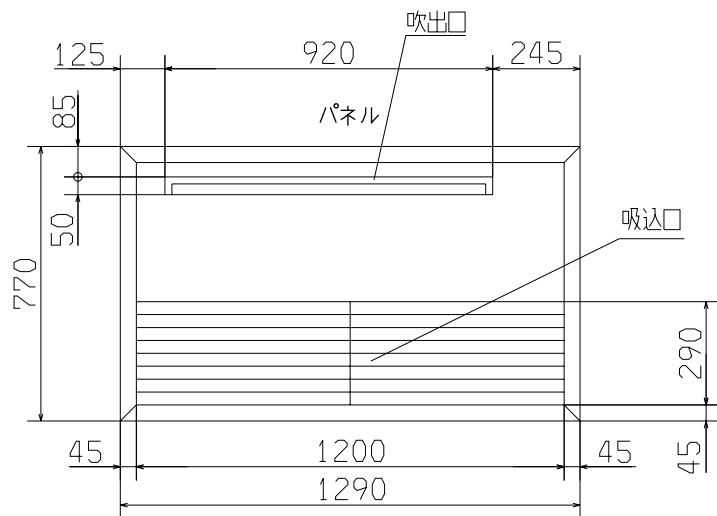

リモコン (別売品)



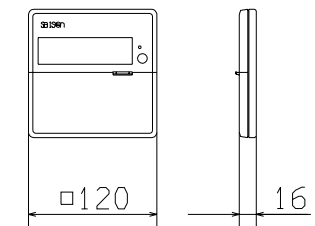


据付スペース

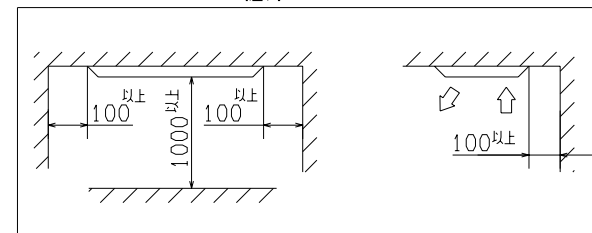


- 注(1) 配管はフレア接続  
 (2) 配線は端子台接続  
 (3) 電源線と信号線は分離してください。  
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。  
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください


|        |                      |
|--------|----------------------|
| 適用機種   | GHTSJ56HMD1          |
| 形 式    | GHTS パネル TS-PSA-26W  |
| 発行者    | 名 称 室内機外形図 (OUTLINE) |
| 加藤     | 図 番                  |
| 99.1.5 | PJC000Z653           |
|        | 訂 符 業 別 1/1          |

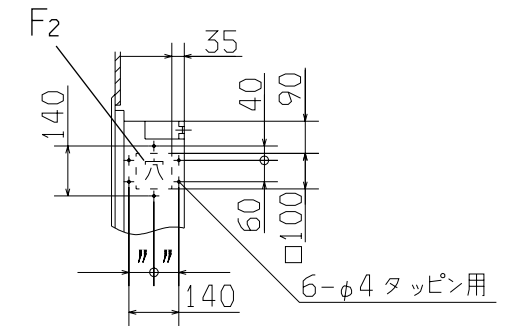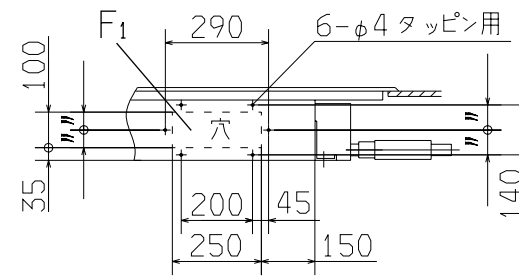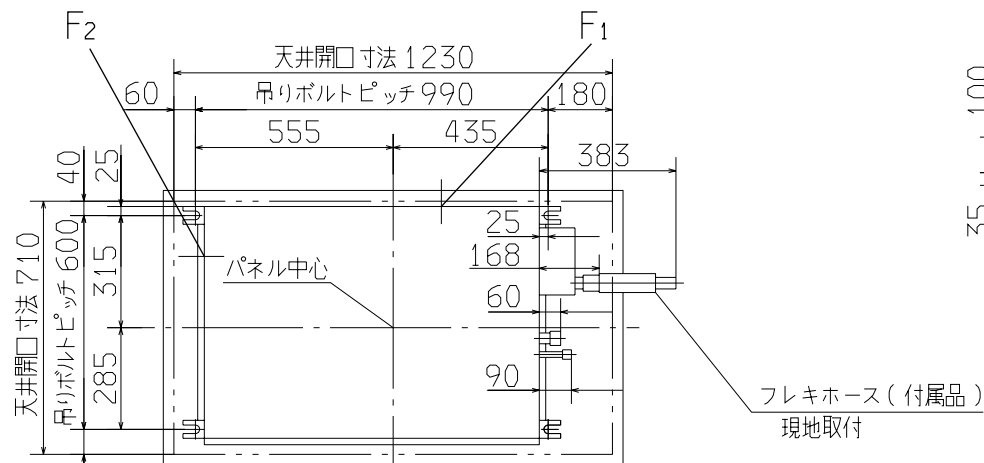


| 記号   | 内 容                  |
|------|----------------------|
| A    | 冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア) |
| B    | 冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)   |
| C    | ドレン配管接続 □ VP25 注(5)  |
| D    | 電源取入 □ φ35           |
| E    | 吊りボルト M10            |
| F1,2 | O A 取入 □ ノックアウト      |
| G    | 下り天井設置時吹出口 ノックアウト    |

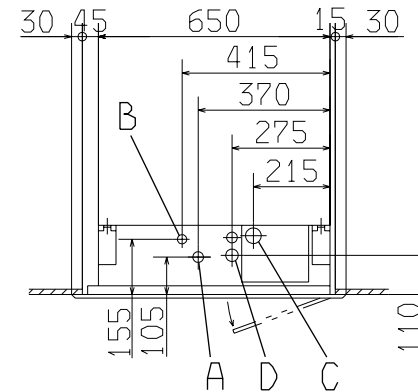


据付スペース

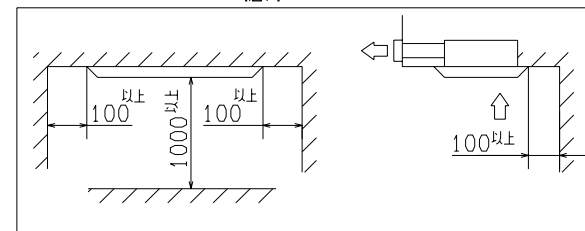


リモコン (別売品)

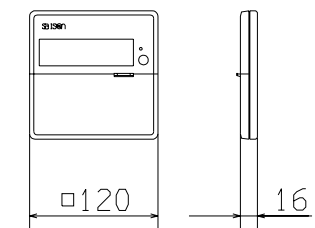

- 注(1) 配管はフレア接続  
 (2) 配線は端子台接続  
 (3) 電源線と信号線は分離してください。  
 (4) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース正面についています。  
 (5) VP25用接続ソケットを現地手配してください。

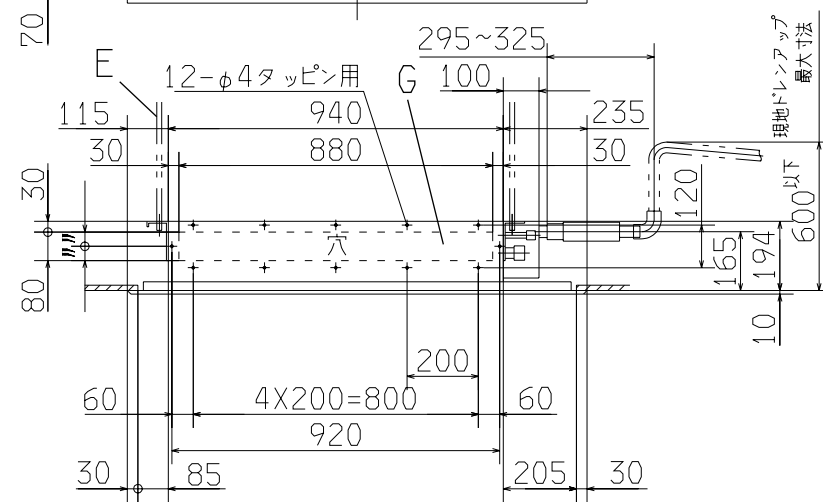

パネル

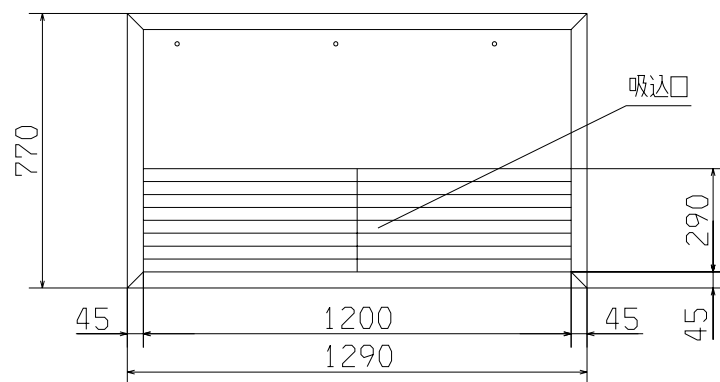

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 適用機種   | GHTSJ56HMD1          |
| 形 式    | GHTS パネル TS-PNA-26W  |
| 発行者    | 名 称 室内機外形図 (下がり天井設置) |
| 加藤     | 図 番                  |
| 99.1.5 | PJC000Z656           |
|        | 訂 符 業 別 1/2          |