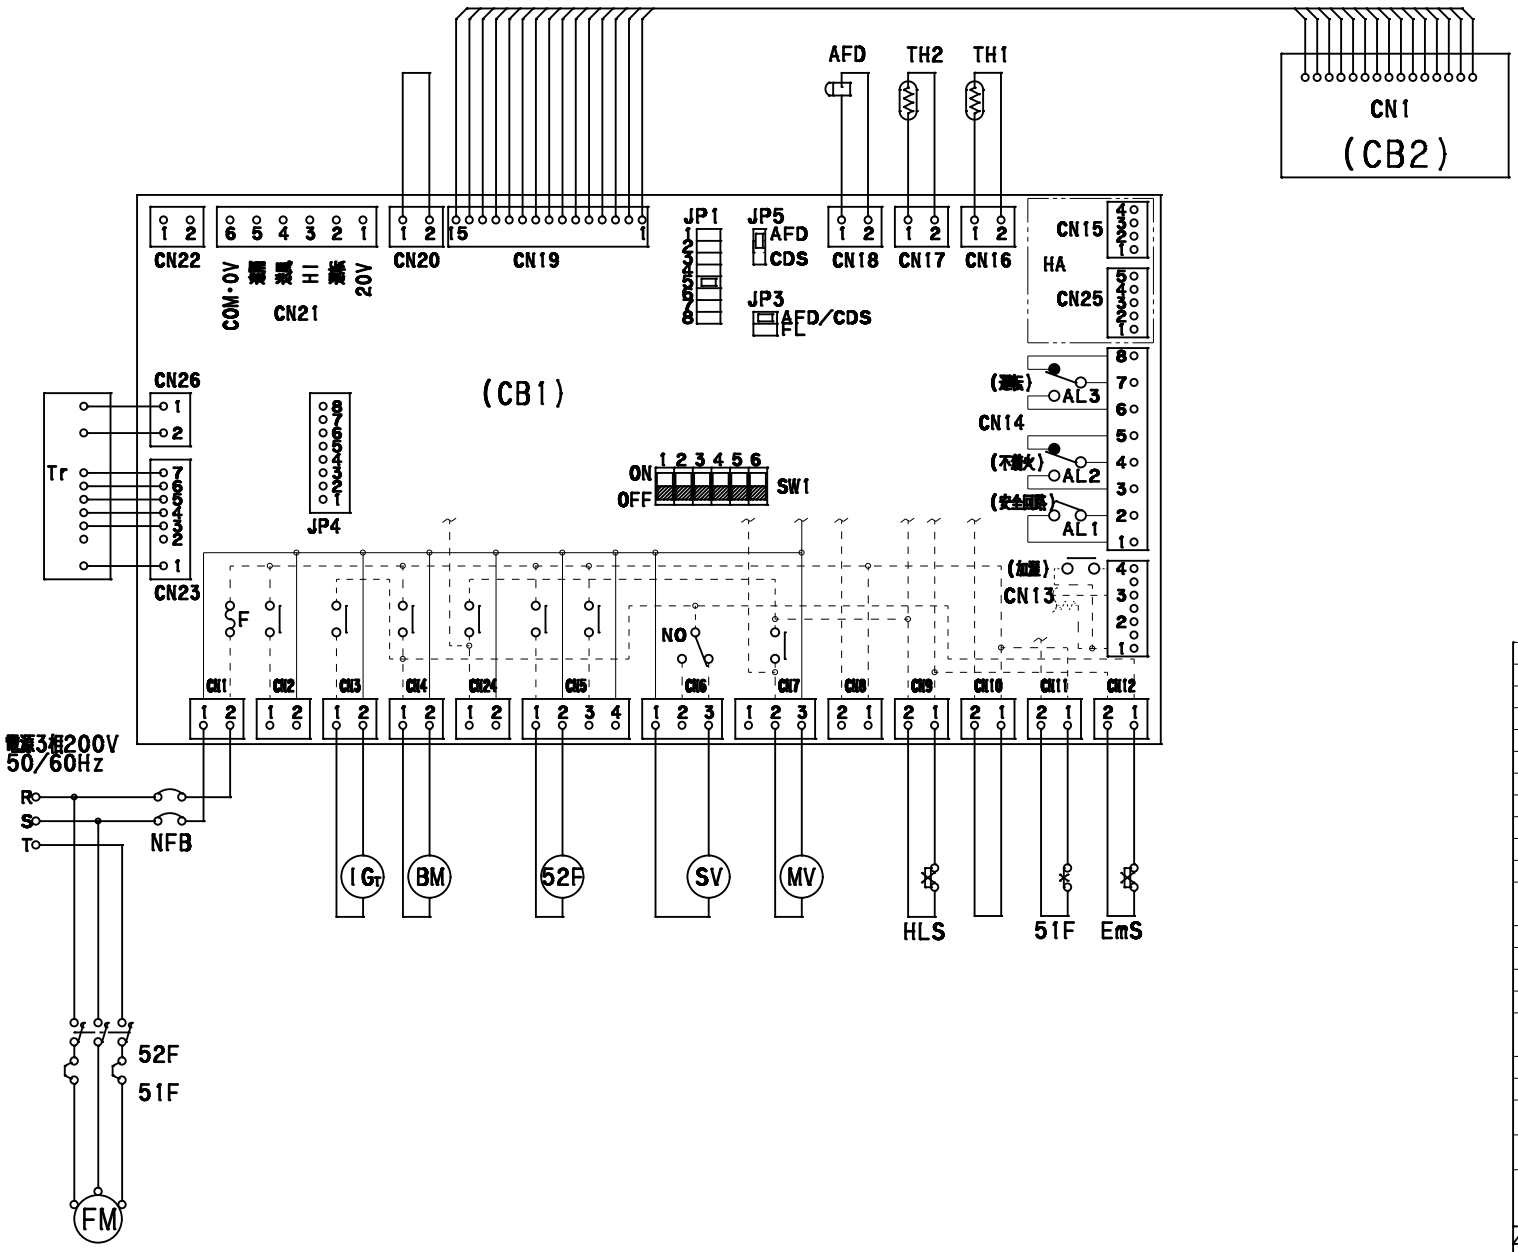


SW1	機能切替スイッチ	図参照			
JP5	火炎検出器切替ジャンパ	AFD			
JP3	センサ切替	AFD/CDS			
JP1	機種切替ジャンパ	NO.5			
Tr	トランス				
C N	コネクタ				
CB1	制御基板	KCH3-V3			
CB2	操作基板	KCH1 109-03			
AFD	炎検出器	AFD100A0700			
TH1	室温検知サーミスタ	KTEC-41-K1			
EmS	感震器	D7H-B1			
HLS	リミットスイッチ	15C-1654	0500:130℃ 0800~1000:110℃		
TH2	送風用サーミスタ	PT-51F			
SV	圧力切替弁	MV-201			
MV	電磁弁				
IGT	着火トランス	200V/20kV			
BM	燃焼用電動機	0500K,A/0800K:単相200V2P150W 0800A、1000K、A:単相200V2P250W			
F	ガラス筒ヒューズ	10A			
NFB	ノーヒューズブレーカ	BL-2C 6A			
52F 51F	FM用電磁開閉器	MSO-T10 2.1A	MSO-T10 3.6A	MSO-T10 6.6A	MSO-T12 9.0A
F M	送風用電動機	3相200V 4P0.4kW	3相200V 4P0.75W	3相200V 4P1.5kW	3相200V 4P2.2kW
記号	名 称	0500F	0500D 0800F	0800D 1000F	1000D
		仕 様			

訂正	年月日	記事	作図 小山	検図 水野	承認 佐久間 2021.2.5
試験 0500~1000 KF AF KD AD	製品・機能コード		尺度 /	改訂記号 B	
特記事項 STD(2021年~)			図番 XRF20135		