







注（１）装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

（２）VP25用接続ソケットを現地手配してください。

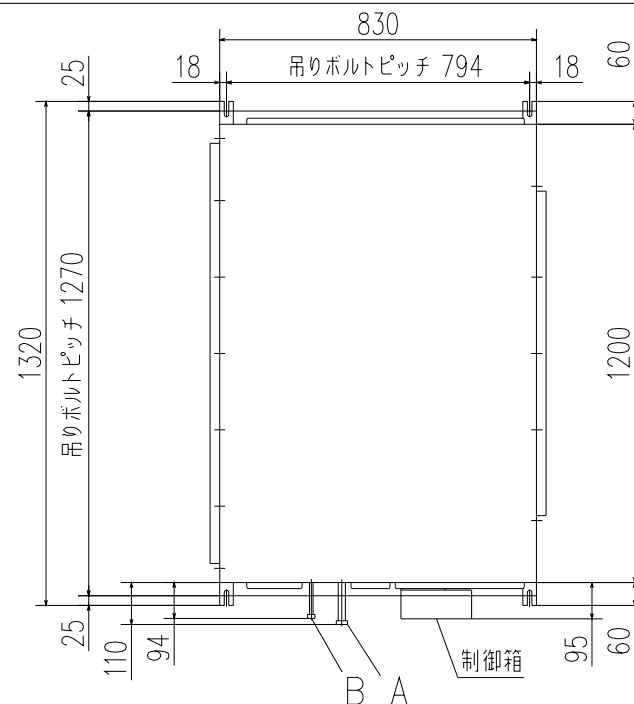

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 19.05$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25 注（２）
D	電源取入口 $\phi 25$
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X1360)

リモコン（別売品）

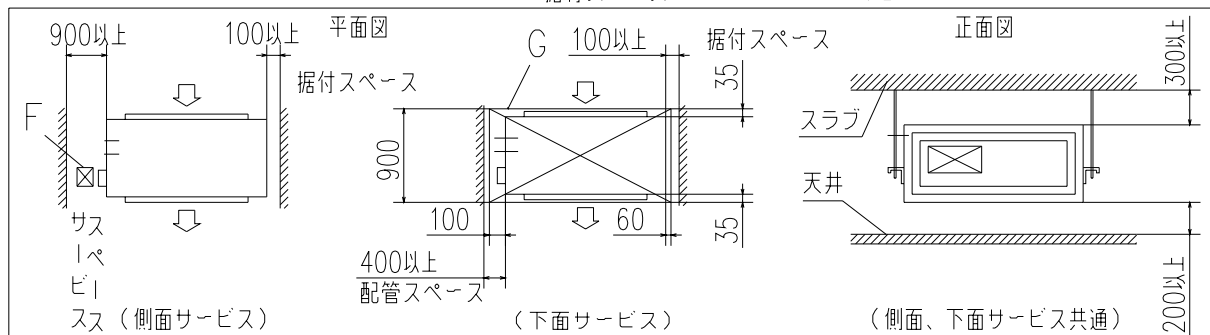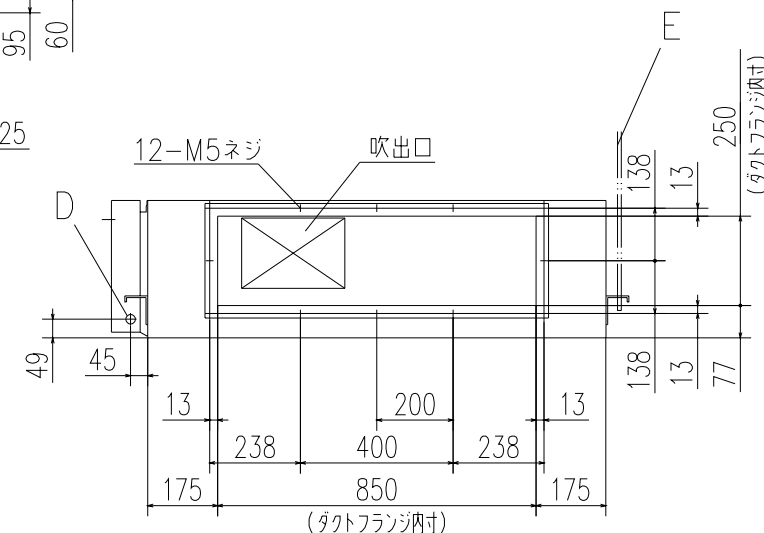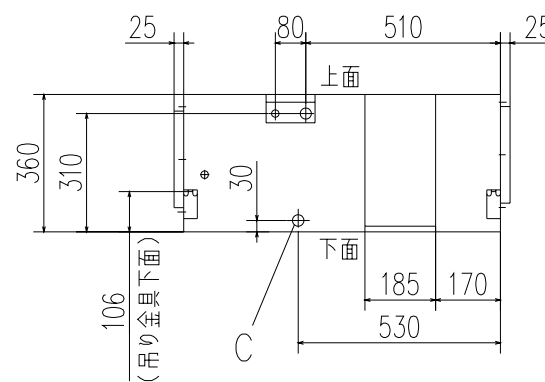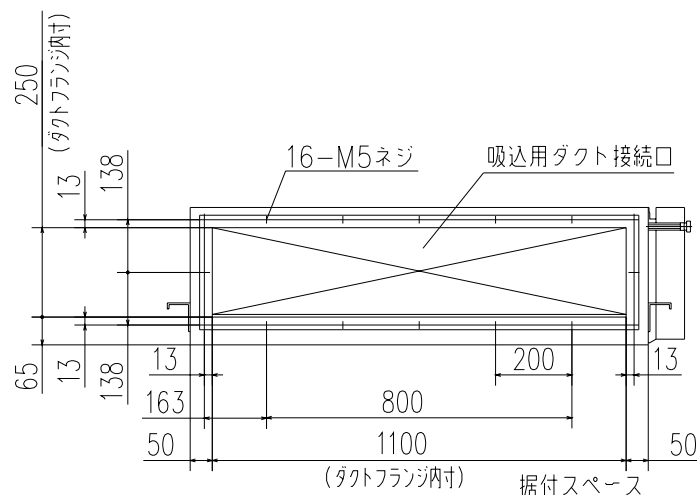

適用機種	GHUP140HFMD6
形 式	GHU
発行者	名 称 室内機外形図 (OUTLINE)
長谷川	図 番
040128	PJD000Z945
	1/1