


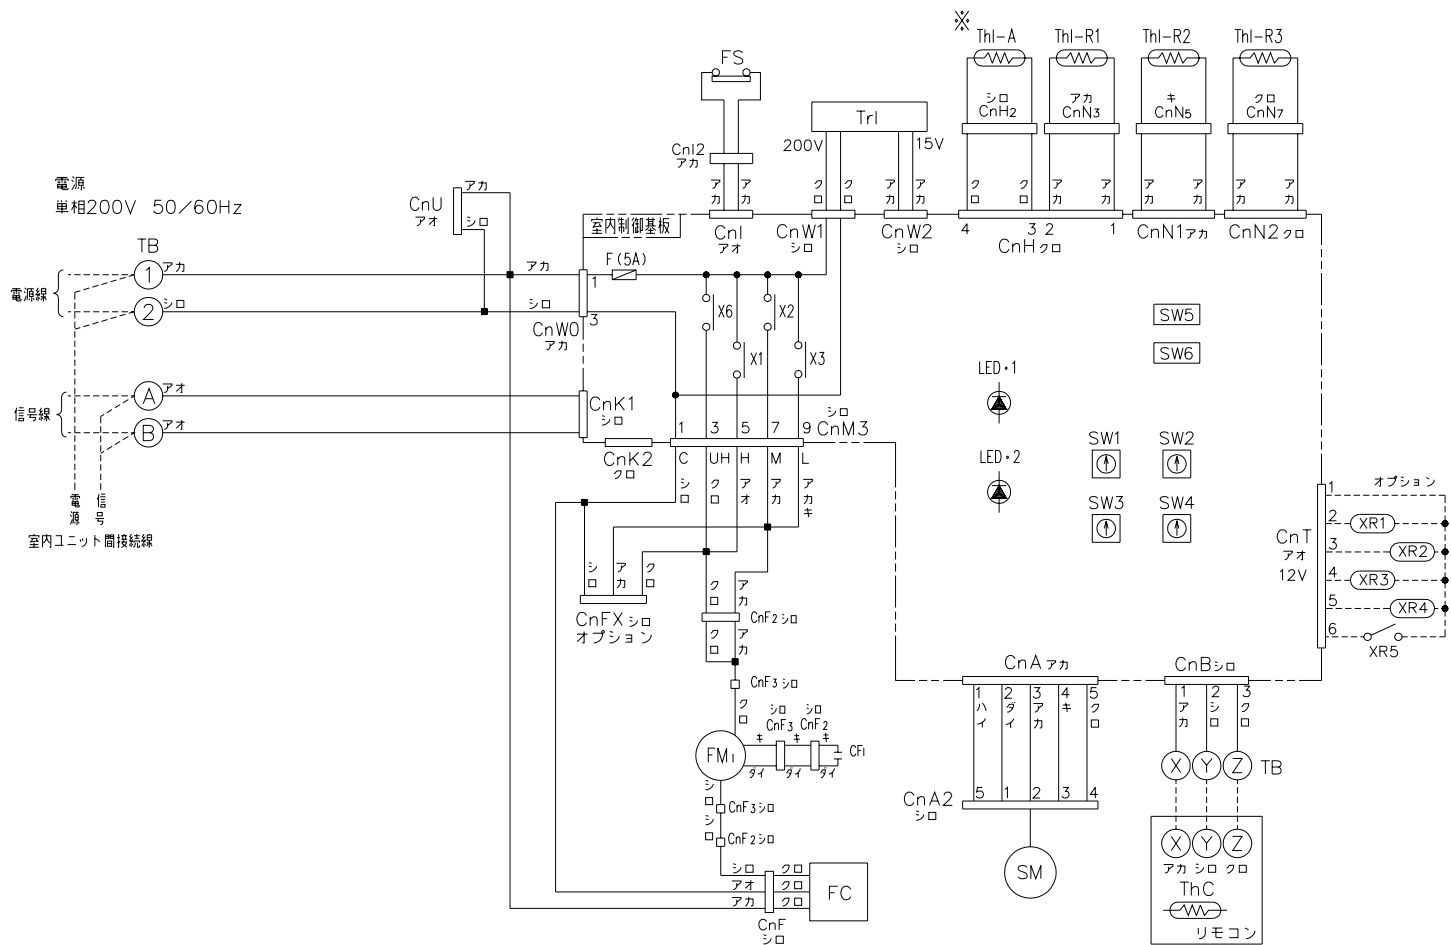

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| FM <sub>1</sub> | ファンモータ（サーモ付）           |
| CF <sub>1</sub> | FM <sub>1</sub> 用コンデンサ |
| FC              | ファンコントローラ              |
| FS              | フロートスイッチ               |
| ThI-A           | 室内室温センサー               |
| ThI-R1          | 熱交センサー（赤・Uバンド）         |
| ThI-R2          | 熱交センサー（黄・キャピラリ）        |
| ThI-R3          | 熱交センサー（黒・ガスヘッド）        |
| ThC             | リモコン付属サーミスタ            |
| TrI             | トランス                   |
| SM              | ステッピングモータ（電子膨張弁用）      |
| SW1             | ユニットNo.10の位            |
| SW2             | ユニットNo.1の位             |
| SW3             | 室外No.10の位              |
| SW4             | 室外No.1の位               |
| SW5-1           | 外部入力切換                 |
| SW5-2           | 暖房設定温度補正               |
| SW5-3           | 加湿器残留運転                |
| SW6             | 機種容量切換                 |
| J5              | 運転許可禁止切換               |
| J8              | フィルタサイン                |
| J12             | 加湿器ドレン連動切換             |
| LED・1           | 表示灯（赤・点検表示）            |
| LED・2           | 表示灯（緑・マイコン正常表示）        |
| F               | ヒューズ                   |
| X1～3,6          | FM用リレー                 |
| XR1             | 運転出力（DC12V出力）          |
| XR2             | 暖房出力（DC12V出力）          |
| XR3             | サーモON出力（DC12V出力）       |
| XR4             | 点検出力（DC12V出力）          |
| XR5             | 遠方操作（無電圧接点）            |
| CnA～Z           | コネクタ（口印）               |
| TB              | 端子台（口印）                |
| ■印              | 閉端接続子                  |

- 記事1. ----- は現地配線を示します。
2. TBの (A) (B) は信号線用端子台（5V）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75～2mm<sup>2</sup>×2心（ (A) , (B) ）を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、  
＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。

※ 本機は全外気仕様機です。

室内室温センサは、ユニットに付属のリモートサーミスタを必ず取り付けてください。

取り付けないとエラー表示が出て運転ができません。

リモートサーミスタは、吸込側、吹出側には取付けしないでください。

|        |     |                 |     |
|--------|-----|-----------------|-----|
| 適用機種   |     | GHUP90, 140HFM6 |     |
| 形 式    | GHU |                 |     |
| 発行者    | 名 称 | 室内機配線図（WIRING）  |     |
| 長谷川    | 図 番 | PJD000Z946      |     |
| 040213 | 訂 符 | 1/1             | 葉 別 |