

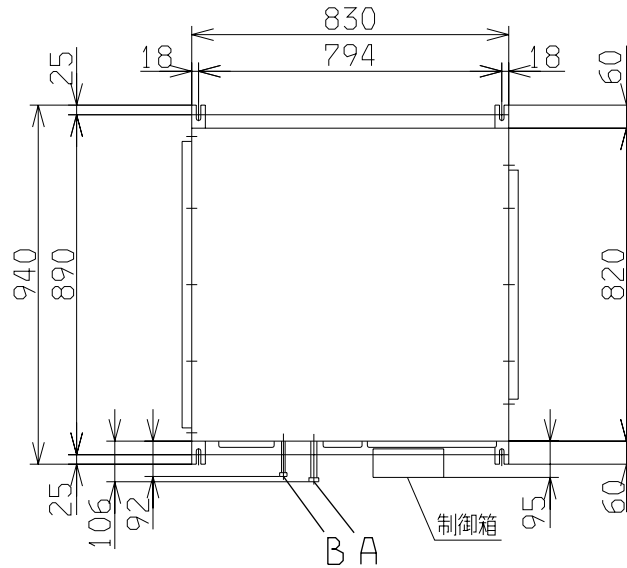
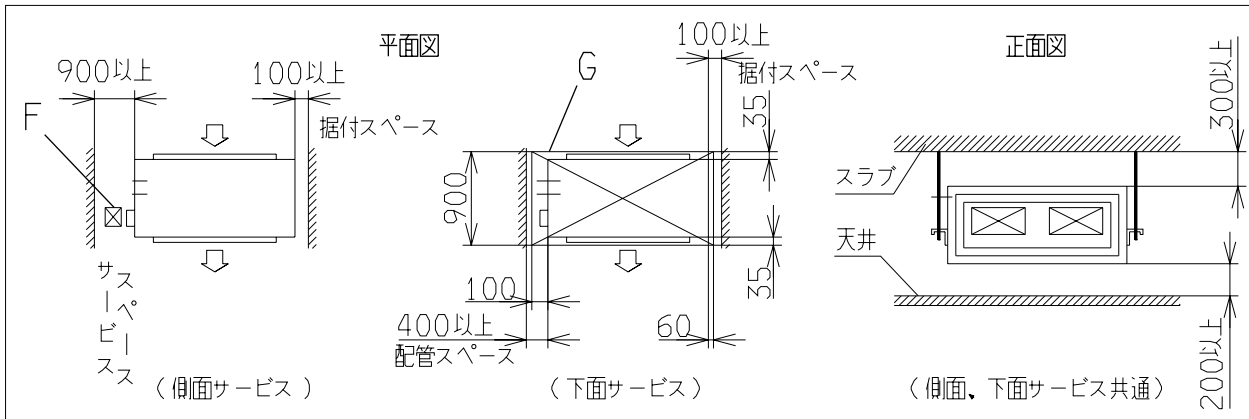
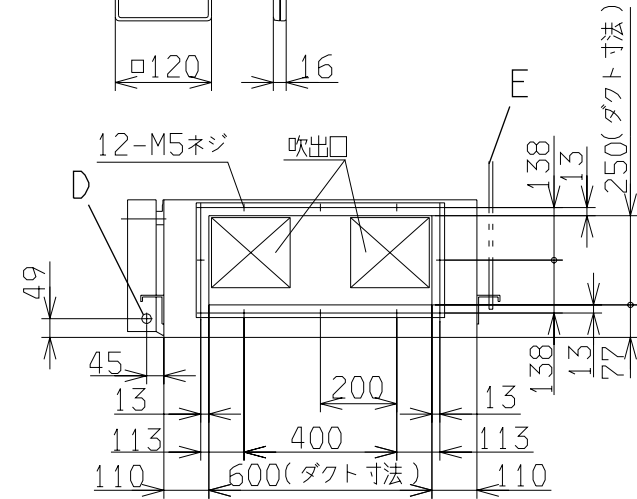
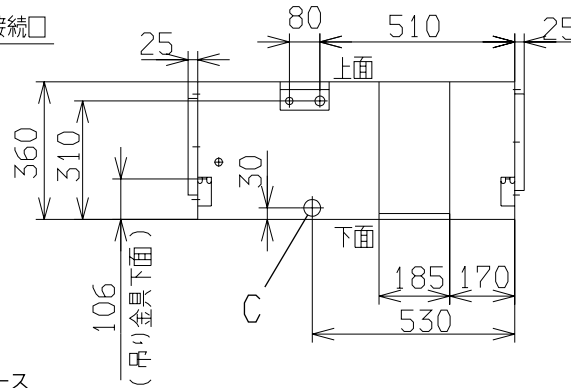


- 注(1)配管はフレア接続
(2)配線は端子台接続
(3)電源線と信号線は分離してください。
(4)装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

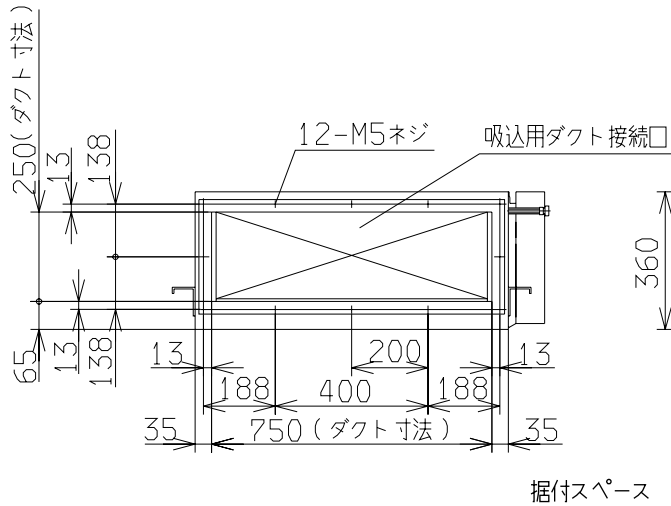

記号	内	容
A	冷媒ガス倒配管	φ15.88(フレア)
B	冷媒液倒配管	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続□	VP25(塩ビ管)
D	電源取入□	φ25
E	吊りボルト	M10
F	点検□	(600X600)
G	点検□	(900X980)

リモコン（別売品）



適用機種 GHUP56HMD5, 71HMD5, 90HMD5			
形 式 GHU			
発行者 北川	名 称 室内機外形図 (OUTLINE)		
02.130	図 番 PJD000Z778	訂 符	葉 別 1/1