

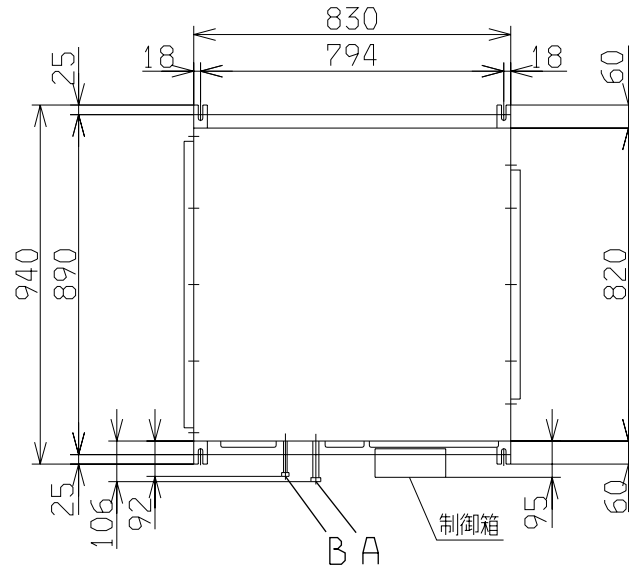
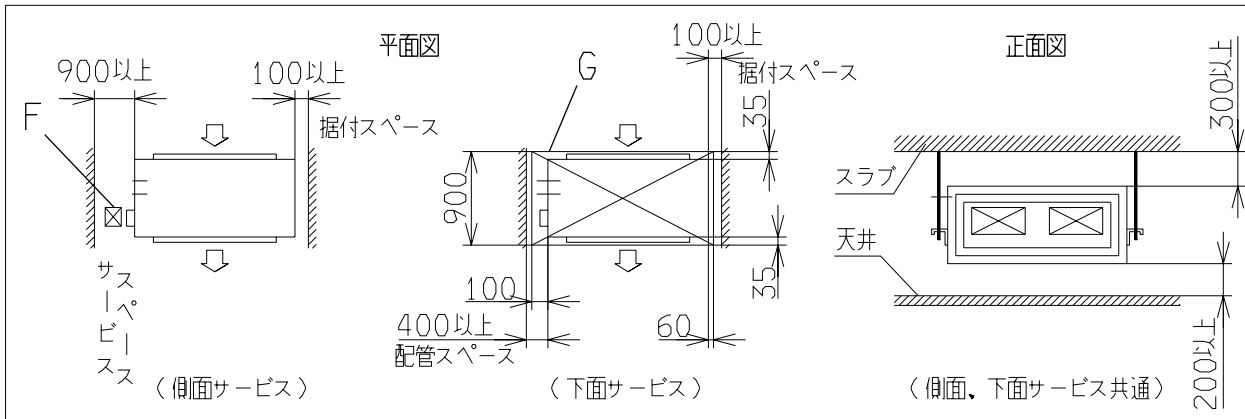
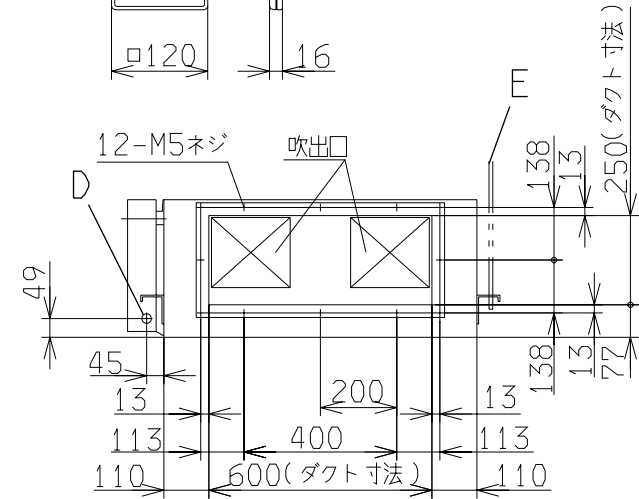
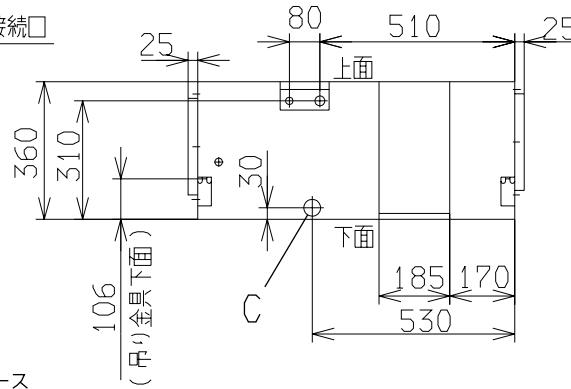


- 注 (1) 配管はフレア接続
(2) 配線は端子台接続
(3) 電源線と信号線は分離してください。
(4) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

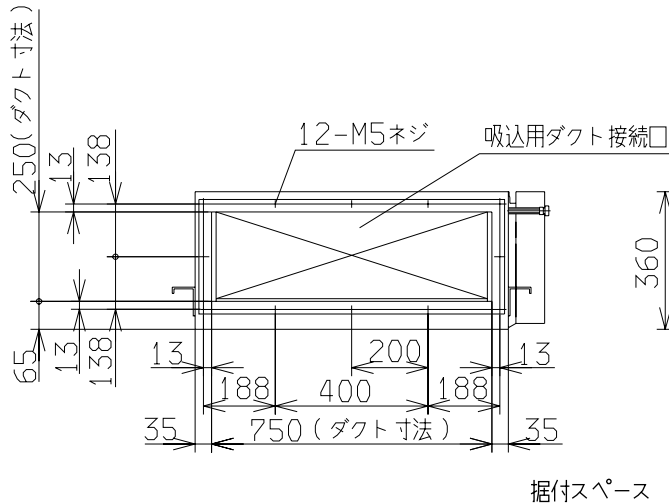

記号	内	容
A	冷媒ガス倒配管	φ19.05(フレア)
B	冷媒液倒配管	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続□	VP25(塩ビ管)
D	電源取入□	φ25
E	吊りボルト	M10
F	点検□	(600X600)
G	点検□	(900X980)

リモコン（別売品）



適用機種 GHUP112HMD5			
形 式 GHU			
発行者 北川		名 称 室内機外形図(OUTLINE)	
02.130		図 番 PJ0000Z779	訂 符 葉 別 1/1