

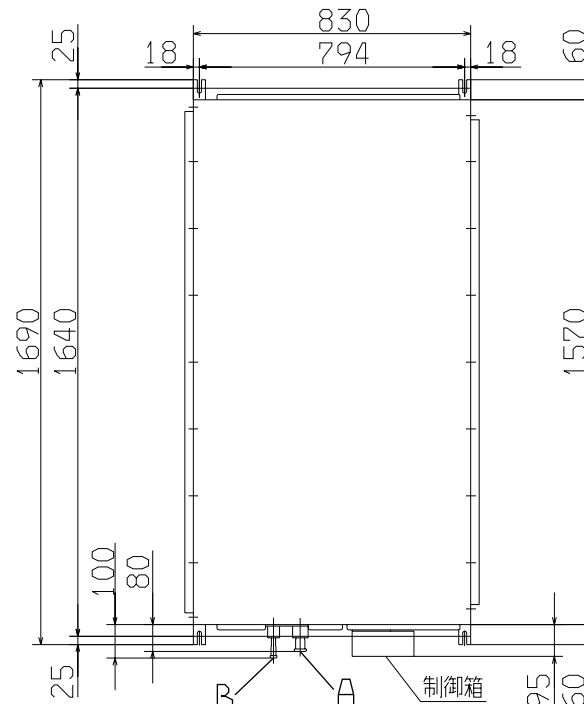
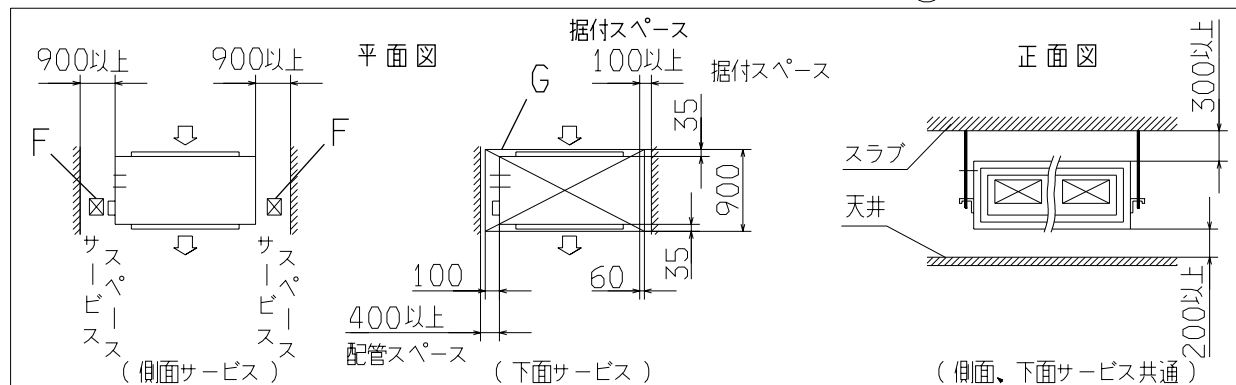
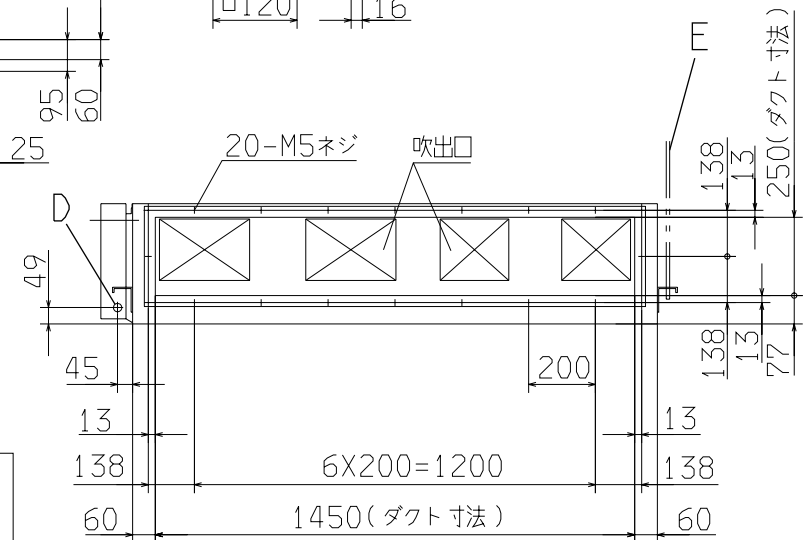
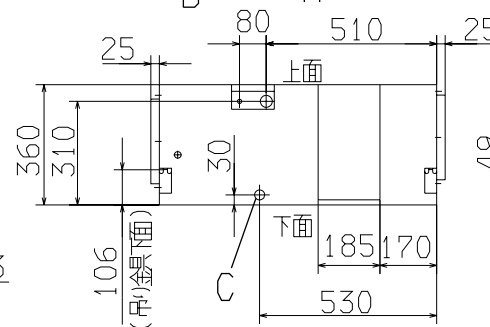


- 注(1) 配管はろう付接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

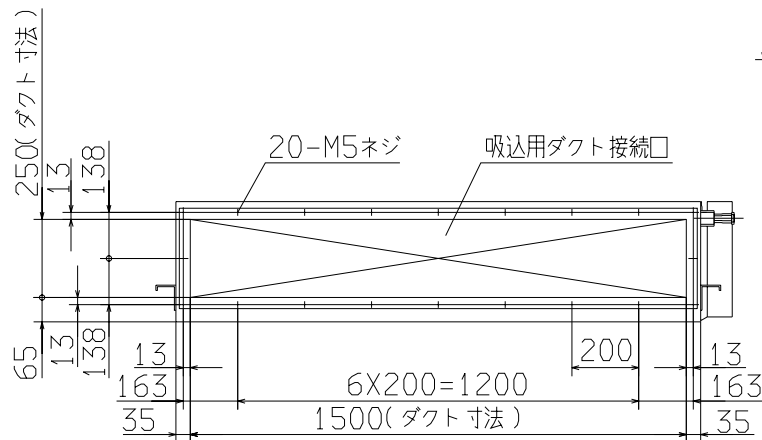

記号	内 容
A	冷 媒 ガ ス 側 配 管 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷 媒 液 側 配 管 $\phi 12.7$ (ろう付)
C	ド レ ン 配 管 接 続 口 VP25(塩ビ管)
D	電 源 取 入 口 $\phi 25$
E	吊 り ボ ル ト M10
F	点 検 口 (600X600)
G	点 検 口 (900X1730)

リモコン (別売品)



適用機種	GHUP224HMD5		
形 式	GHU		④
発行者	名 称 室内機外形図(OUTLINE)		
北川	図 番	PJD000Z781	
02.130		計 符	業 別 1/1