


|        |                   |
|--------|-------------------|
| FM11,2 | ファンモータ（サーモ付）      |
| CF11,2 | FM用コンデンサ          |
| DM     | ドレンモータ            |
| FS     | フロートスイッチ          |
| ThI-A  | 吸込空気センサー          |
| ThI-R1 | 熱交センサー（赤・Uベンド）    |
| ThI-R2 | 熱交センサー（黄・キャピラリ）   |
| ThI-R3 | 熱交センサー（黒・ガスベッタ）   |
| ThC    | リモコン付属サーミスタ       |
| TrI    | トランス              |
| SM     | ステッピングモータ（電子膨張弁用） |
| F      | ヒューズ              |
| SW1    | ユニットNo.10の位       |
| SW2    | ユニットNo.1の位        |
| SW3    | 室外No.10の位         |
| SW4    | 室外No.1の位          |
| SW5-1  | 外部入力切換            |
| SW5-2  | 暖房設定温度補正          |
| SW5-3  | 加湿器残留運転           |
| SW6    | 機種容量切換            |
| J5     | 運転許可禁止切換          |
| J8     | フィルタサイン           |
| J12    | 加湿器ドレン連動切換        |
| LED・1  | 表示灯（赤・点検表示）       |
| LED・2  | 表示灯（緑・マイコン正常表示）   |
| X1~3,6 | FM用リレー            |
| X4     | DM用リレー            |
| XR1    | 運転出力（DC12V出力）     |
| XR2    | 暖房出力（DC12V出力）     |
| XR3    | サーモON出力（DC12V出力）  |
| XR4    | 点検出力（DC12V出力）     |
| XR5    | 遠方操作（無電圧接点）       |
| H      | 補助ヒータ             |
| 52H    | H用電磁接触器           |
| TB     | 端子台（○印）           |
| Tf     | 温度ヒューズ            |
| FH     | 電流ヒューズ            |
| ■印     | 閉端接続子             |
| CnA~Z  | コネクタ（□印）          |

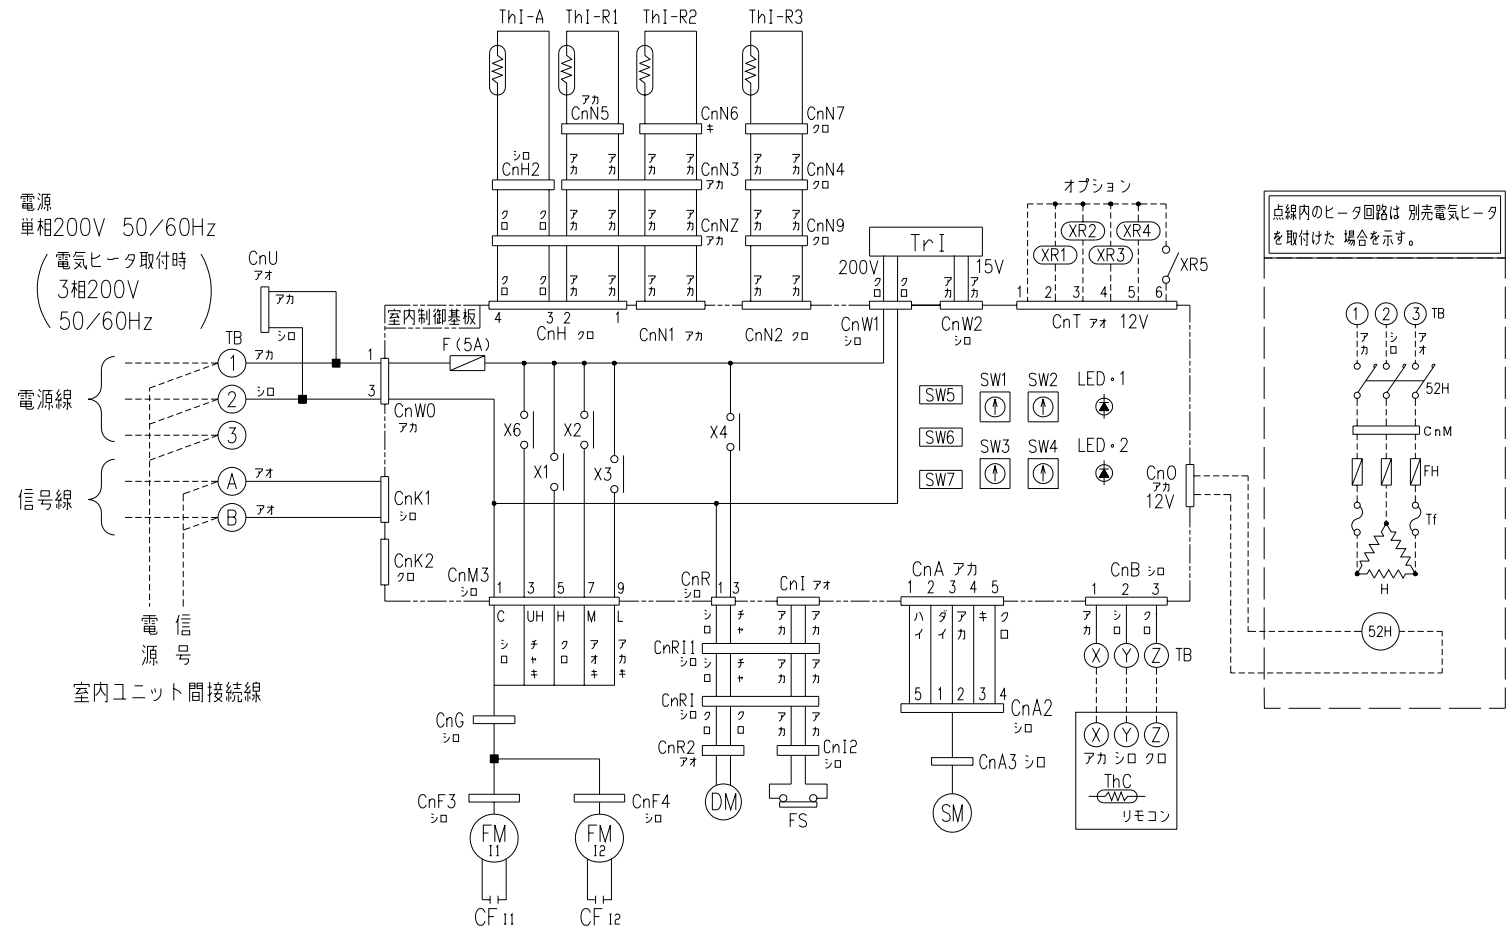

- 記事 1. ----- は現地配線を示します。
2. TB(A),(B)は信号用端子台（5V）です。
3. 室内外接続線（信号線）及び室内ユニット間接続線（信号線）は0.75~2mm<sup>2</sup>x2心（(A),(B)）を使用してください。
4. 信号線は電源線と分離してください。
5. リモコン配線は0.3mm<sup>2</sup>x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、  
＜客先納入仕様書＞中の”リモコン”の項目をご覧ください。

|       |       |
|-------|-------|
| タップ   | SW7-1 |
| 標準タップ | ON    |
| 高速タップ | OFF   |

注）リモコンから設定する場合は『高天井1』としてください。

|        |     |                   |         |
|--------|-----|-------------------|---------|
| 適用機種   |     | GHUMP112, 140HMD6 |         |
| 形 式    |     | GHUM              | ●       |
| 発行者    | 名 称 | 室内機配線図（WIRING）    |         |
| 長谷川    | 図 番 | PJR001Z781        | 訂 符 業 別 |
| 040213 |     |                   | 1/1     |