

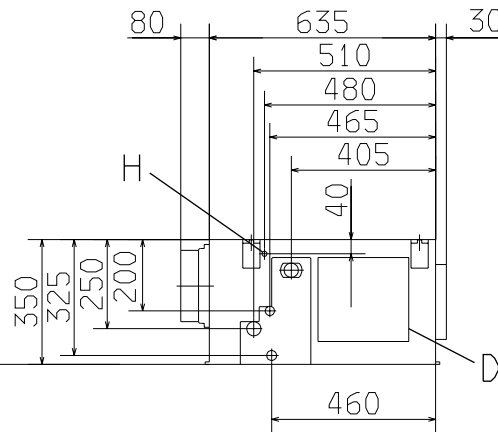


| 記号 | 内        | 容           |
|----|----------|-------------|
| A  | 冷媒ガス側配管  | φ19.05(フレア) |
| B  | 冷媒液側配管   | φ9.52(フレア)  |
| C1 | ドレン配管接続口 | VP25(塩ビ管)   |
| C2 | ドレン自然排水用 | VP20(塩ビ管)   |
| D  | 電源取入口    |             |
| E  | 吊りボルト    | M10         |
| F  | O A 取入口  | φ150用ノックアウト |
| G  | 排気ダクト接続口 | φ125用ノックアウト |
| H  | 加湿器用穴    | φ14         |

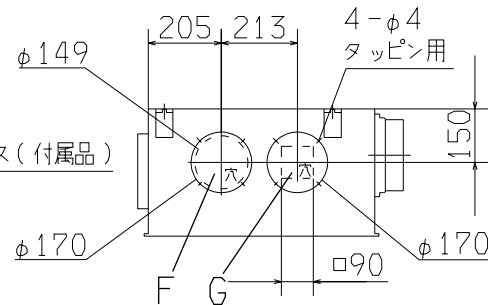

据付スペース

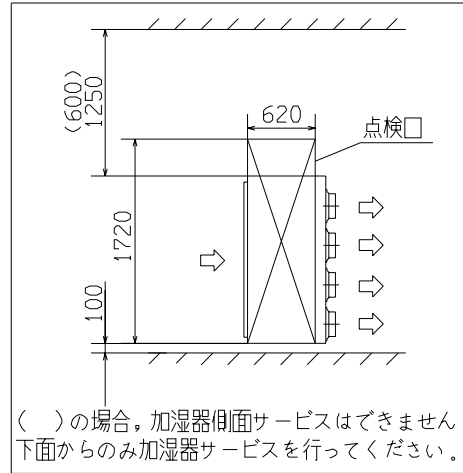

- 注(1)配管はフレア接続  
(2)配線は端子台接続  
(3)電源線と信号線は  
分離してください。  
(4)装置銘板は制御箱  
側のサイドパネル  
に付いています。

|                             |  |                                                                                       |  |
|-----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 適用機種<br>GHUMJ112HMD、J140HMD |  |                                                                                       |  |
| 形式<br>GHUM                  |  |  |  |
| 発行者<br>加藤                   |  | 名称<br>室内機外形図(OUTLINE)                                                                 |  |
| 図番<br>98 4 1 PJR001Z291     |  | 訂 符 業 別<br>1 / 1                                                                      |  |