




C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>




注) ドレンホースはユニット内で10mmの  
ドレン勾配をとってください。

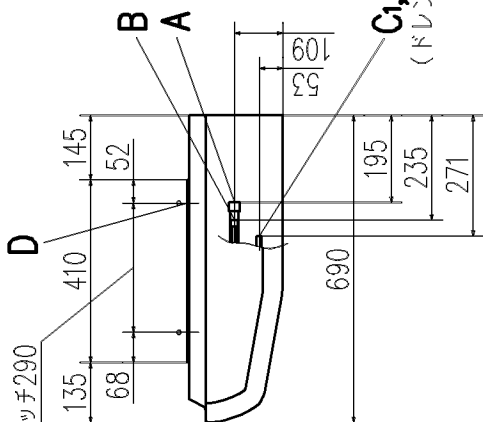


吊りボルトピッチ290

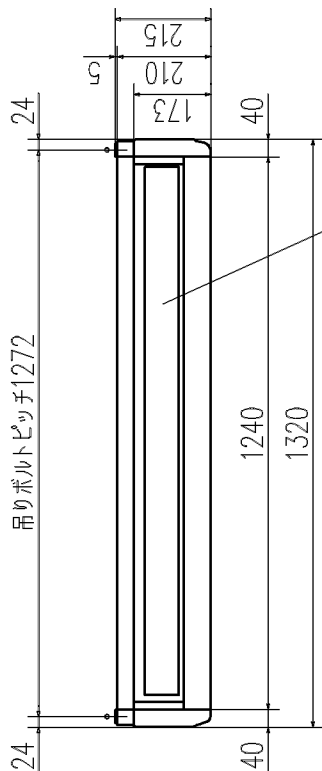

C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>  
(ドレンホース0.3m付属)

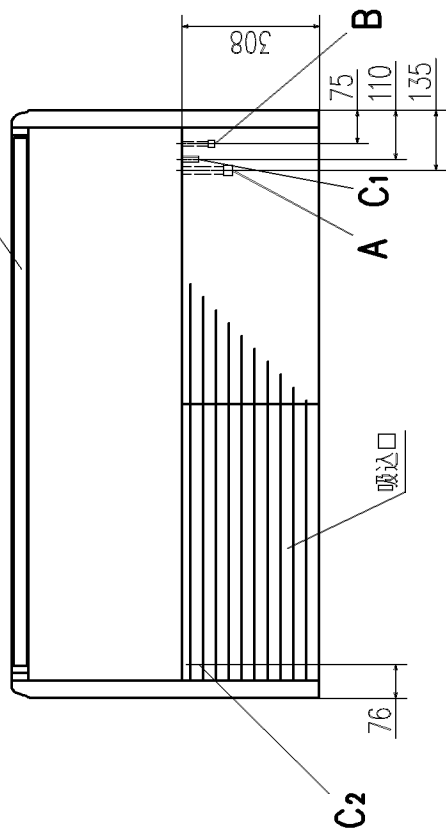


リモコン (別売品)




| 記号                              | 内 容                  |
|---------------------------------|----------------------|
| A                               | ガス配管接続口 φ15.88 (フレア) |
| B                               | 液配管接続口 φ9.52 (フレア)   |
| C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> | ドレン配管接続口 VP20        |
| D                               | 吊りボルト用穴 (M10又はM8)    |
| E                               | 後抜き用穴 PEリッド          |
| F                               | 上抜き用穴 PEリッド          |
| G                               | 左後ろ抜きドレン用穴 ノックアウト    |

据付スペース

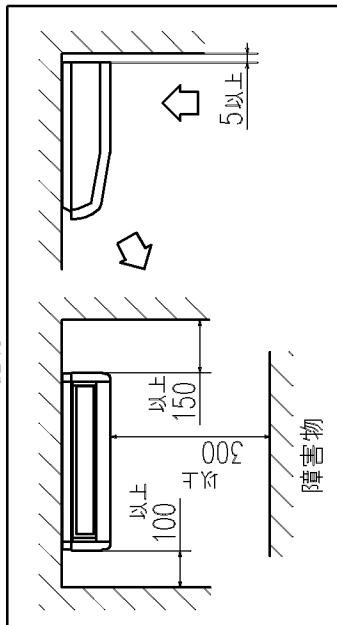

隣接設置の場合は、ユニット間を4500以上離してください。

上方後方取出穴位置

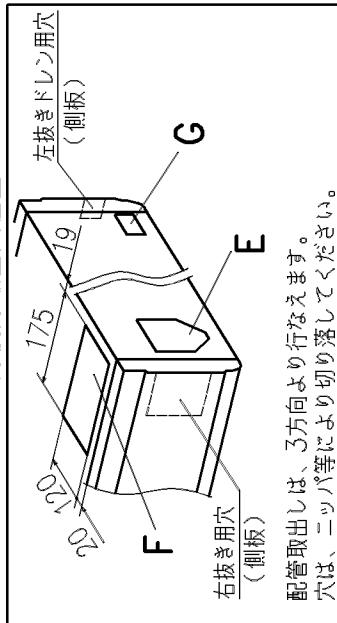

配管取出しは、3方向より行なえます。  
穴は、ニップ等により切り落してください。

注 (1) 装置銘板は吸込グリル内のファンケース  
正面にあります。

適用機種 GE712M7B, 902M7B

形 式 GE

名 称 室内機外形図 (OUTLINE)

図 番 笠原

060828 PFA003Z622

訂 符 業 別 1 1