


FM1	ファンモータ (サーモ付)
LM	ルーバモータ
LS	リミットスイッチ (簡易クリーン機構)
TrI	トランス
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1	熱交センサ (赤)
ThI-R2	熱交センサ (黄)
ThI-R3	熱交センサ (黒)
ThC	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
LED・1	表示灯 (赤・点検表示)
LED・2	表示灯 (緑・マイコン正常表示)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台 (口印)
■印	閉端接続子
CnA~Z	コネクタ (口印)

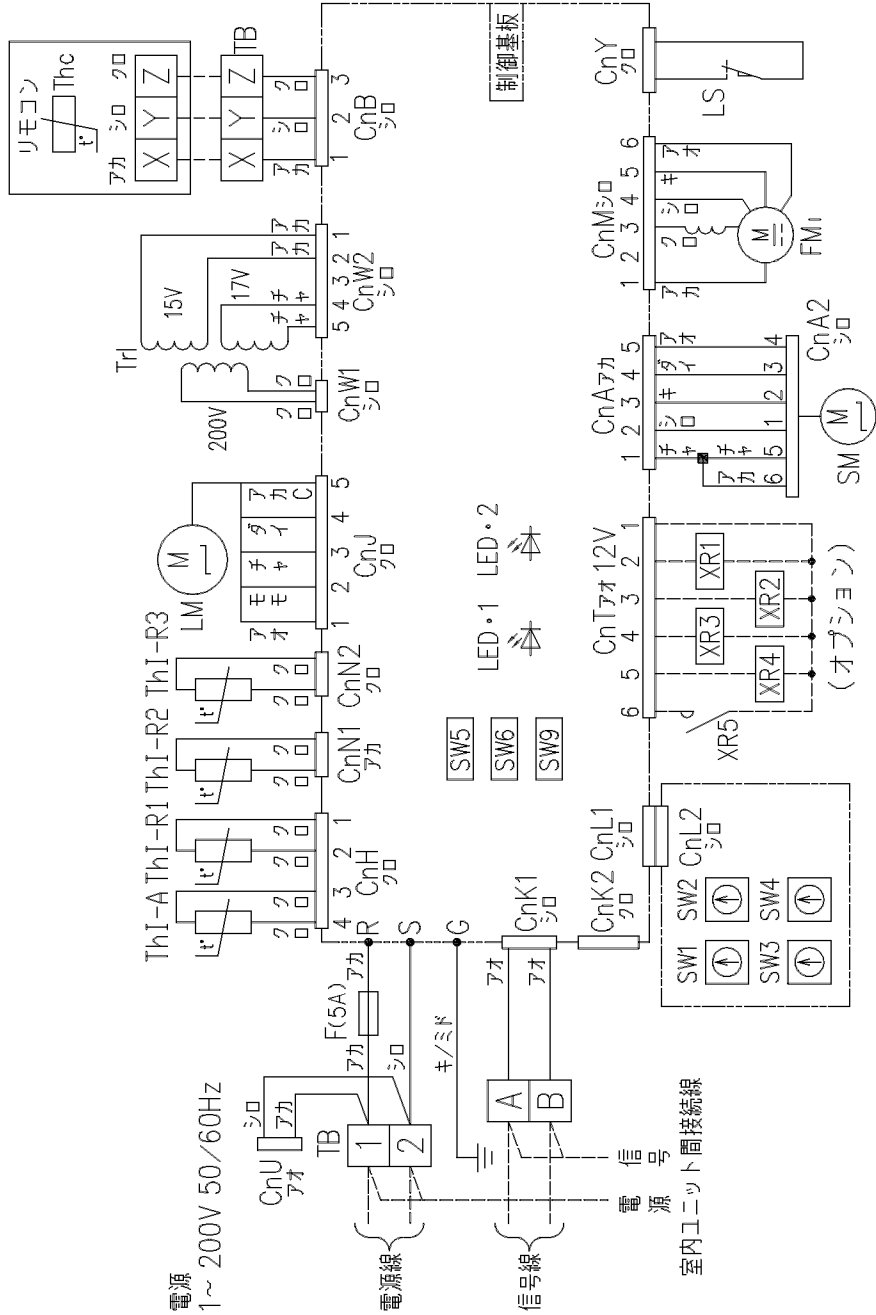

- 記事
1. ---は現地配線を示します。
 2. TB[A], [B]は信号用端子台 (5V) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²×2心 ([A], [B]) を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²×3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

通用機種
GKP282M7B, 362M7B, 452M7B

形式
GK

名称
室内機配線図 (WIRING)

発行
笠原

図番
060828 PHA000Z952

訂/符
1/1

業別
1