


FM1	ファンモータ (サーモ付)
LM	ルーバモータ
TrI	トランス
ThI-A	吸込空気センサ
ThI-R1	熱交センサ (赤)
ThI-R2	熱交センサ (黄)
ThI-R3	熱交センサ (黒)
ThC	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNo.10の位
SW2	ユニットNo.1の位
SW3	室外No.10の位
SW4	室外No.1の位
SW6	機種容量切換
J1	フィルターサイン
J2	運転許可・禁止
LED・1	表示灯 (赤一点検表示)
LED・2	表示灯 (緑-マイコン正常表示)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
TB	端子台 (口印)
■印	閉端接続子
CnA~Z	コネクタ (口印)

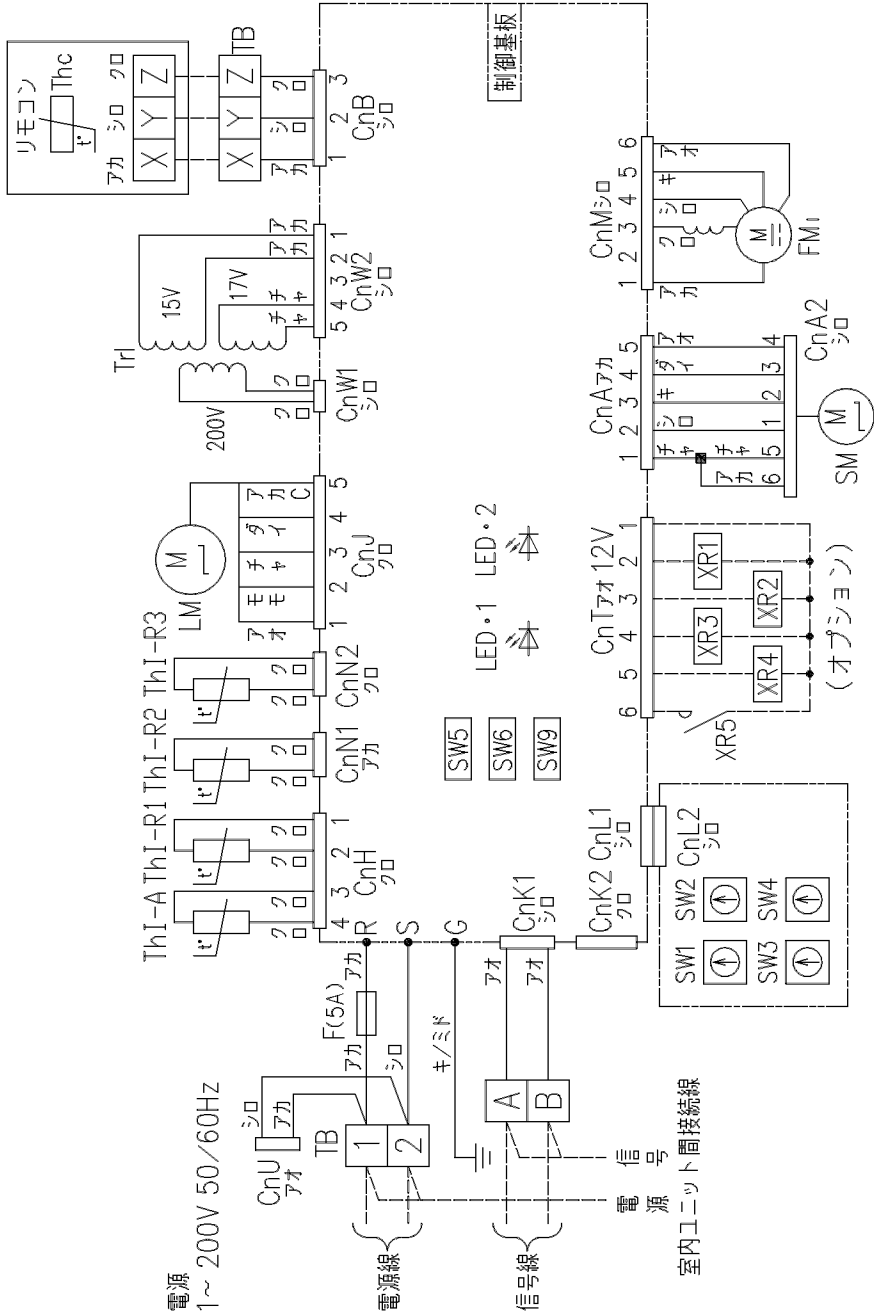

- 記事
1. ---は現地配線を示します。
 2. TB[A], [B]は信号用端子台 (5V) です。
 3. 室内外接続線 (信号線) 及び室内ユニット間接続線 (信号線) は0.75~2mm²x2心 ([A], [B]) を使用してください。
 4. 信号線は電源線と分離してください。
 5. リモコン配線は0.3mm²x3心とし、他の動力線と並行配列しないでください。
- やむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、
〈客先納入仕様書〉中の”リモコン”の項目をご覧ください。

適用機種	GKP712M7B
形式	GK
発行	名称 室内機配線図 (WIRING)
図番	060828 PHA000Z953
別	1/1