
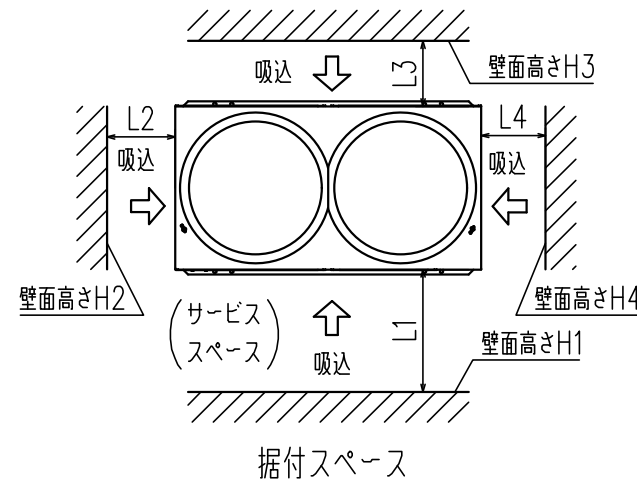


後面 冷媒配管接続口の寸法（平面図）

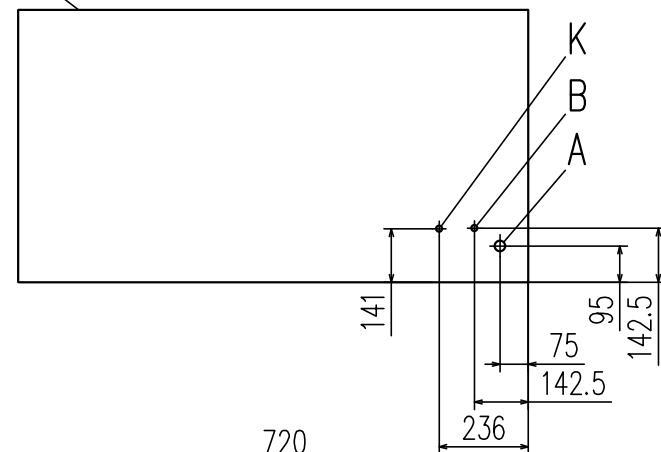


(単位:mm)

寸法	据付例	I	II	III
L1		500	500	開放
L2		10 (30)	50	10 (30)
L3		100	50	100
L4		10 (30)	50	開放
H1		1500	1500	開放
H2		制限なし	制限なし	制限なし
H3		1000	1000	制限なし
H4		制限なし	制限なし	開放

(): 周囲温度が43℃を超える条件で
使用する場合は据付制限。

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 22.22$ (ろう付)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	冷媒配管取出口 $\phi 88$ (又は $\phi 100$)
D	電源取入口 $\phi 50$ (右・左・前方向), 長穴40X80 (下方向)
F	アンカボルト用穴 M10用4ヶ所
G	ドレン排水ホース用穴 $\phi 45$, 3ヶ所
H	ドレン排水用穴 $\phi 20$, 10ヶ所
K	均油配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
L	搬入、吊り下げ用穴 230X60

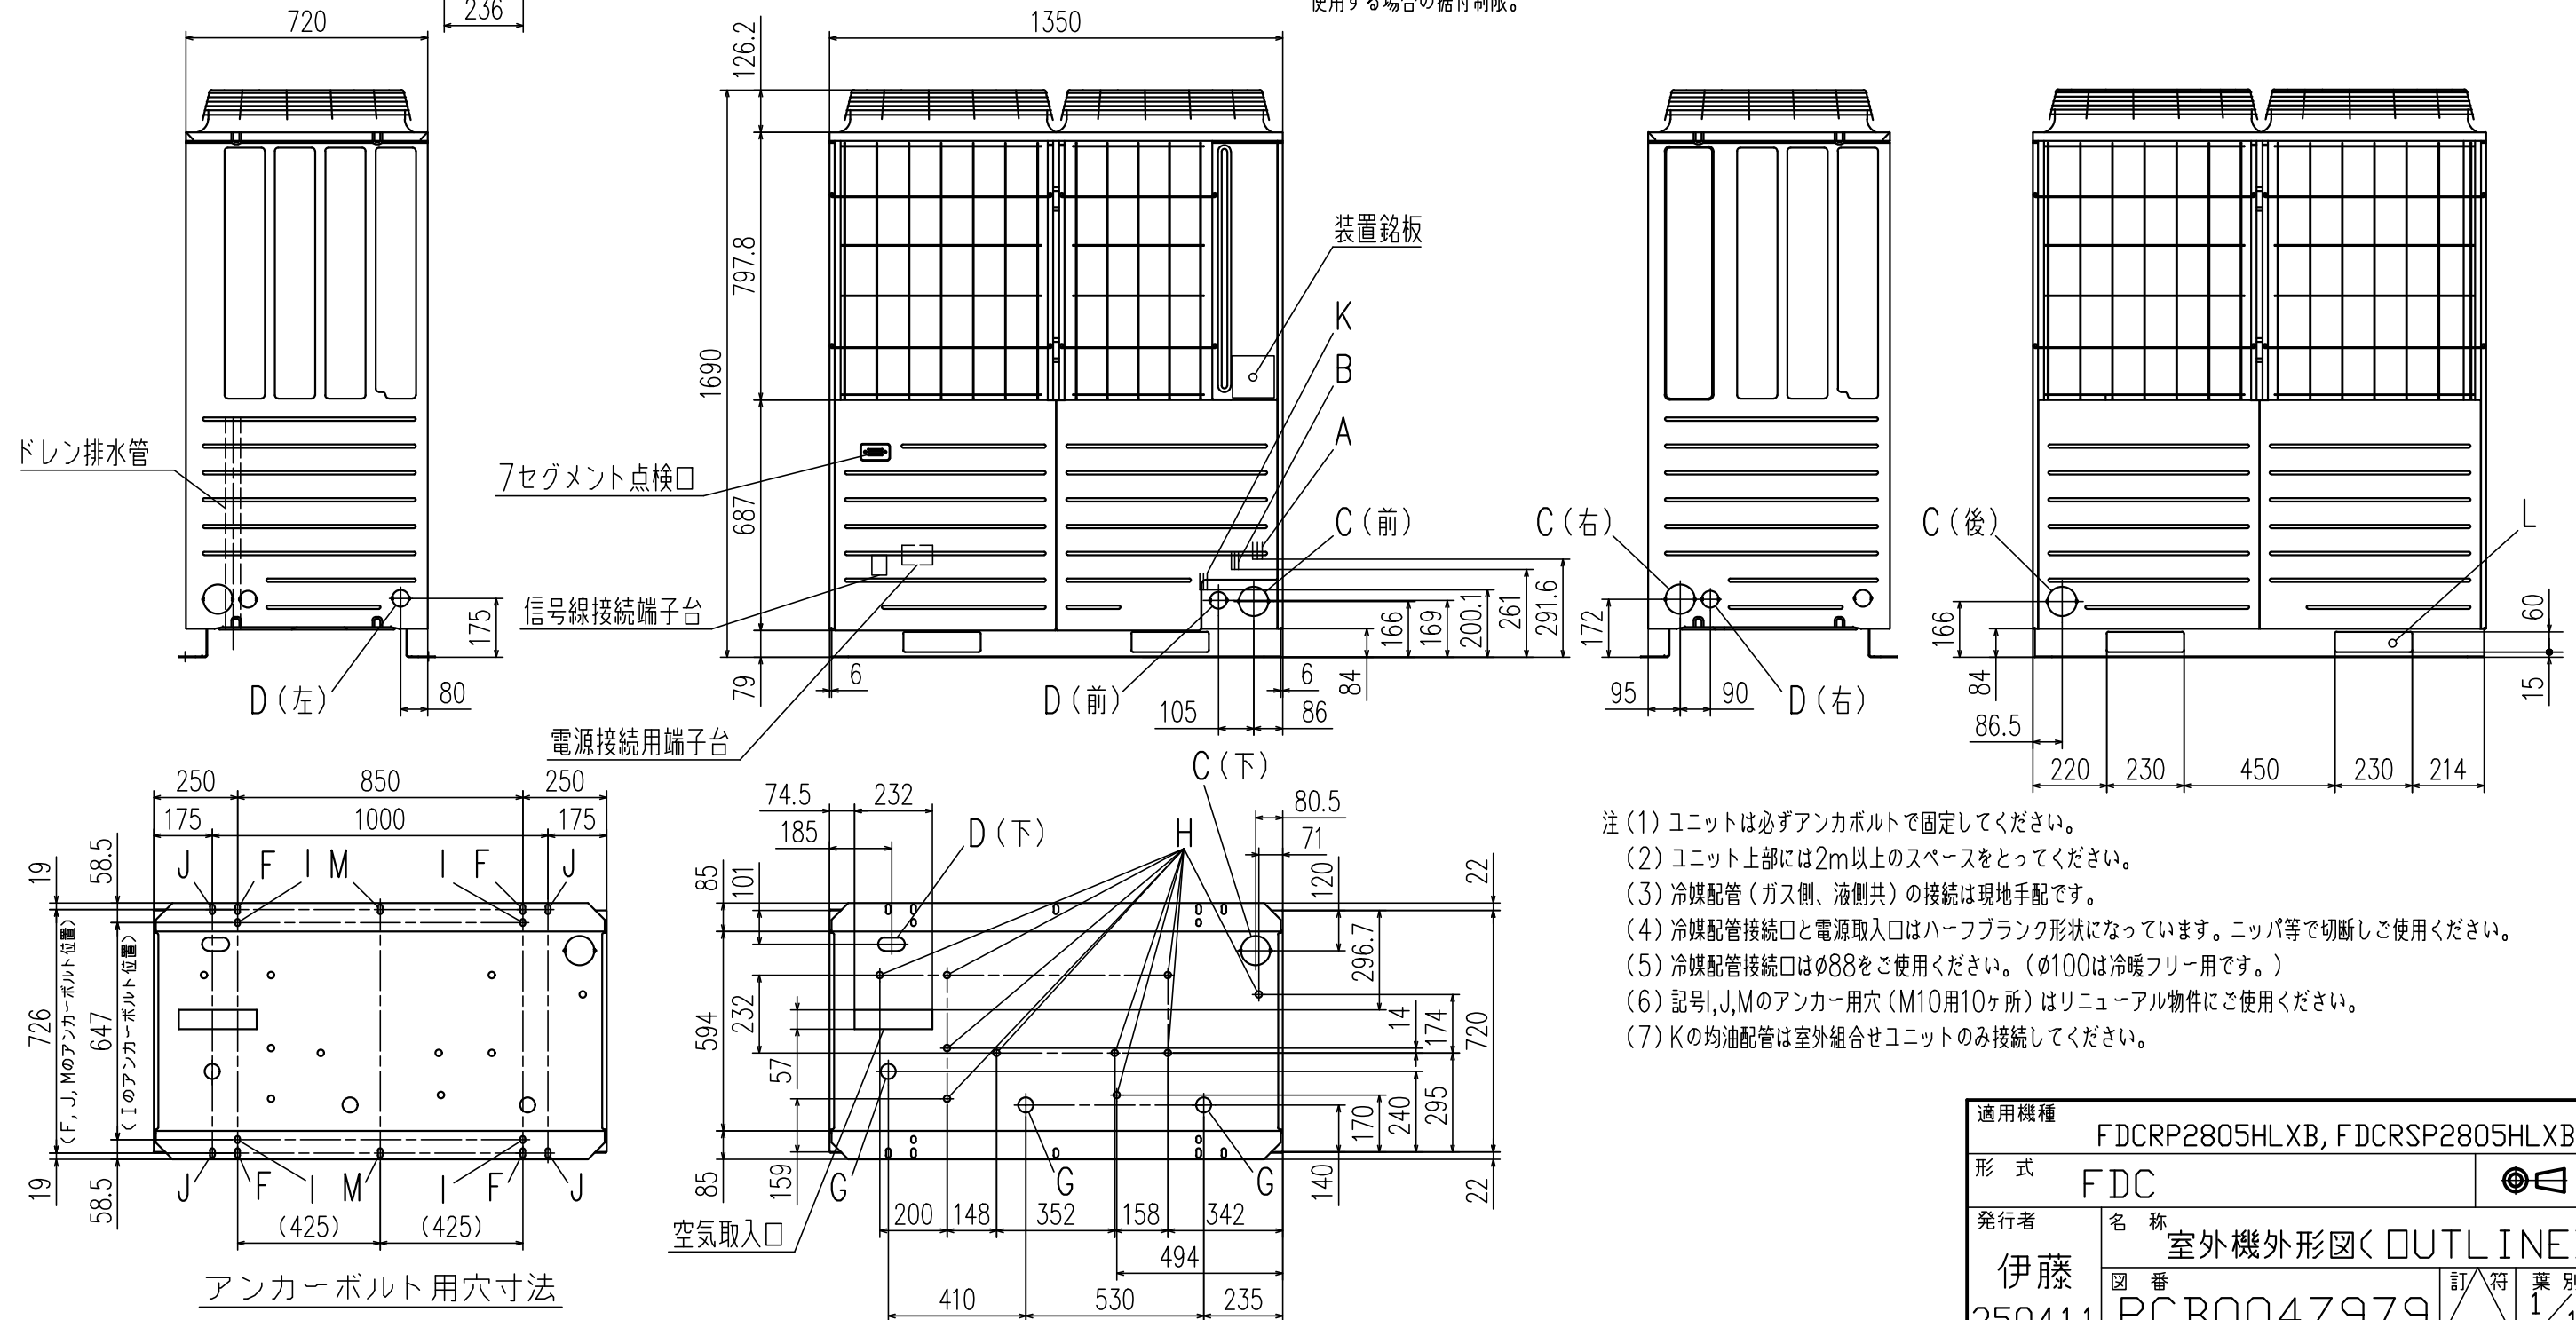

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 冷媒配管(ガス側、液側共)の接続は現地手配です。
 (4) 冷媒配管接続口と電源取入口はハーフブラंक形状になっています。ニッパ等で切断しご使用ください。
 (5) 冷媒配管接続口は $\phi 88$ をご使用ください。($\phi 100$ は冷暖フリー用です。)
 (6) 記号J, Mのアンカー用穴(M10用10ヶ所)はリニューアル物件にご使用ください。
 (7) Kの均油配管は室外組合せユニットのみ接続してください。

適用機種		FDCRP2805HLXB, FDCRSP2805HLXB	
形 式	FDC		
発行者	伊藤	名 称	室外機外形図< OUTLINE >
250411	PCB004Z979	図 番	訂 符 業 別 1 / 1