
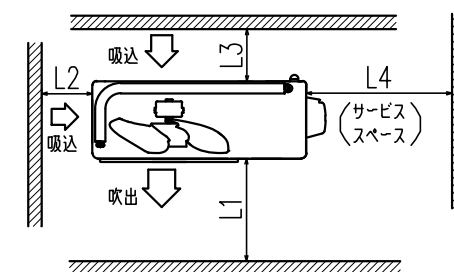
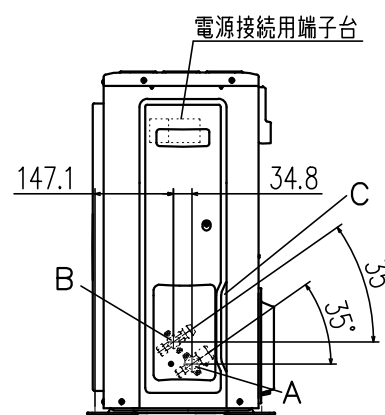
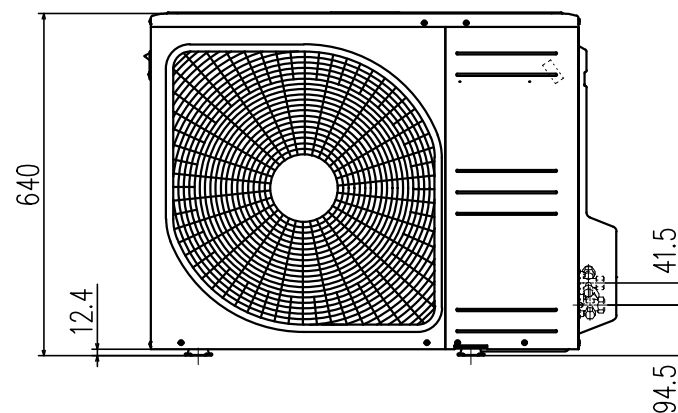


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続口 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管接続口 $\phi 9.52$ (フレア)
C	配管配線取出口
D	ドレン排水用穴 $\phi 20$ 5ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所

- 注 (1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニツは必ずアンカーボルトで固定してください。
 アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニツ上部には、1m以上のスペースをとってください。
 (5) 吹出口前面の障壁はユニツ高さ以下としてください。
 (6) 装置銘板は正面右下についています。

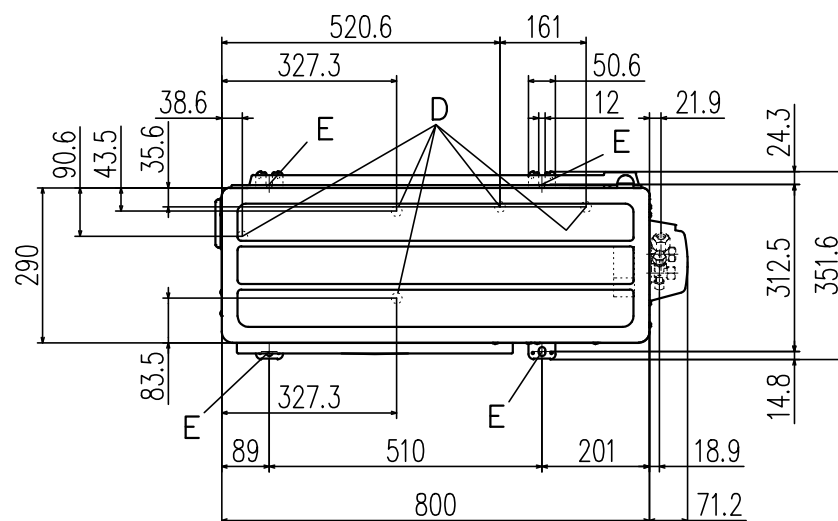

据付最小スペース

		据 付 例			
		I	II	III	IV
寸 法	L1	開放	280	280	180
	L2	100	75	開放	開放
	L3	100	80	80	80
	L4	250	開放	250	開放

適用機種		FDCVP806HK, 806H FDCVSP806HK, 806H	
形 式		FDC	
発行者	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)	
松本	図 番	PCA002Z095	訂 符 葉 別 1/1
250207			