

記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配線取出口	φ30 3ヶ所
D	配管配線取出口	4ヶ所
E	ドレン排水用穴	φ20 3ヶ所
F	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所

注(1) 四面障壁は不可です。

(2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。


アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。

(3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。

(4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。

(5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。

(6) 装置銘板は正面右下についています。

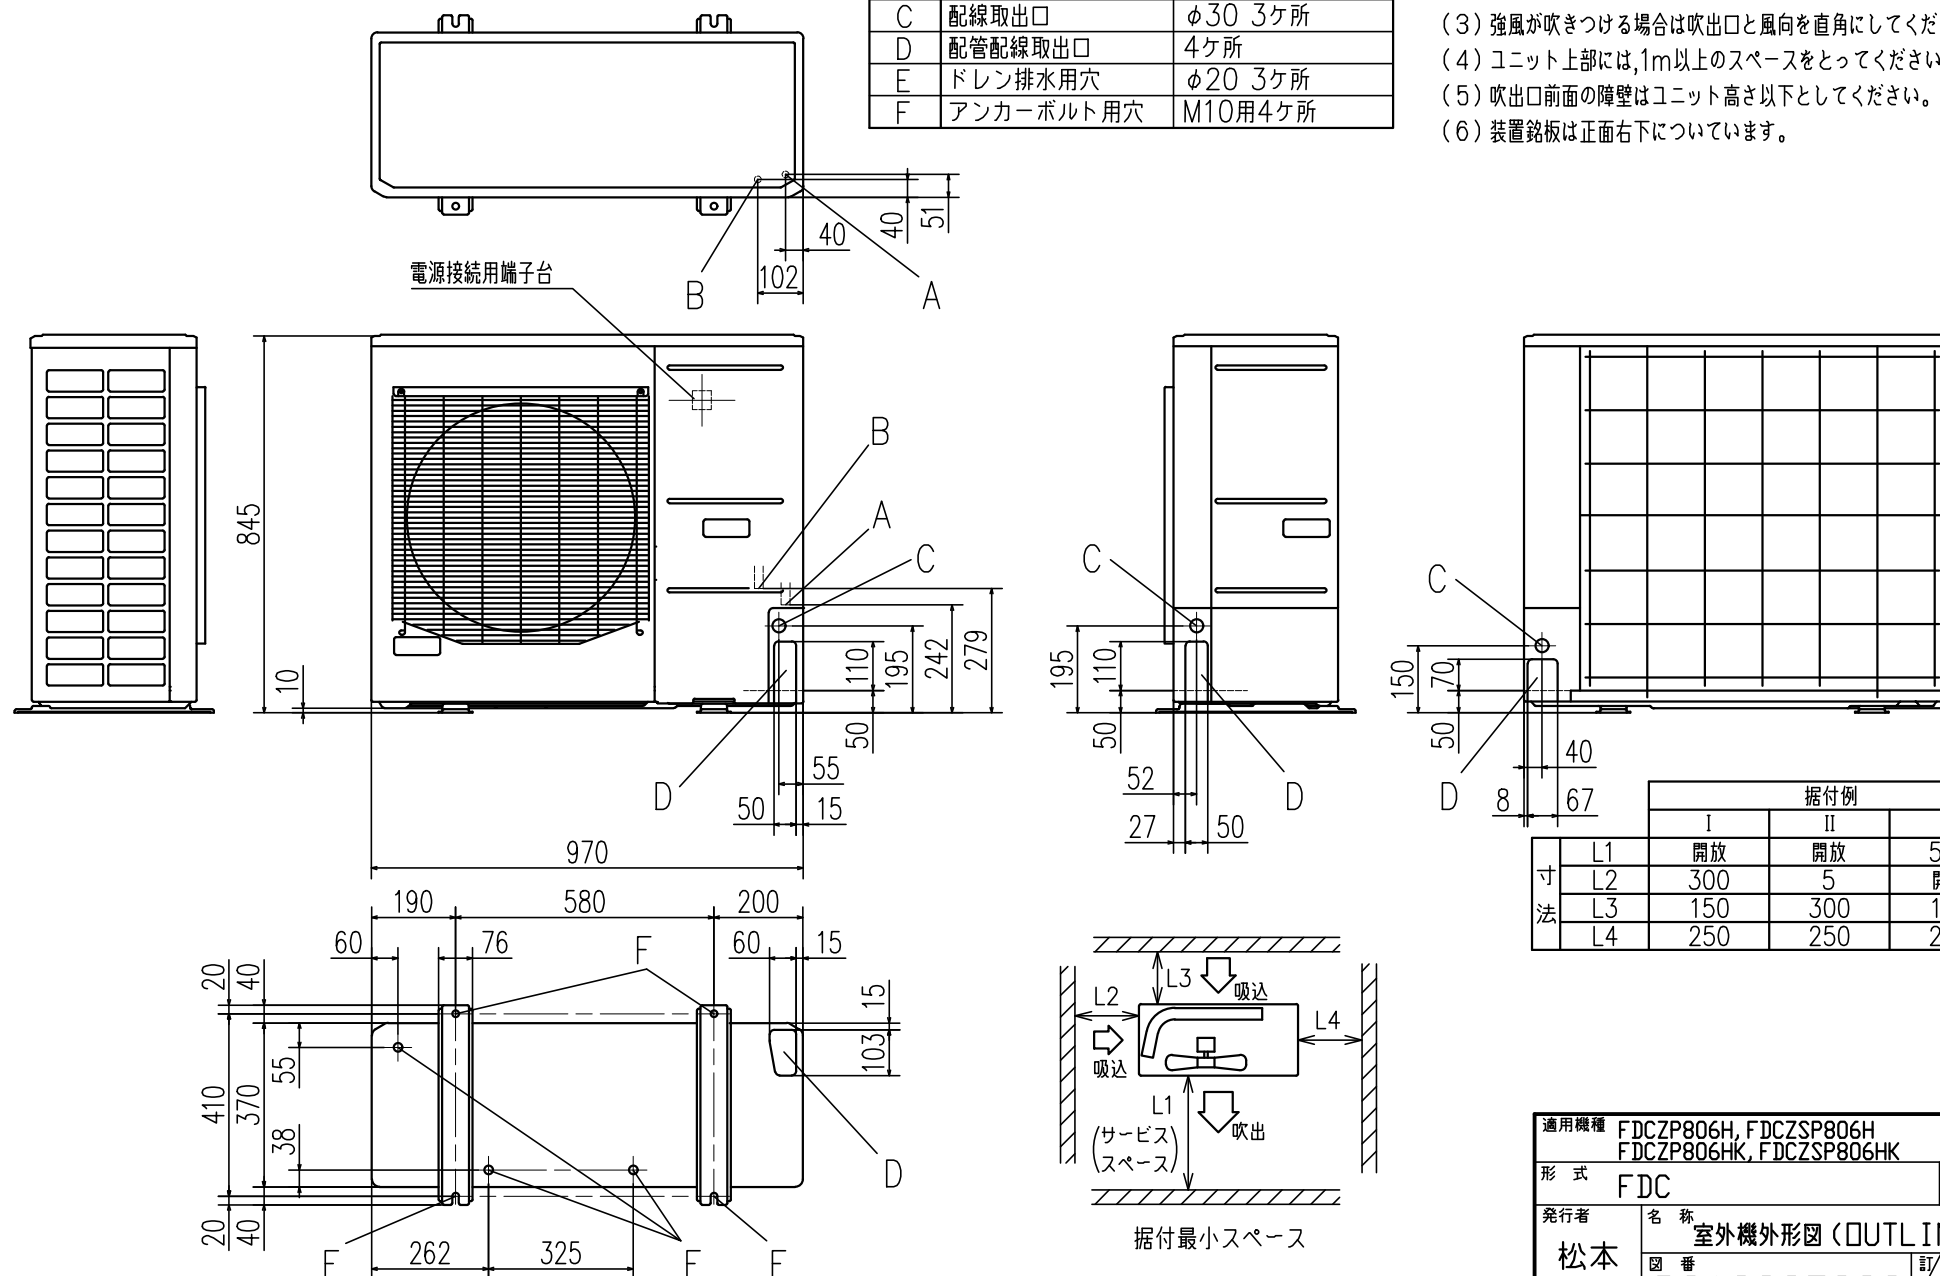

適用機種	FDCZP806H, FDCZSP806H FDCZP806HK, FDCZSP806HK		
形 式	FDC		
発行者	名 称	室外機外形図 (OUTLINE)	
松本	図 番	PCA002Z082	訂 符 葉 別 1/1
250207			