


記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管接続口	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管接続口	φ9.52 (フレア)
C	配線取出口	φ34 3ヶ所
D	配管配線取出口	4ヶ所
E	ドレン排水用穴	φ20 6ヶ所
F	アンカーボルト用穴	M10用4ヶ所

注(1) 四面障壁は不可です。

- (2) ユニットは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下としてください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
- (4) ユニット上部には、1m以上のスペースをとってください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニット高さ以下としてください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。

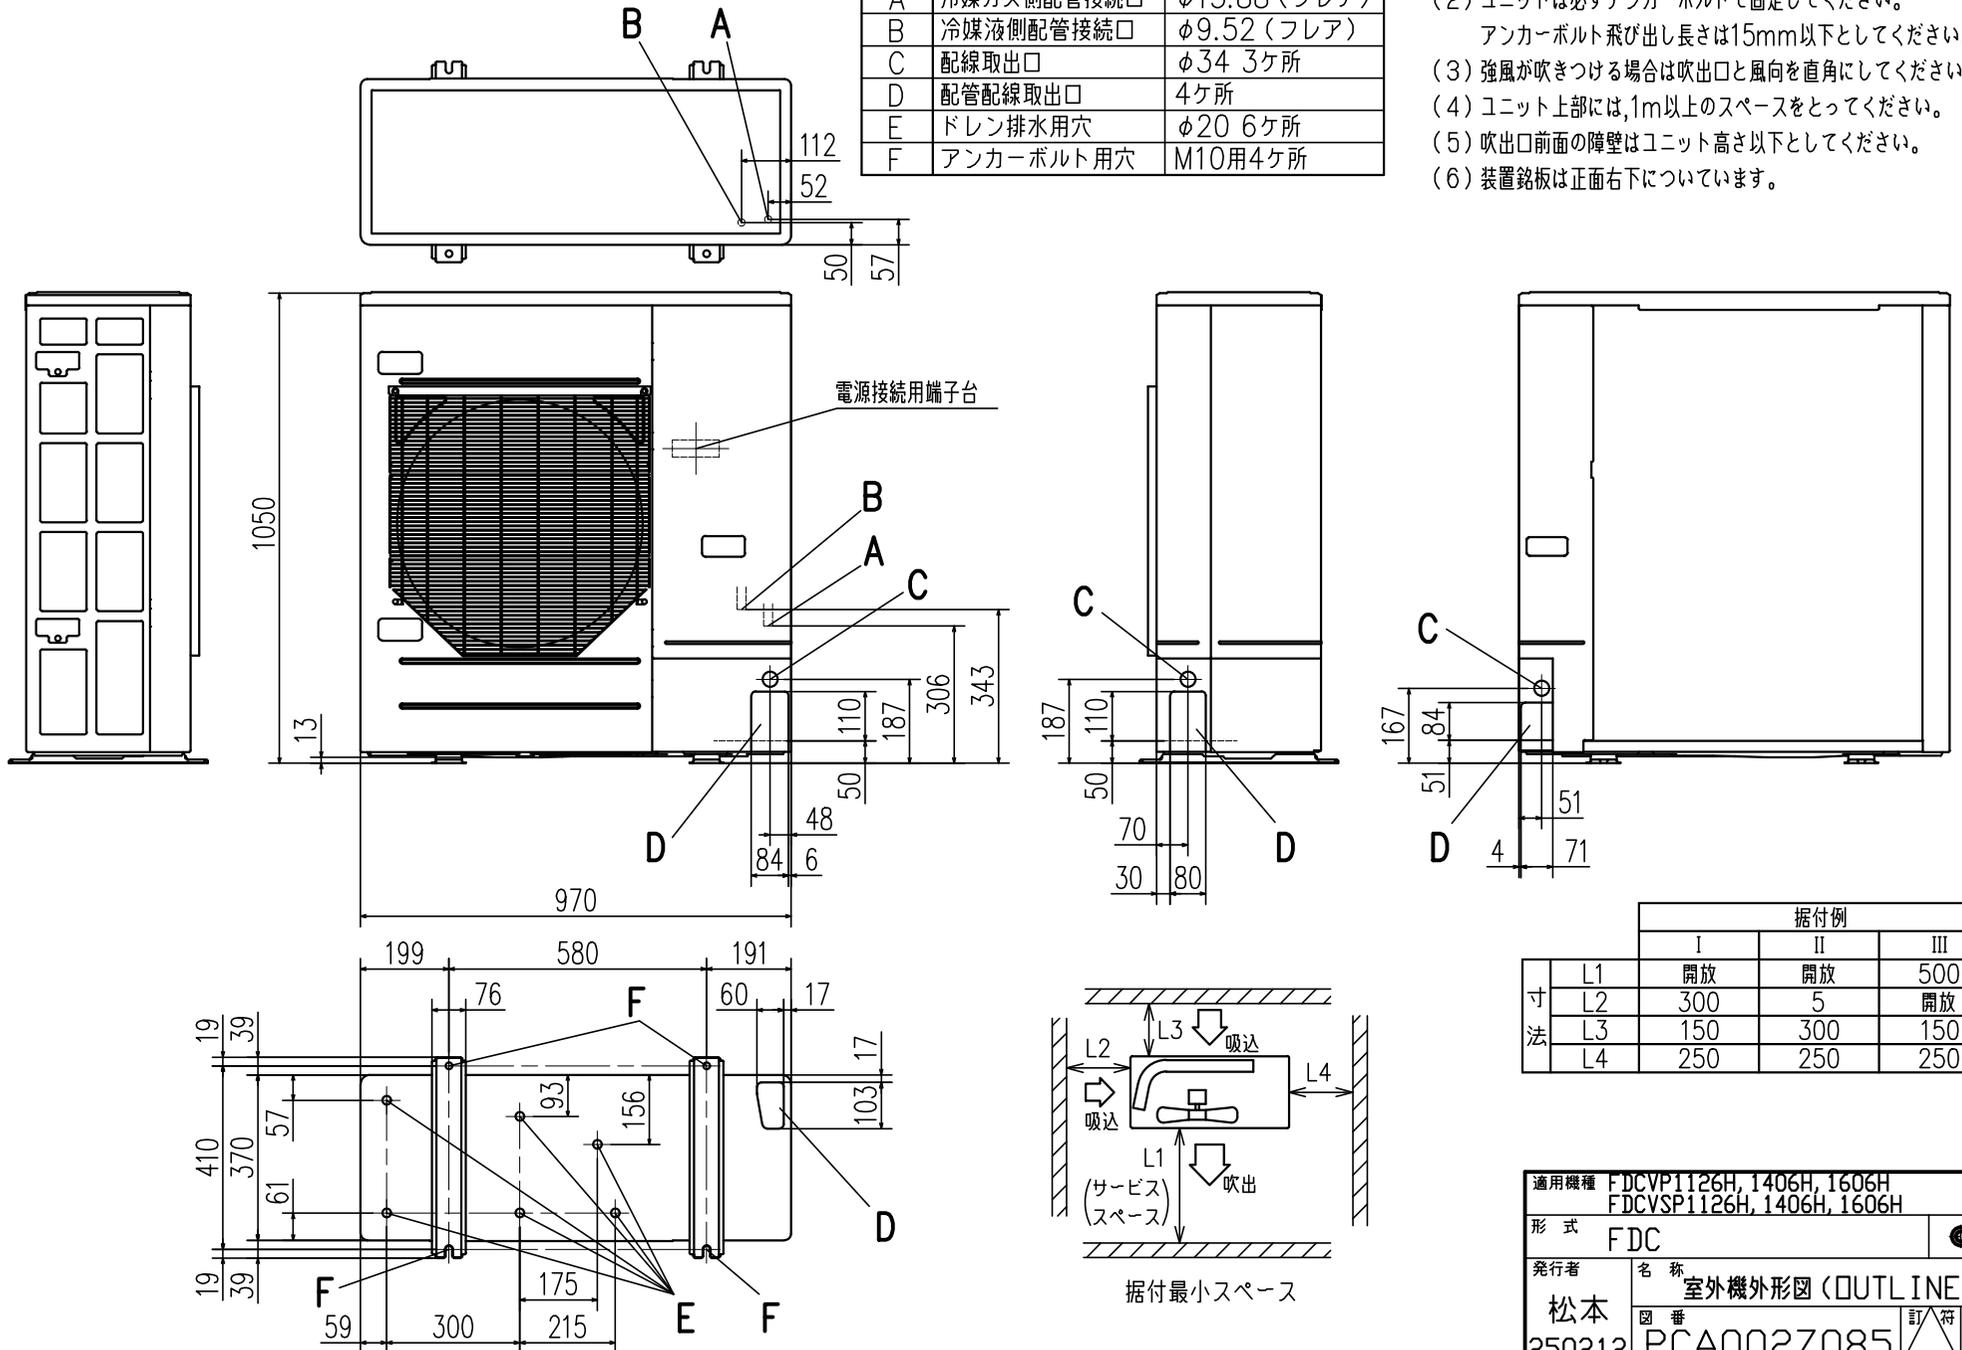

		掘付例		
		I	II	III
寸法	L1	開放	開放	500
	L2	300	5	開放
	L3	150	300	150
	L4	250	250	250

適用機種	FDCVP1126H, 1406H, 1606H FDCVSP1126H, 1406H, 1606H		
形式	FDC		
発行者	名称	室外機外形図 (OUTLINE)	
松本	図番	PCA002Z085	訂入符 業別
250212			1/1