

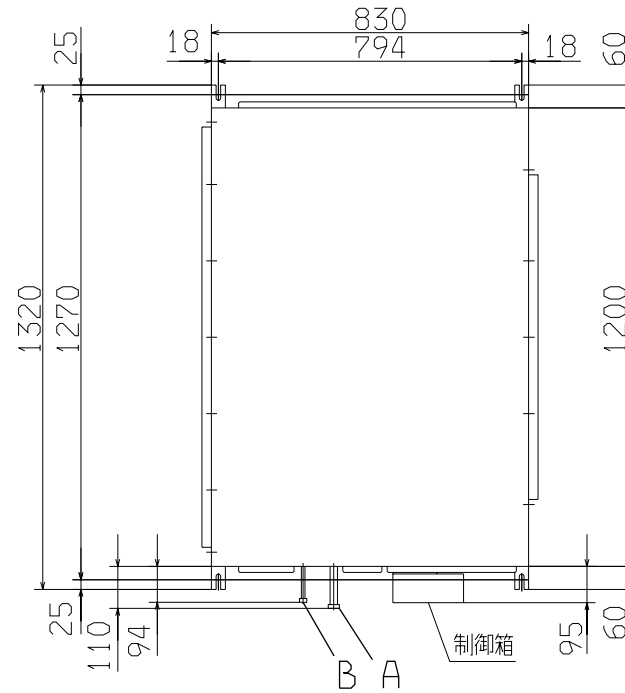
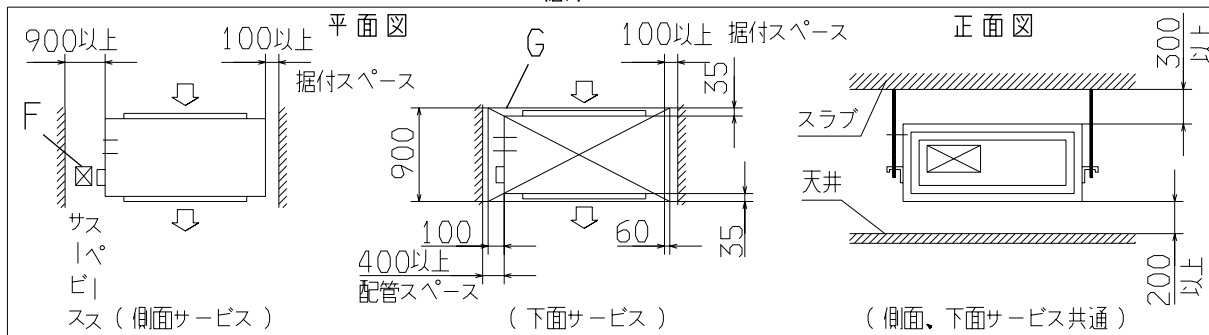
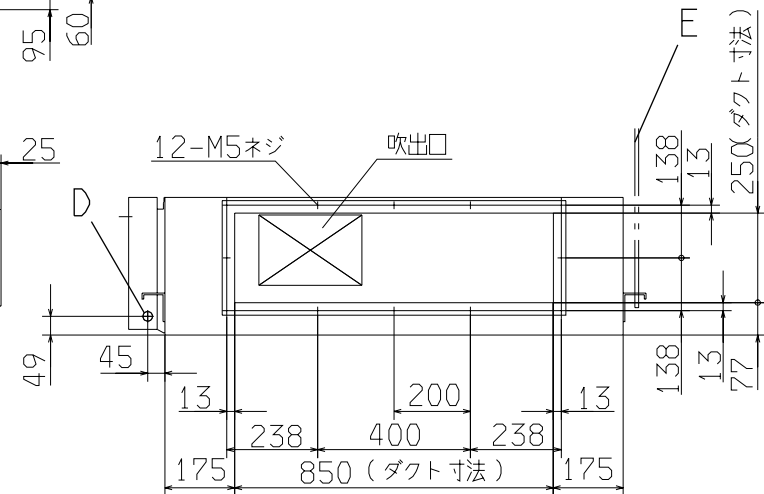
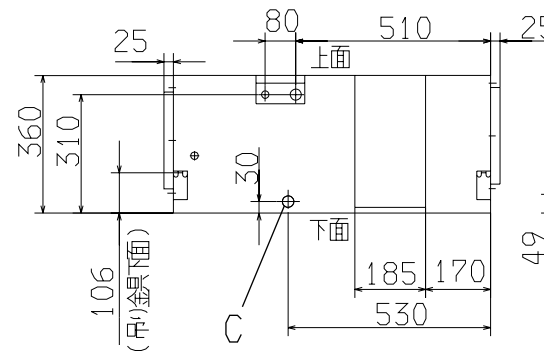


- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

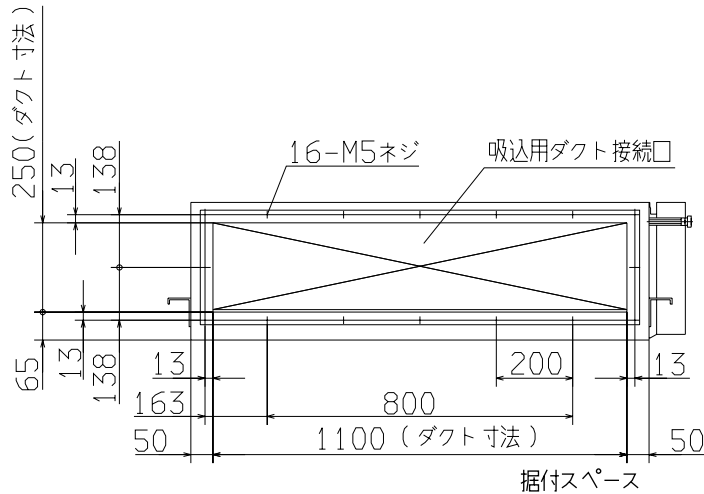

記号	内	容
A	冷媒ガス側配管	φ19.05(フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52(フレア)
C	ドレン配管接続口	VP25(塩ビ管)
D	電源取入口	φ25
E	吊りボルト	M10
F	点検口	(600X600)
G	点検口	(900X1360)

リモコン(別売品)



適用機種	GHUP140HFMD5		
形式	GHU		
発行者	名称	室内機外形図(OUTLINE)	
北川	図番	PJD000Z784	訂 業 別 1/1
02.130			