

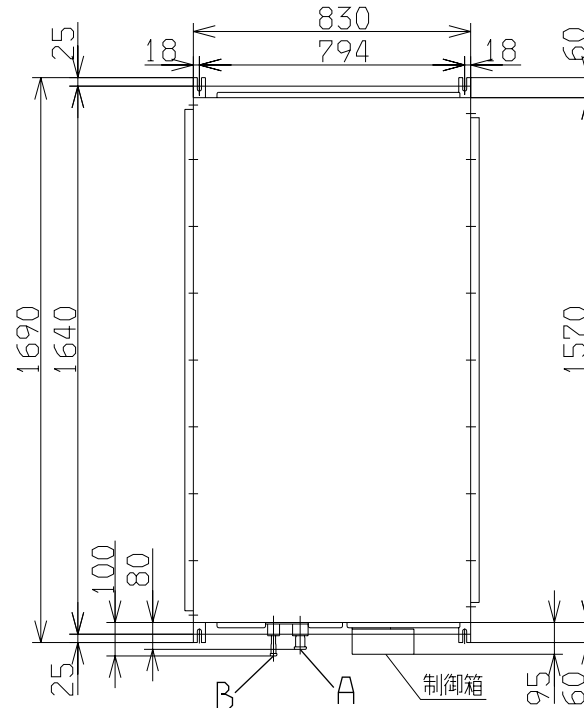
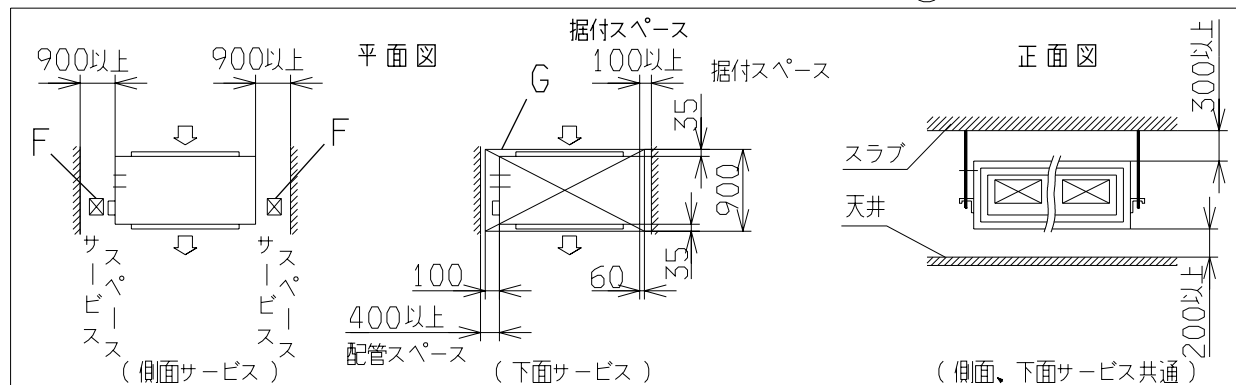
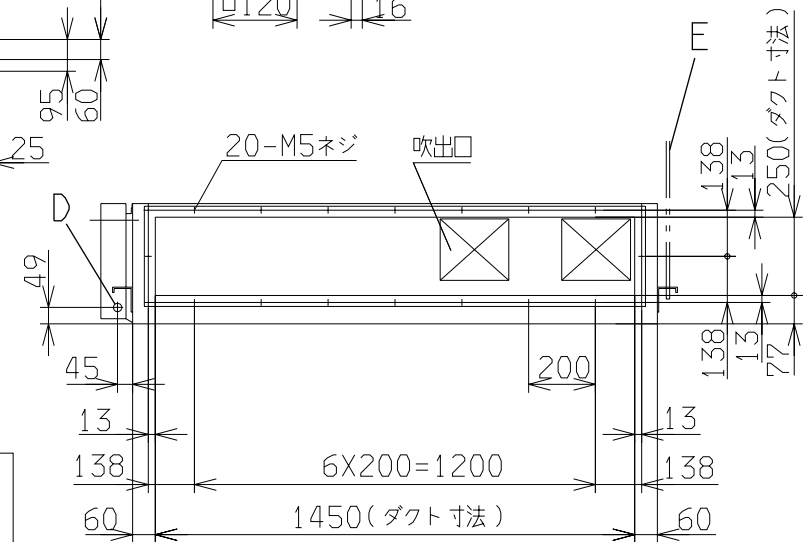
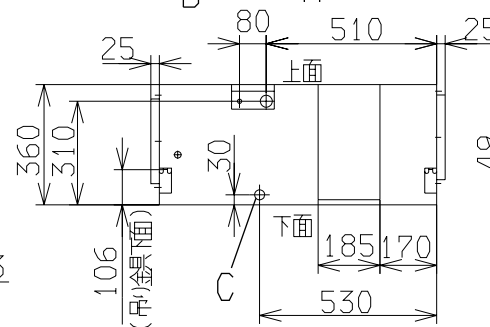


- 注(1) 配管はろう付接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。

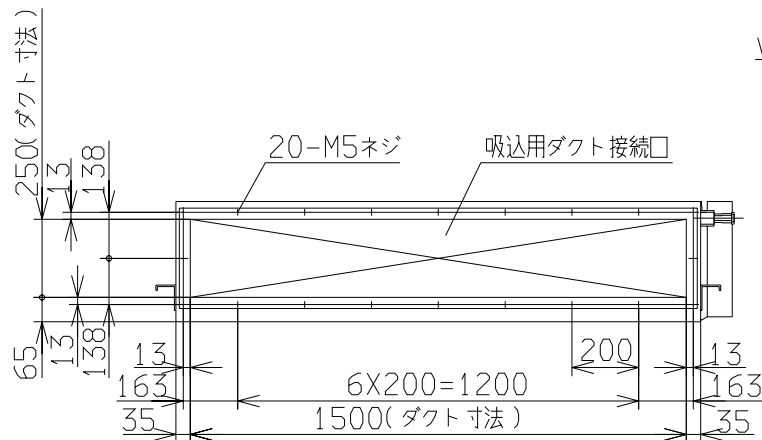

記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 25.4$ (ろう付)
B	冷媒液側配管 $\phi 12.7$ (ろう付)
C	ドレン配管接続口 VP25(塩ビ管)
D	電源取入口 $\phi 25$
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X1730)

リモコン (別売品)



適用機種	GHUP224HFMDM5		
形 式	GHU		
発行者	名 称	室内機外形図(OUTLINE)	
北川	図 番	PJD000Z818	計 符 業 別
02.4.2			1/1