

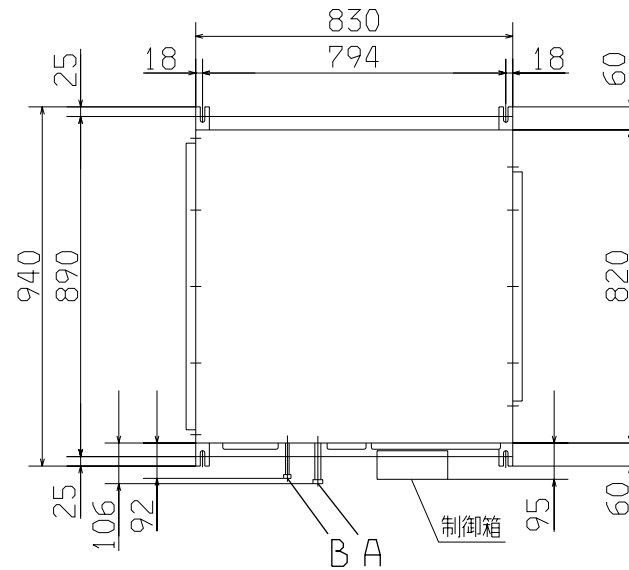


- 注(1) 配管はフレア接続
 (2) 配線は端子台接続
 (3) 電源線と信号線は分離してください。
 (4) 装置銘板は制御箱の横の側板に貼付してあります。



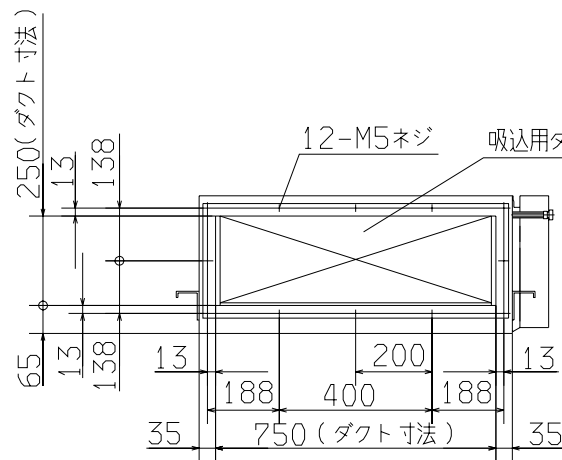


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管 $\phi 15.88$ (フレア)
B	冷媒液側配管 $\phi 9.52$ (フレア)
C	ドレン配管接続口 VP25(塩ビ管)
D	電源取入口 $\phi 25$
E	吊りボルト M10
F	点検口 (600X600)
G	点検口 (900X980)

リモコン (別売品)



据付スペース

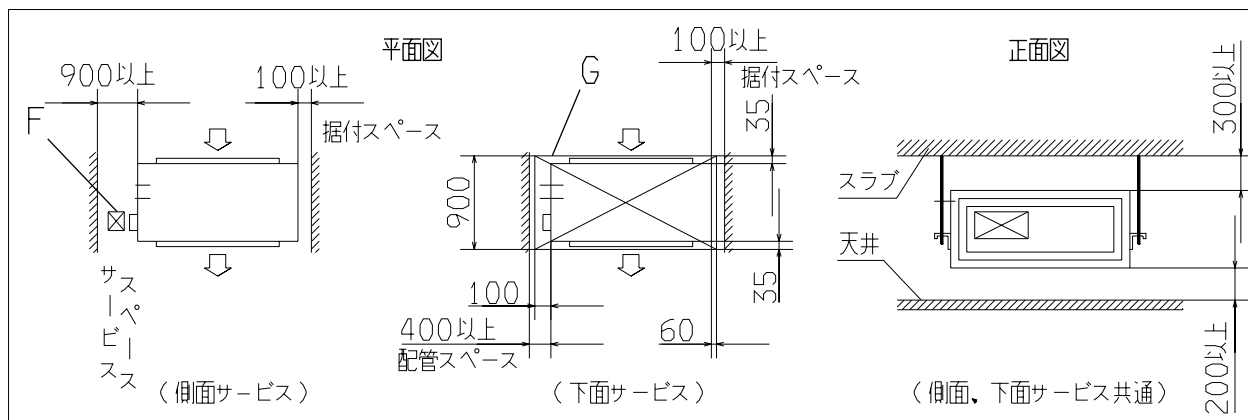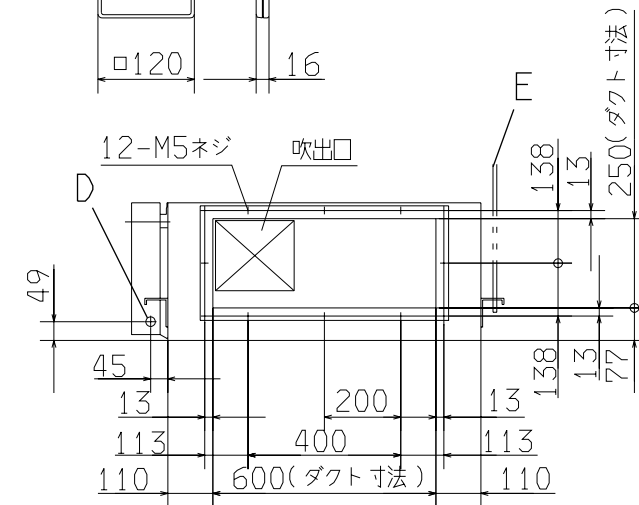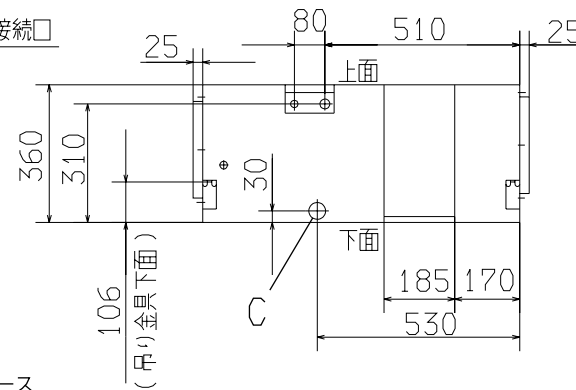

適用機種	GHUJ90HFMD		
形 式	GHU		
発行者	名 称	室内機外形図(OUTLINE)	
加藤	図 番	PJD000Z606	訂 符 業 別
98.4.1			1/1