


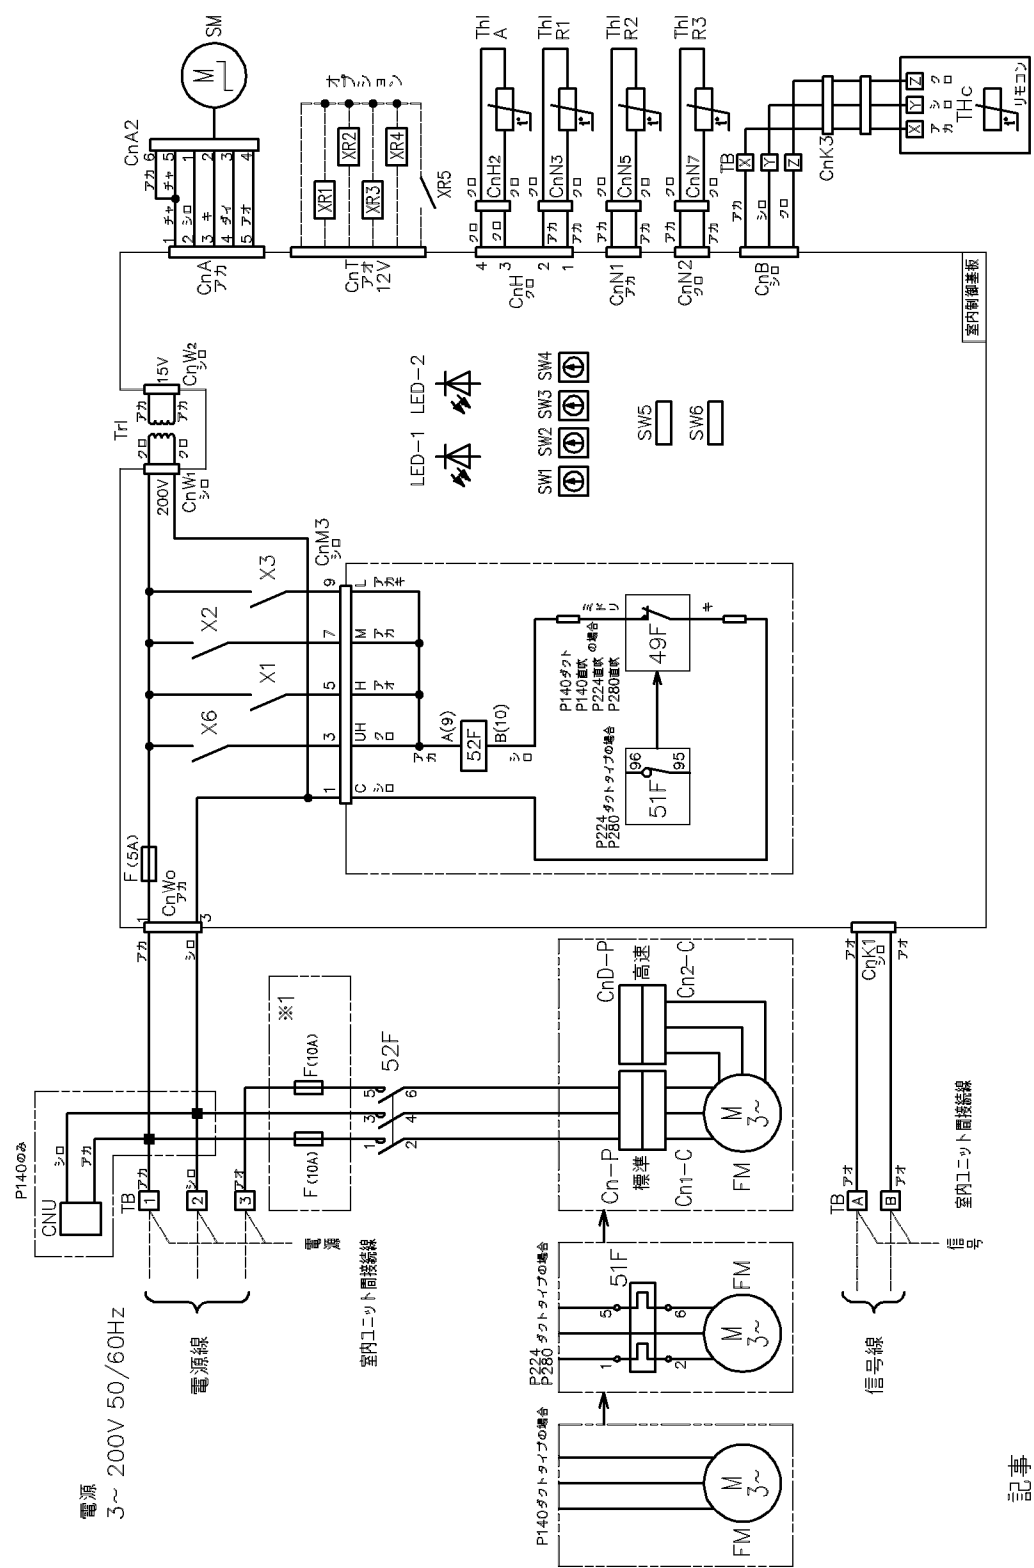

記号	名称
FM	送風用電動機
49F	FM用インターナルサーモ
51F	FM用过電流継電器
52F	FM用过磁接触器
X1~3,6	FM用リレー
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R1	熱交センサー (赤・Uバンド)
ThI-R2	熱交センサー (黄・キャピラリ)
ThI-R3	熱交センサー (黒・ガスヘッダ)
Thc	リモコン付属サーミスタ
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
F	ヒューズ
SW1	ユニットNO10の位
SW2	ユニットNO1の位
SW3	室外NO10の位
SW4	室外NO1の位
SW5-2	加湿器ファン制御
SW6	機種容量切換
CnA~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転出力 (DC12V出力)
XR2	暖房出力 (DC12V出力)
XR3	サーモON出力 (DC12V出力)
XR4	点検出力 (DC12V出力)
XR5	遠方操作入力 (無電圧接点)
TrI	トランス
LED-1	赤表示灯 (点検表示)
LED-2	緑表示灯 (マイコン正常表示)
TB	端子台
■ 印	閉端接続子

記事

- 1.本図は、室内ユニットの回路のみ示します。
- 2.-----は、現地配線を示します。
- 3.TBの[A],[B]は信号線用端子台(5V)です。
- 4.信号線(室内外接続線、及び室内ユニット間接続線)は0.75~2mm²×2芯([A],[B])を使用してください。
- 5.信号線は電源線と分離してください。
- 6.リモコン配線は0.3mm²×3芯とし、他の動力線と並行配列しないでください。又、延長距離が100mを超える場合のやむを得ない場合シールド線を使用してください。又、延長距離が100mを超える場合の仕様については、<客先納入仕様書>中の”リモコン”の項目をご覧ください。
- 7.P224・P280ダクトタイプの場合、※1箇所のヒューズはありせん。

適用機種
GFPI402M7B, 2242M7B, 2802M7B
GFPI402TM7B, 2242TM7B, 2802TM7B

形式
GF

名称
室内機配線図 (WIRING)

発行所
佐々倉

図番
PAA001Z935

訂符
1

業別
1