
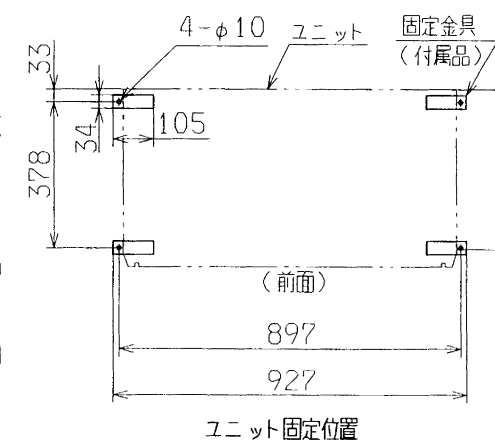


| 記号 | 内 容                                 |
|----|-------------------------------------|
| A  | 冷媒液配管(ろう付) $\phi 9.52 \times 0.8$   |
| B  | 冷媒ガス配管(ろう付) $\phi 19.05 \times 1.0$ |
| C  | 上部排水口 PT1(メス):25A                   |
| D  | 下部排水口 PT3/4(メス):20A                 |
| E  | 給水管取入口 $\phi 50$ (外板穴)              |
| F  | 電源取入口 $\phi 30$ (外板穴)               |
| G  | 吸込口 ダクトフランジ付                        |
| H  | 吹出口 ダクトフランジ付                        |
| I  | プレフィルタ                              |
| J  | 高性能フィルタ (オプション)                     |
| K  | 電源端子台                               |

記事1. ※寸法はフランジ内寸法を示します。

2. サービススペースは前面0.5m以上取ってください。

3. 本ユニットの冷媒配管接続は右側になっています。  
左側の場合はユニットの配管加工により変更可能  
になっているので、現地で対応してください。

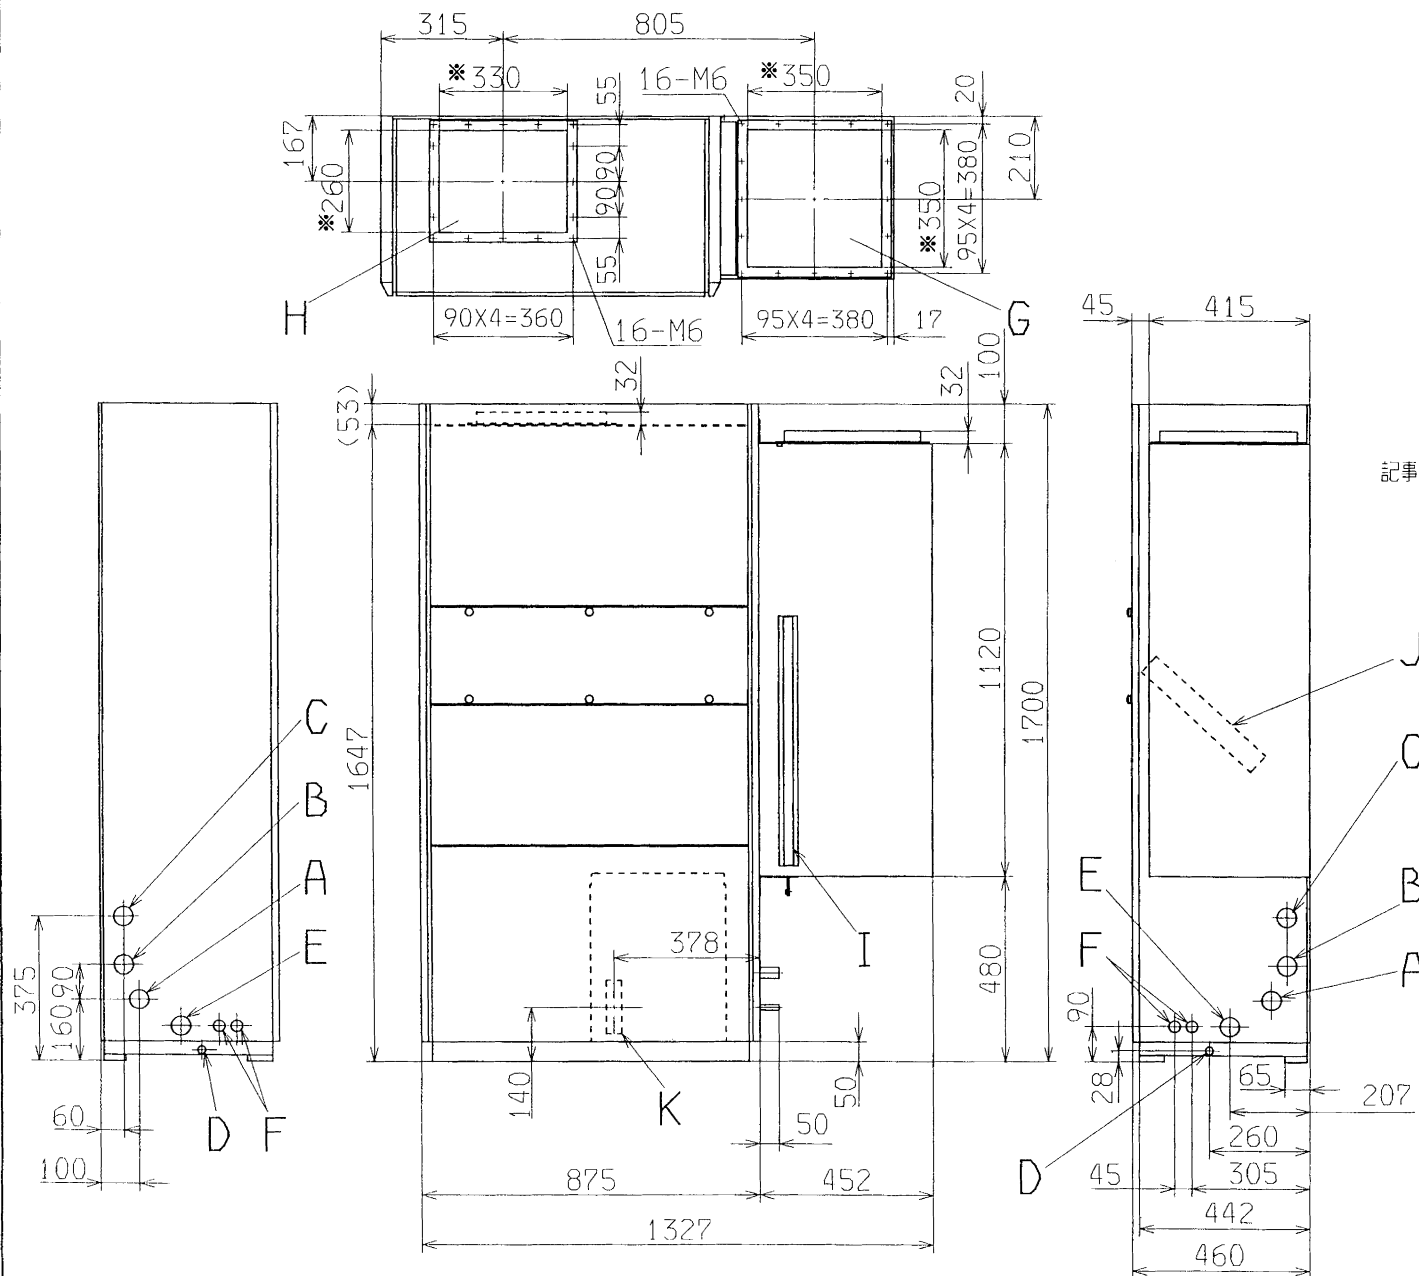

|        |                       |                 |
|--------|-----------------------|-----------------|
| 適用機種   | GHWUP112HMD5, 140HMD5 |                 |
| 形 式    | GHWU                  | ◎               |
| 発行者    | 北川                    | 室内機外形図(OUTLINE) |
| 図 番    | PGC000Z185            | 訂 正 表 別         |
| 02_130 |                       | 1/1             |