



X部(送風機室天井詳細)



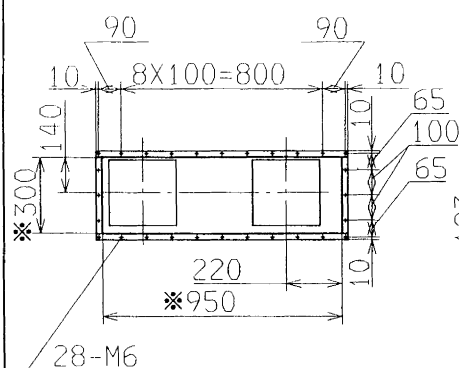


Y部(吸込ダクト口詳細)

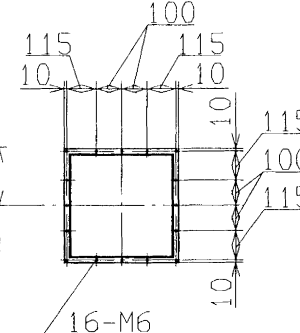

記号	内 容
A	冷媒液配管(ろう付) $\phi 12.7 \times 1.0$
B	冷媒ガス配管(ろう付) $\phi 25.4 \times 1.2$
C	上部排水口 PT1(メス):25A
D	下部排水口 PT3/4(メス):20A
E	給水管取入口 $\phi 50$ (外板穴)
F	電源取入口 $\phi 30$ (外板穴)
G	吸込口 ダクトフランジ付
H	吹出口 ダクトフランジ付
I	プレフィルタ
J	高性能フィルタ (オプション)
K	電源端子台

金具調整範囲 0~100

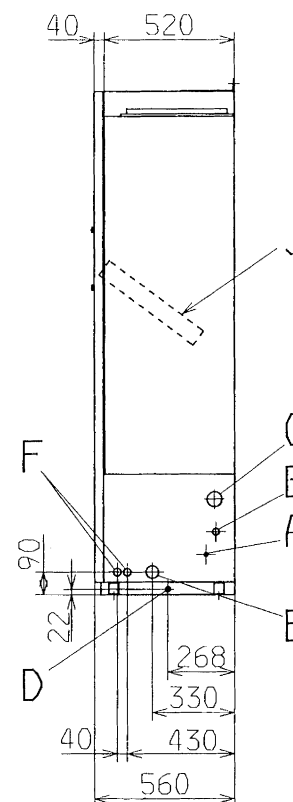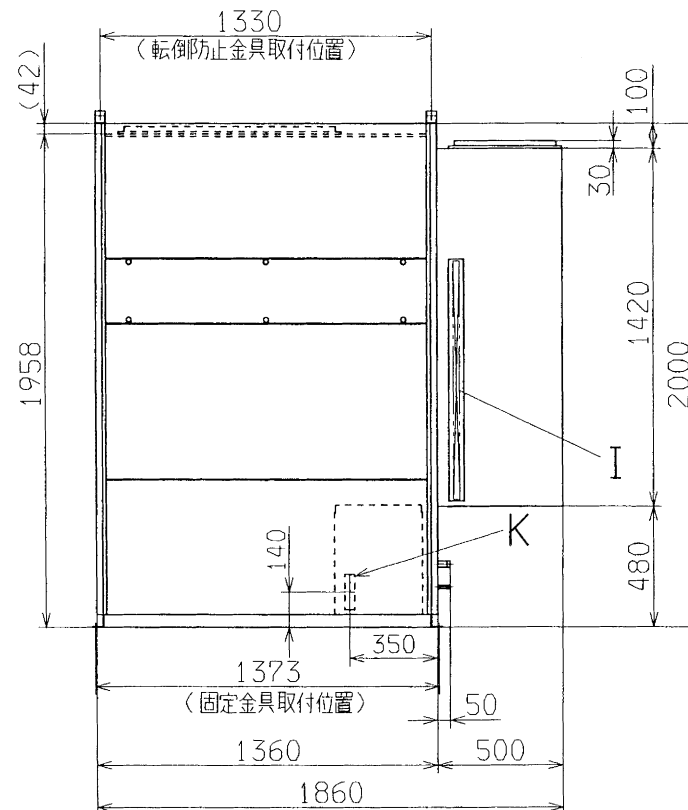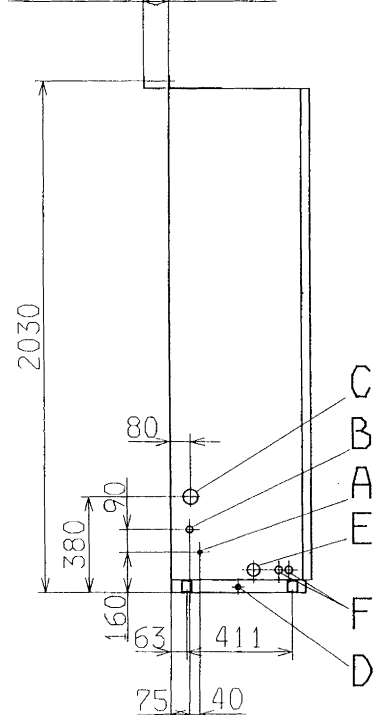

- 記事1. ※寸法はフランジ内寸法を示します。
 2. サービススペースは前面0.5m以上取ってください。
 3. 本ユニットの冷媒配管接続は右側になっています。
 左側の場合はユニットの配管加工により変更可能
 になっているので、現地で対応してください。

適用機種	GHWUP224HMD5		
形 式	GHWU	⊙	
発行者	北川	名 称	室内機外形図(OUTLINE)
図 番	02 130	訂 符	1
	PGC000Z186		