


機外静圧設定範囲は10~100Paとなります。  
丸ダクト変換キットを使用する場合は、機内圧損が  
増加する為、リモコンの静圧設定値の調整が必要です。  
ユニット付属の据付説明書をご参照下さい。

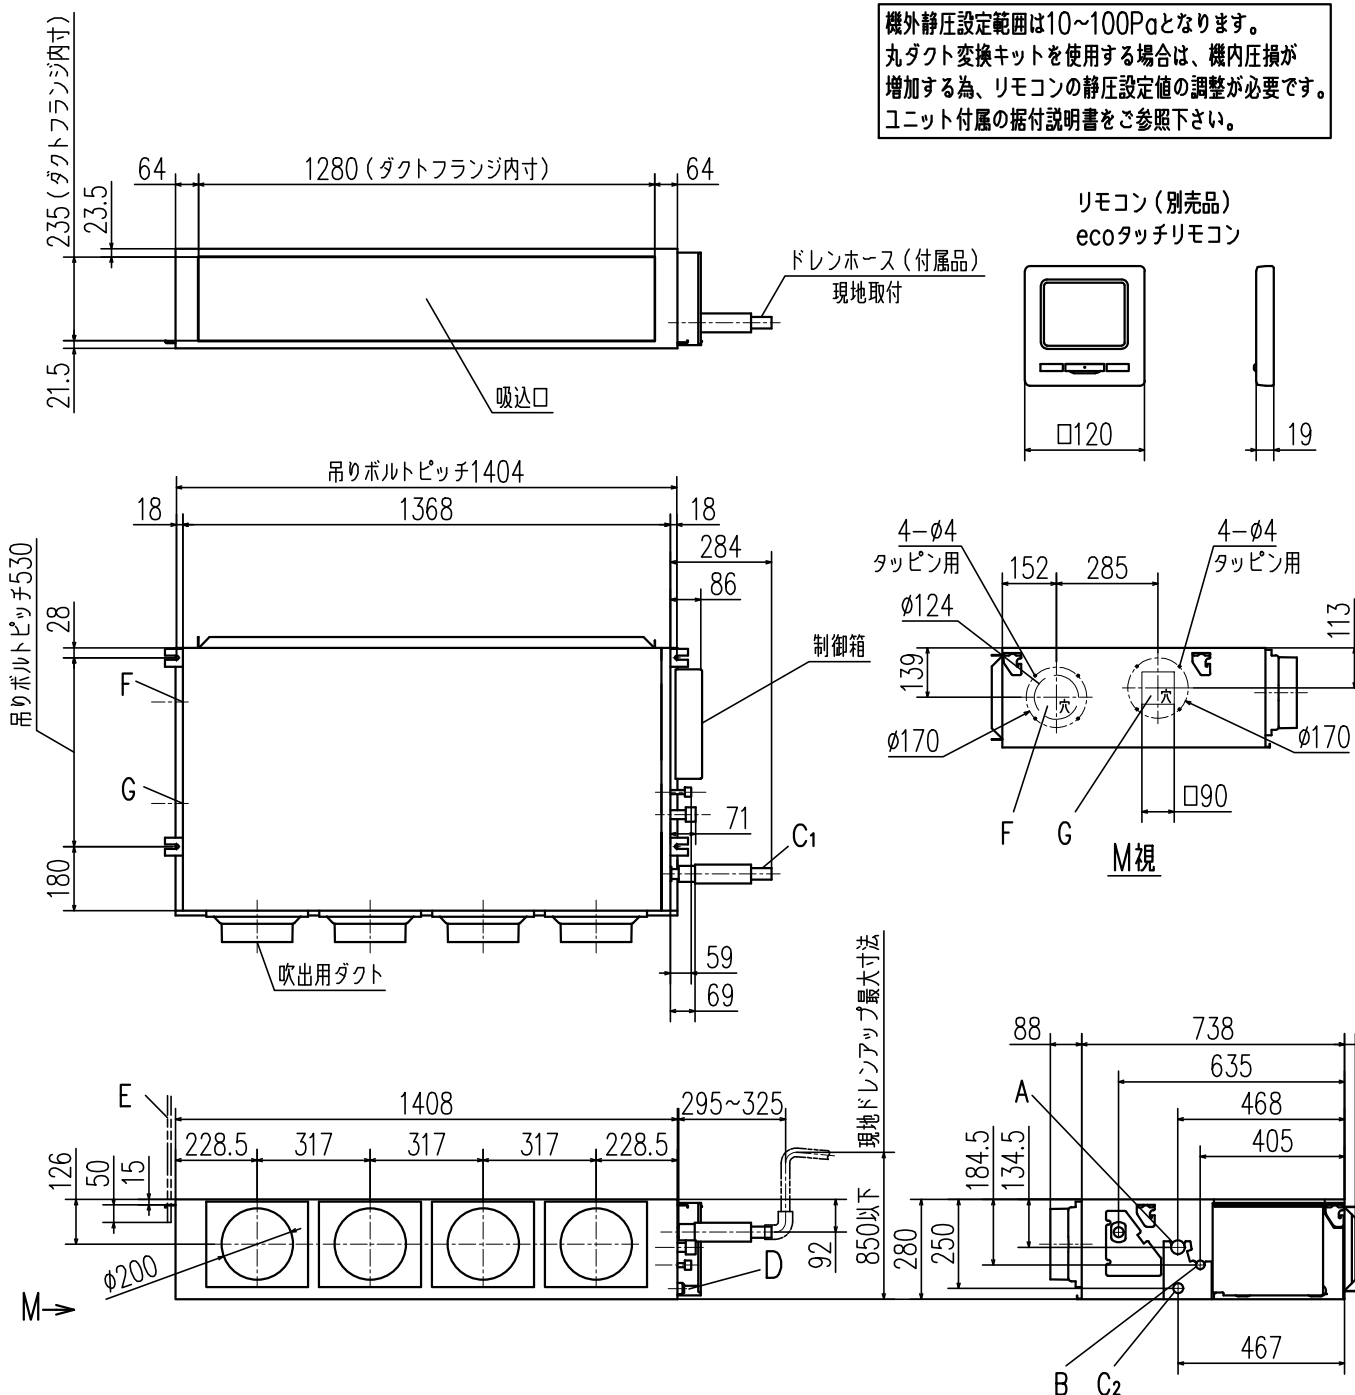


| 記号 | 内 容                           |
|----|-------------------------------|
| A  | 冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)          |
| B  | 冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)            |
| C1 | ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25,O.D.32) |
| C2 | ドレン自然排水用 VP20                 |
| D  | 電源取入口                         |
| E  | 吊りボルト M10                     |
| F  | OA取入口 φ125用ノックアウト             |
| G  | 排気ダクト接続口 φ125用ノックアウト          |
| H  | 点検口 450X450                   |


#### 室内ユニット据付スペース

吸込・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に配慮してください。また、吸込ダクトにはエアフィルタを取付けてください。吸込側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。また、据付高さは2.5m以上としてください。据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。

#### (ケース1) ユニット側面から

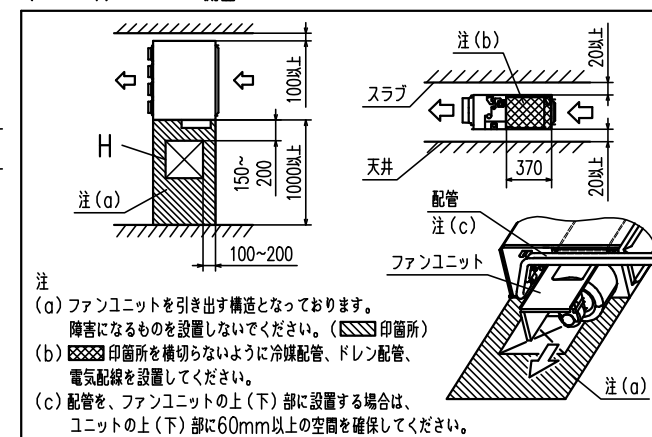

#### (ケース2) ユニット下面から

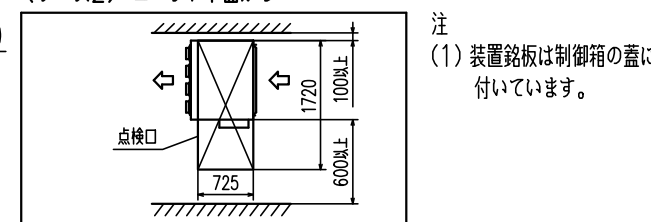

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 適用機種    | FDUZP1125SA, 1605SA, 1126S, 1606S |
| 変換キット形式 | U-UM-4A                           |
| 発行者     | 松本                                |
| 名 称     | 室内機外形図 (OUTLINE)                  |
| 図 番     | 241126 PJG000Z617                 |
| 訂 符     | A                                 |
| 業 別     | 1/1                               |