
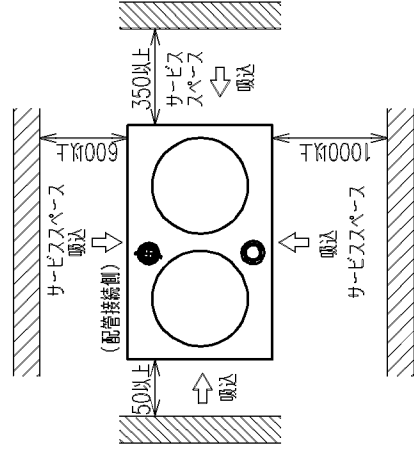
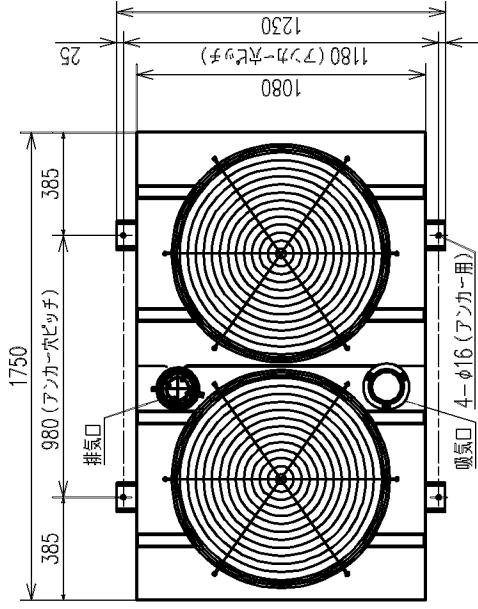


据付スペース

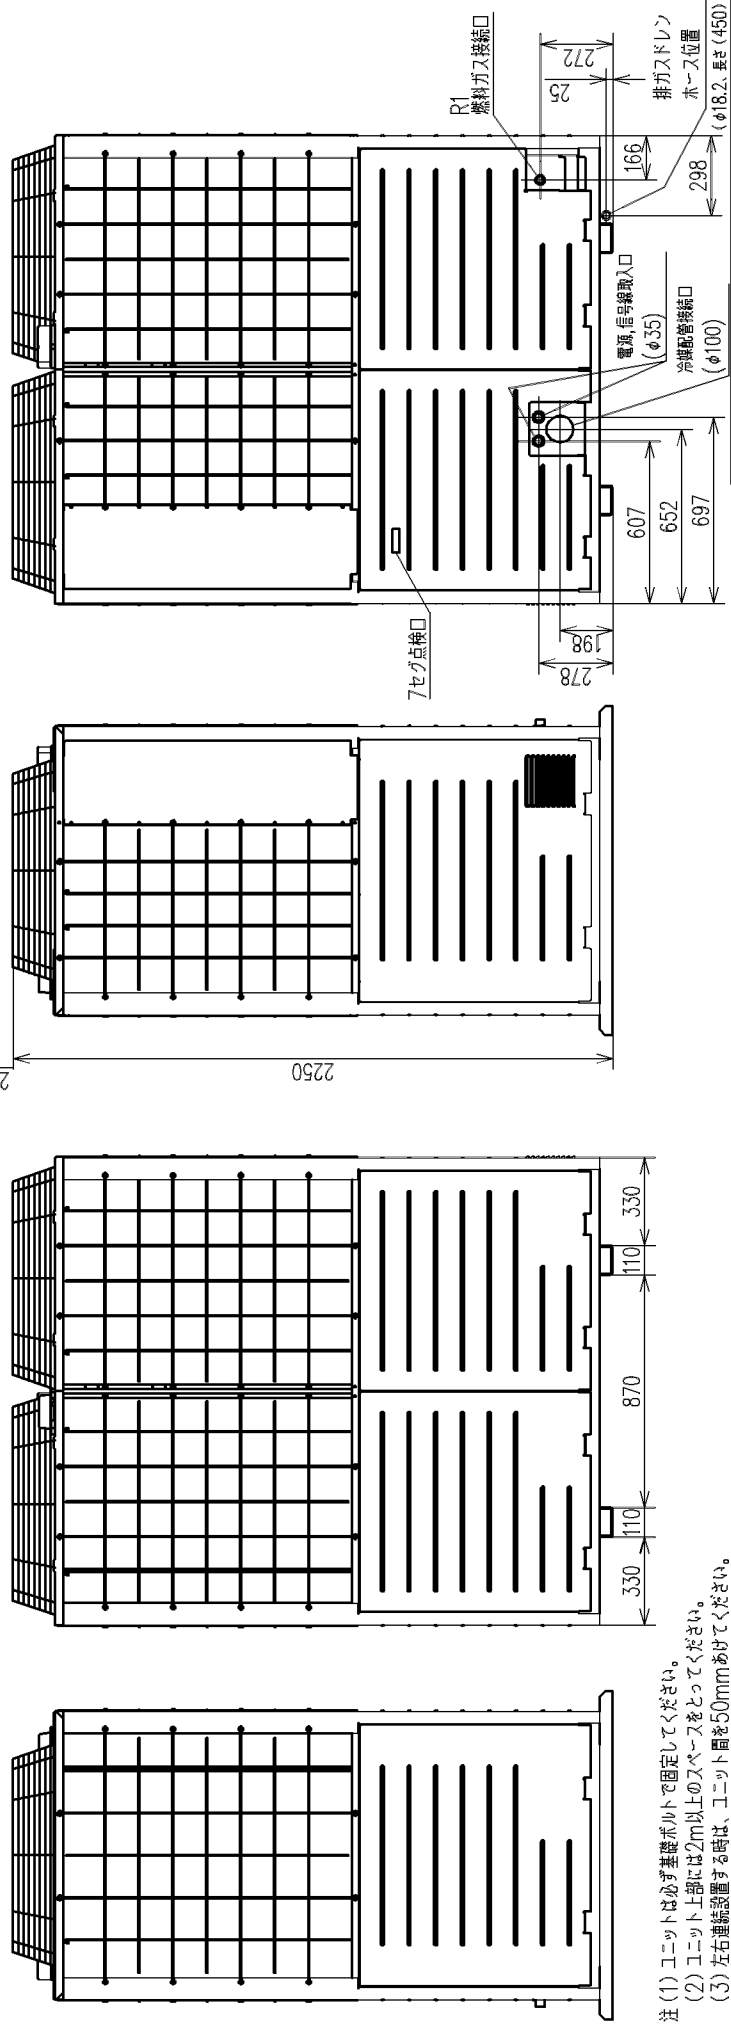

冷媒配管	内容
液側	φ12.7X0.8
吸入ガス側	φ28.58X1.0

適用機種 GCP5602SCT7

形式 GC

名称 室外機外形図 (OUTLINE)

発行部 服部

図番 06_922 PCL000Z825

訂/符 1/1

業/別

- 注 (1) ユニットの基礎ボルトで固定してください。
- (2) ユニットの上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 左右連結設置する時は、ユニット間を50mmあけてください。
- (4) 四辺隙間は必ず基礎ボルトで固定してください。
- (5) ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
- (6) エンジン交換を行う場合に備え、幅1000mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。
- (7) 冷媒配管は接続可能な径と接続してください。
- 接続可能な径は、別屋配管標準図(PCL000Z640)にてご確認ください。