
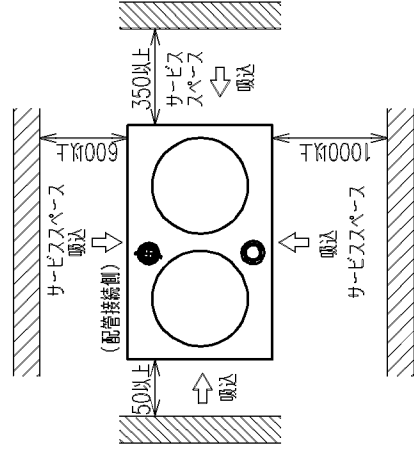
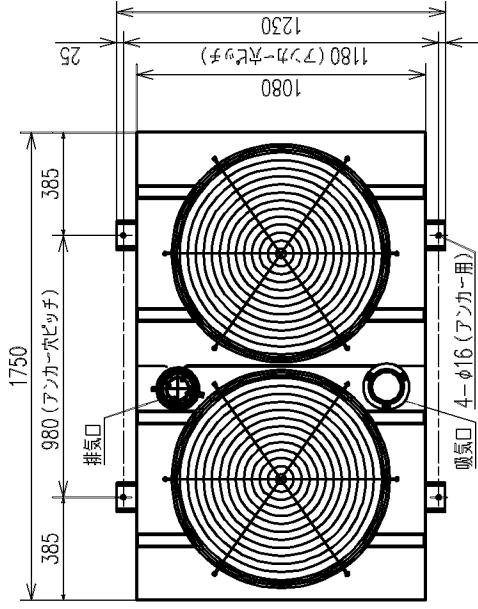
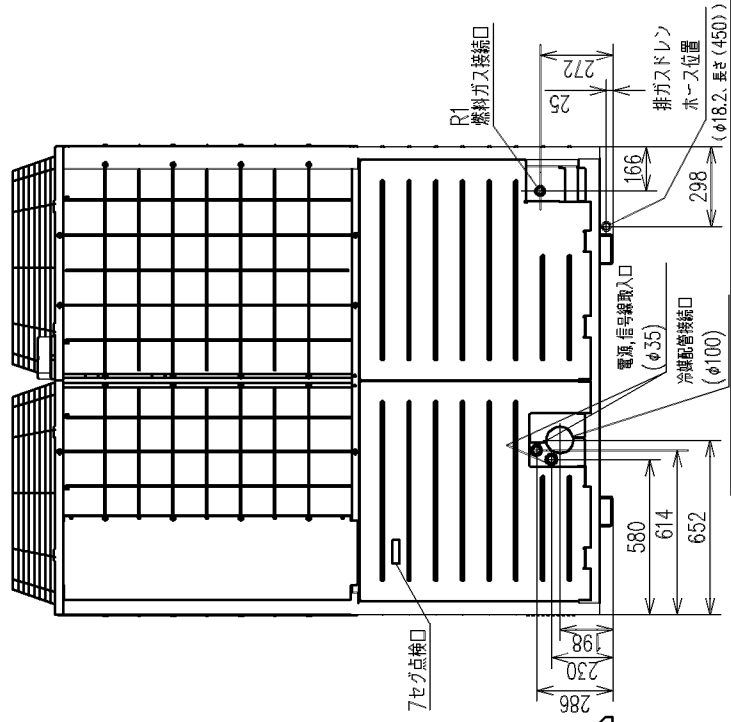
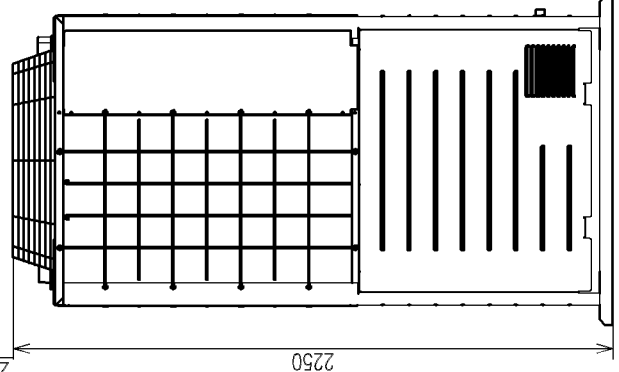
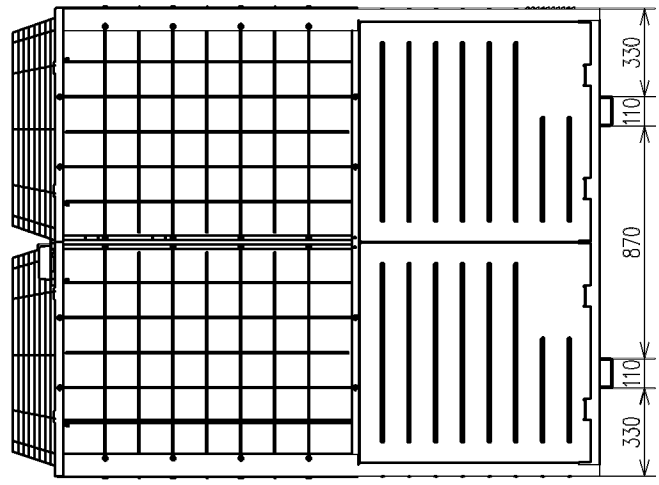


据付スペース

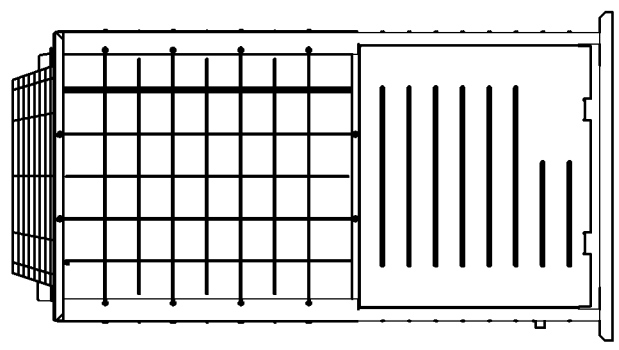

冷媒配管	内 容
液 側	φ12.7×0.8
ガス側	φ28.58×1.0

- 注 (1) ユニットは必ず基礎ボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 左右連結設置する時は、ユニット間を50mmあけてください。
 また4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
 (4) 四面障壁は不可です。
 (5) ユニットの傾斜配設が1/200以下となるように設置してください。
 (6) エンジン交換を行う場合に備え、幅1000mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。
 (7) 冷媒配管は接続可能な径と接続してください。
 接続可能な径は、別途配管選定図(PCL000Z640)にてご確認ください。

適用機種
GCP5602SGT7

形 式
GC

名 称
室外機外形図 (OUTLINE)

発行部
服 部

図 番
06_731_PCL000Z816

訂 符
1/1

業 別
1