



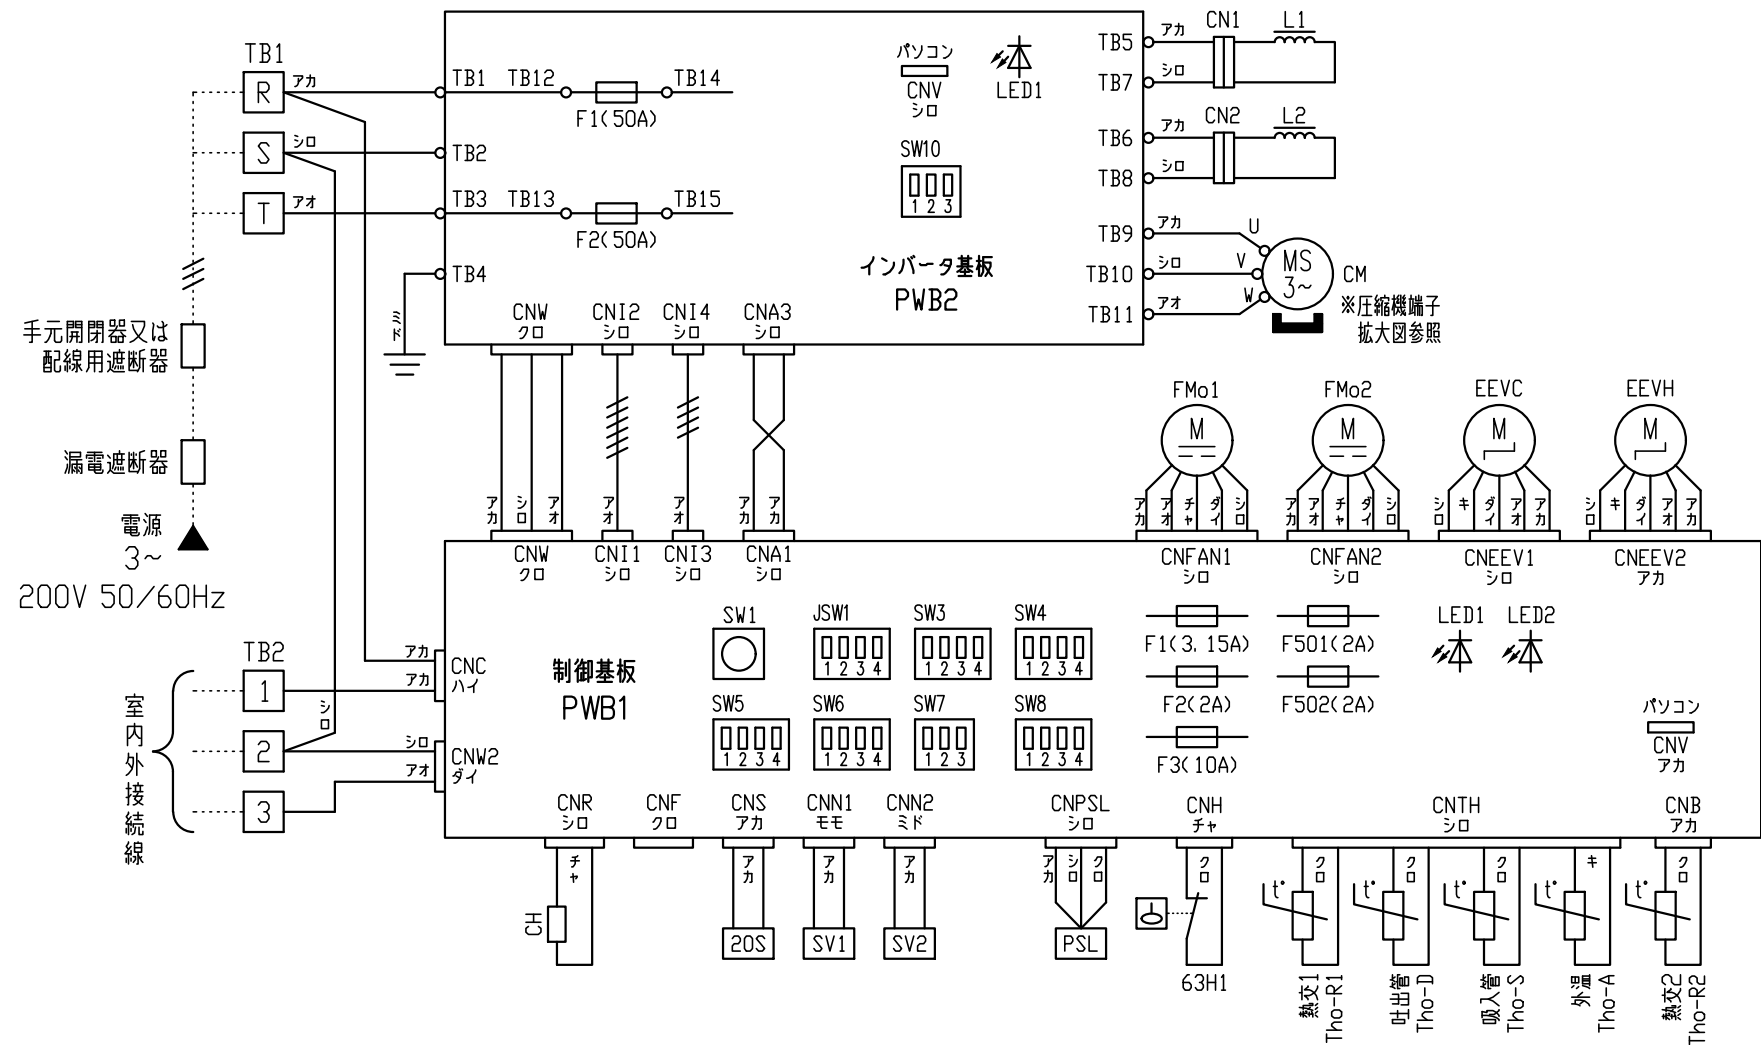

- 注(1) 配線仕様は、CV線を金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。太さはφ1.6mm以上(2.0mm²以上)です。
- (3) フリーアドレスプルラル接続を行う場合の接続線長制限や、非対応時の設定方法については、据付説明書か技術資料を参照してください。
- (4) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線、ヒータ用電源線(ヒータ付、ヒータ後付け時)などの仕様については、<客先納入仕様書>中の”配管配線”の項目をご覧ください。
- (5) 設定切換スイッチの使用方法については、据付説明書か技術資料を参照してください。SW1,SW3-1,SW3-2,SW3-3,SW3-4,SW4-1,SW5-1,SW5-2,SW7-3以外の設定切換スイッチは操作しないでください。

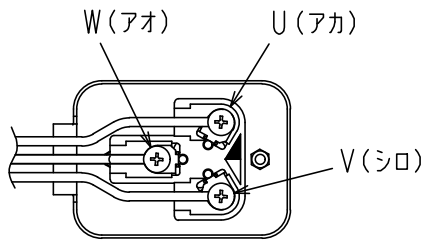

※圧縮機端子拡大図

記号	名称
CH	クランクケースヒータ
CM	圧縮電動機
CNA~Z	コネクタ
EEVC	電子膨張弁(過冷却用)
EEVH	電子膨張弁(暖房用)
F1~3,501,502	ヒューズ
FMo1,2	送風電動機
L1,2	直流リアクトル
LED1	表示灯(赤一点検表示)
LED1(INV)	正常(黄)点滅

記号	名称
LED2	表示灯(緑-マイコン正常表示)
PSL	低圧センサ
SV1	電磁弁(油戻し)
SV2	電磁弁(リフレッシュ)
SW1	ポンプダウン(ON/OFF)
SW3-1	デフロスト開始温度(寒冷地/通常)
SW3-2	防雪ファン制御
SW3-3	試運転(ON/OFF)
SW3-4	試運転冷暖切換
SW4-1	フリーアドレスプルラル切換

記号	名称
SW5-1	既設配管対応
SW5-2	既設配管洗浄運転
SW7-3	サイレントモード
TB1,2	端子台
Tho-A	吸込温度センサ(外温)
Tho-D	吐出管温度センサ
Tho-R1,R2	熱交温度センサ
Tho-S	吸入管温度センサ
20S	四方切換電磁弁
63H1	高圧圧力開閉器(保護)

適用機種		FDCZP2246H, 2806H FDCZSP2246H, 2806H FDCVP2246H, 2806H FDCVSP2246H, 2806H	
形式	FDC	🔊	
発行者	松本	名称	室外機配線図(WIRING DIAGRAM)
250212	図番	PCB004Z892	訂符 葉別 1/1