
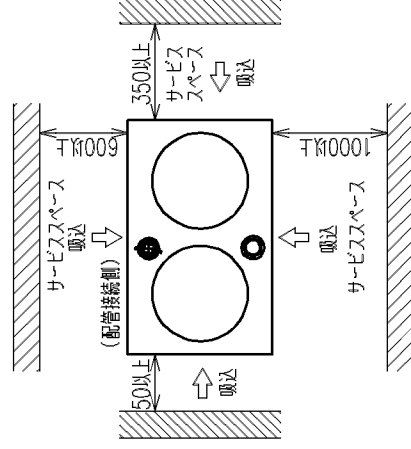
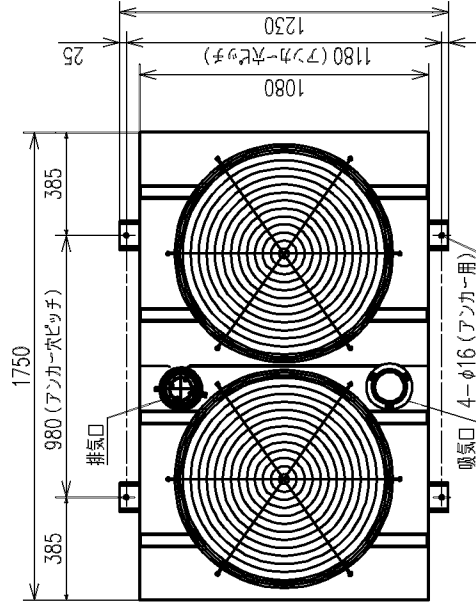
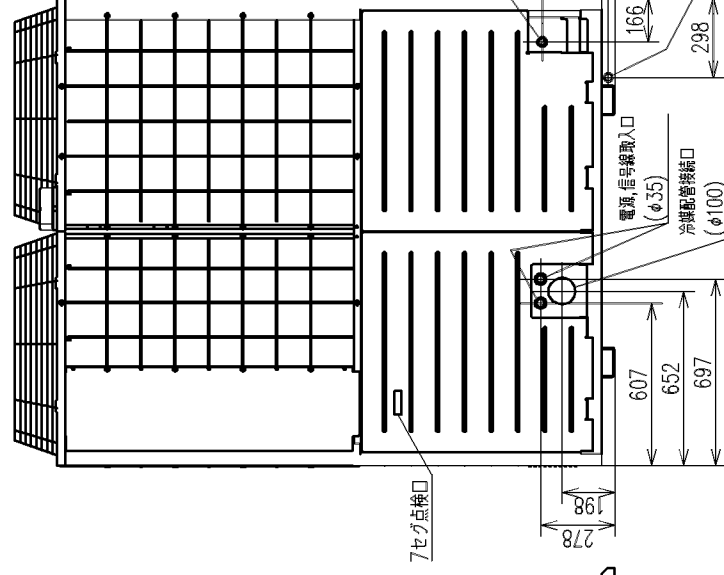
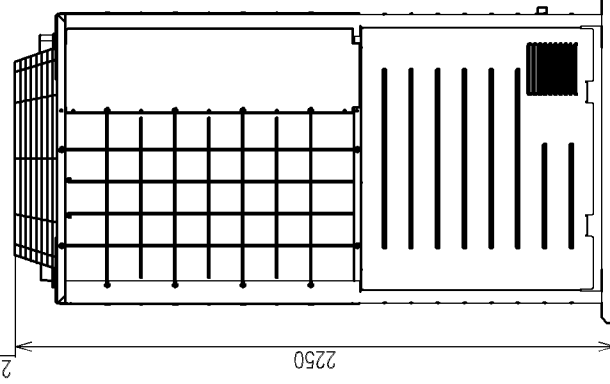
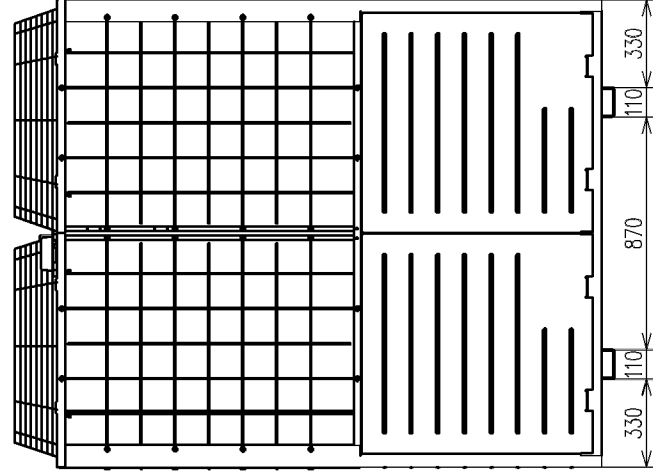


据付スペース

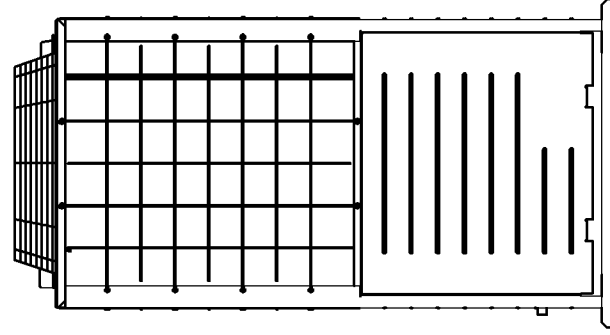

- 注 (1) ユニットの基礎ボルトで固定してください。
 (2) ユニットの上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 左右連結設置する時は、ユニット間を50mmあけてください。
 また4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
 (4) 四面設置は不可です。
 (5) ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
 (6) エンジン交換を行う場合に備え、幅1000mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。
 (7) 冷暖配管は各容量毎に接続可能な径と接続してください。
 接続可能な径は、別室配管図(PCL000Z640)にてご確認ください。

冷暖配管	GCP3552MT7	GCP4502MT7	GCP5602MT7	GCP7102MT7
液側	φ12.7X0.8	φ12.7X0.8	φ12.7X0.8	φ12.7X0.8
吸入ガス側	φ25.4X1.0	φ28.58X1.0	φ28.58X1.0	φ28.58X1.0

適用機種	GCP3552, 4502, 5602, 7102MT7, 5602ST7
形式	GC
名称	室外機外形図 (OUTLINE)
図番	06_731_PCL000Z801
発行部	服部
訂符	1/1