
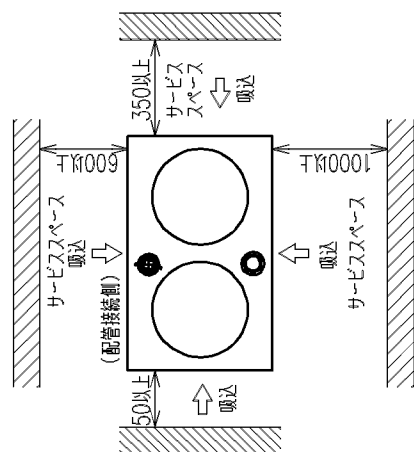
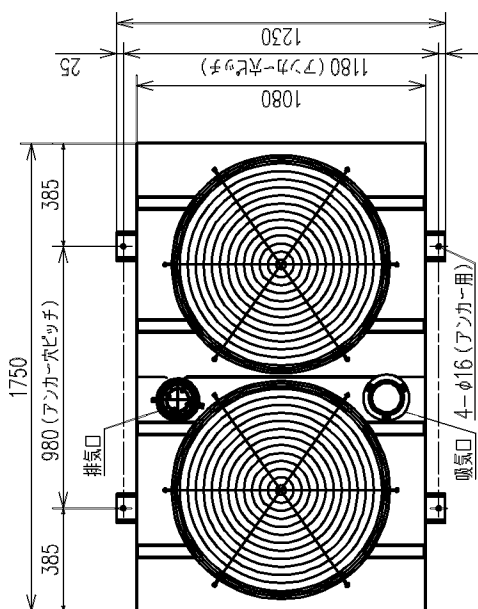
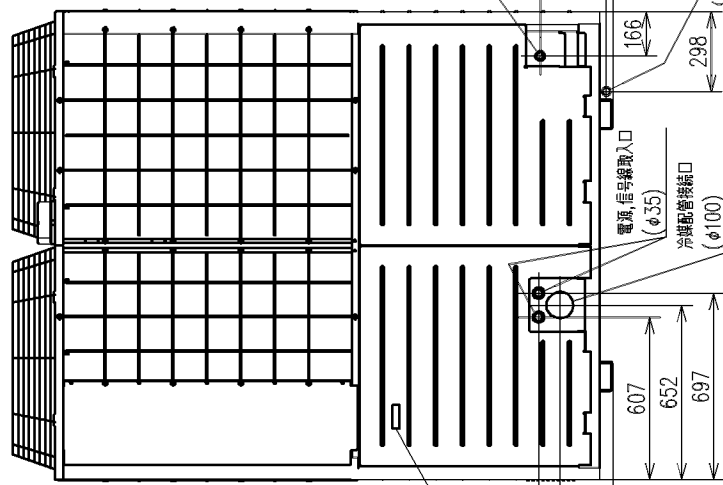
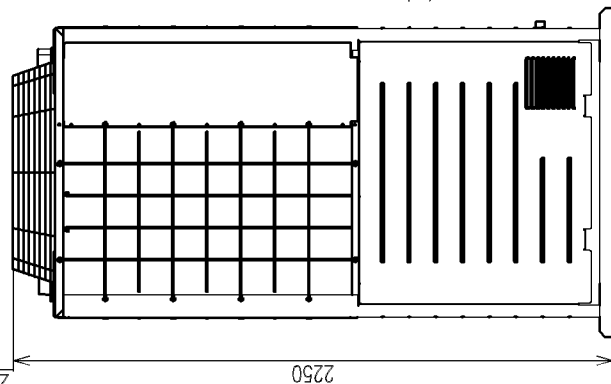
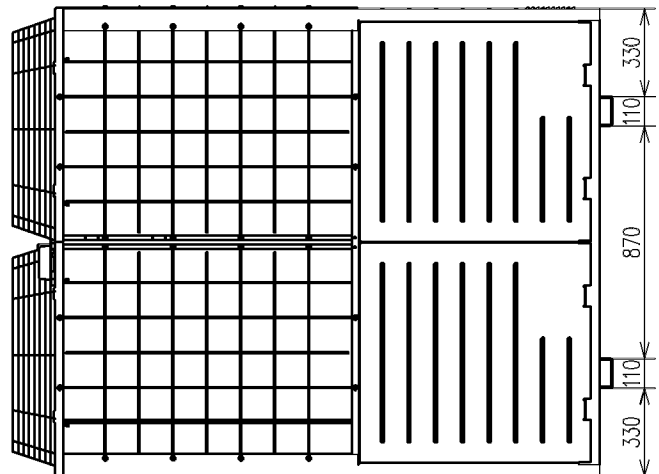


据付スペース

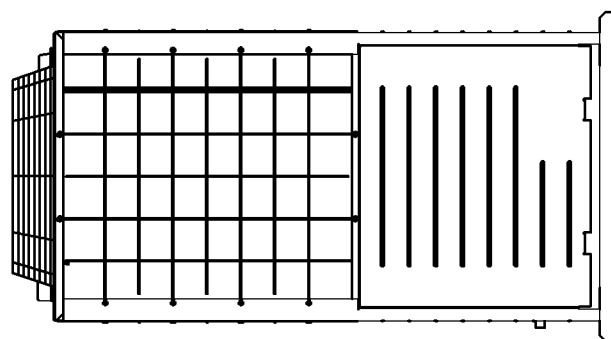

- 注 (1) ユニットの基礎ボルトで固定してください。
 (2) ユニットの上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 左右連続設置する時は、ユニット間を50mmあけてください。
 また4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
 (4) 四面障壁は不可です。
 (5) ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
 (6) エンジン交換を行う場合に備え、幅1000mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。
 (7) 冷媒配管は各容量毎に接続可能な径と接続してください。
 接続可能な径は、別途配管指定図(PCL000Z641)にてご確認ください。
 (8) ユニットの側冷媒配管接続はガス側φ28.58、液側φ15.88です。

適用機種		GCRP3552, 4502, 5602, 7102MT7, 5602ST7	
形式	GC	名称	室外機外形図 (OUTLINE)
発行者	服部	図番	06_731_PCL000Z807
		訂/符	業/別
		1	1