




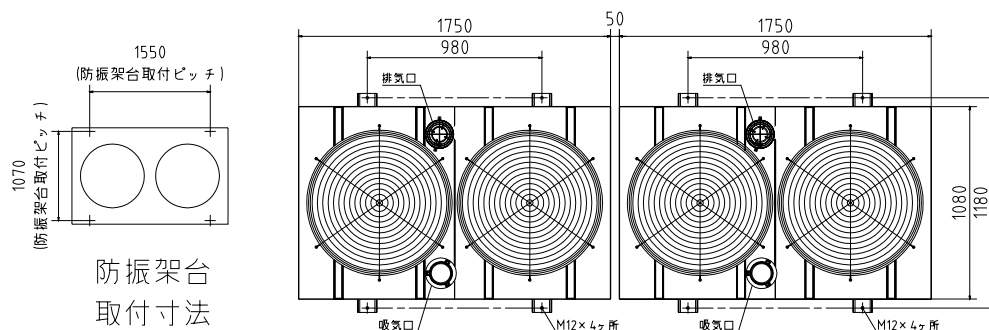

防振架台
取付寸法

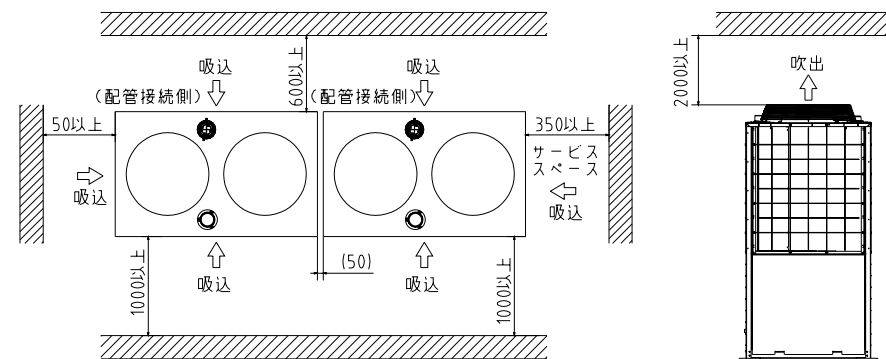

据付スペース

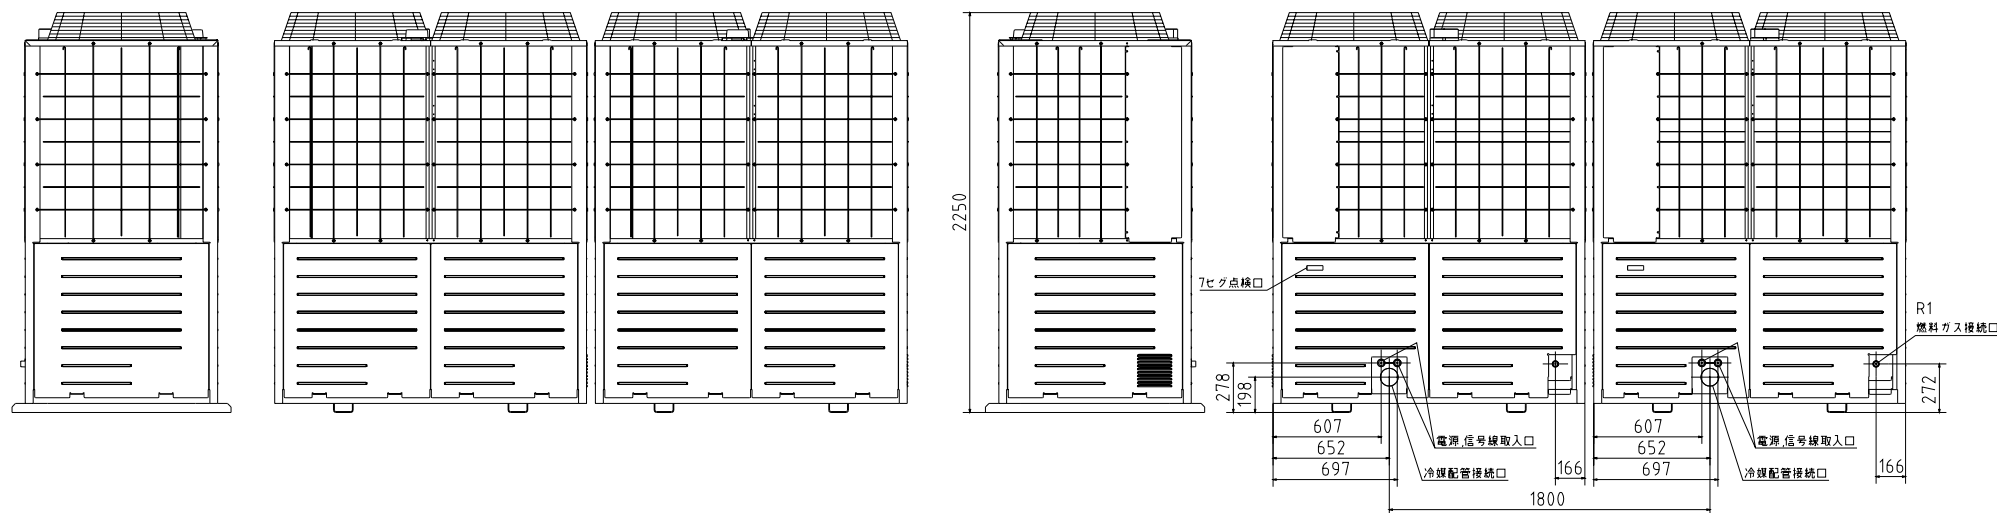

- 注 (1) ユニットは必ず基礎ボルトで固定してください。
- (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
- (3) 左右連続設置する時は、ユニット間を50mmあけてください。
また4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
- (4) 四面障壁は不可です。
- (5) ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
- (6) エンジン交換を行う場合に備え、幅1000mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。

冷媒配管	内 容
液 側	φ 12.7X0.8
ガス側	φ 28.58X1.0
均油側	φ 9.52X0.8

適用機種 GCP9001, 11201, 13401MT7	
形 式 GC	⊕ ⊖
発行者	名 称 室外機外形図 (OUTLINE)
服 部 05.127	図 番 PCL000Z651
	訂 符 1/1