

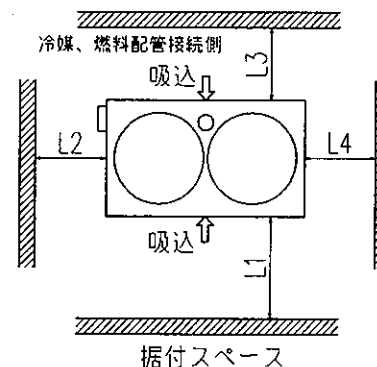
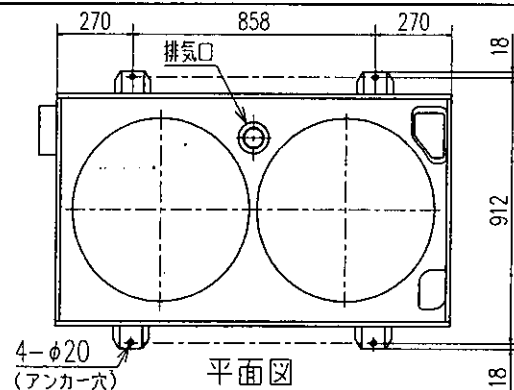
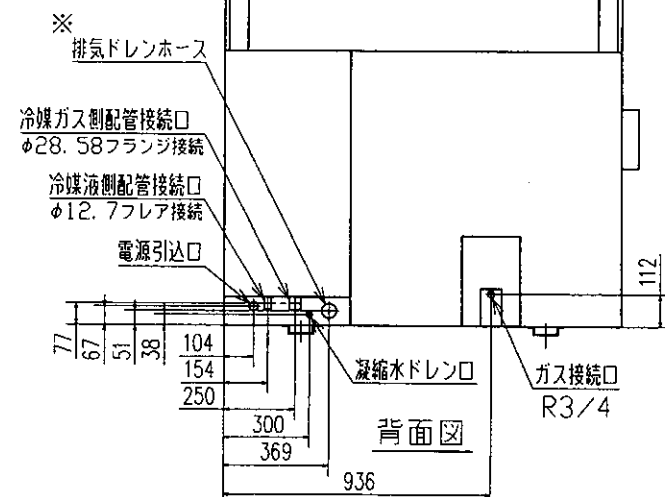
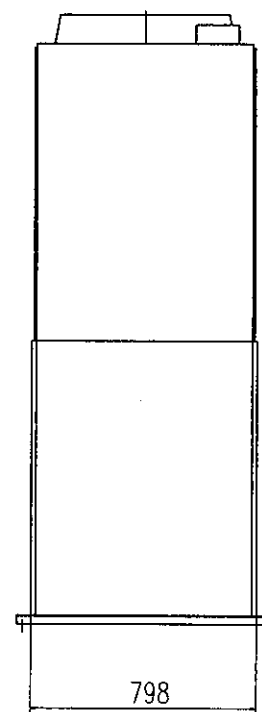


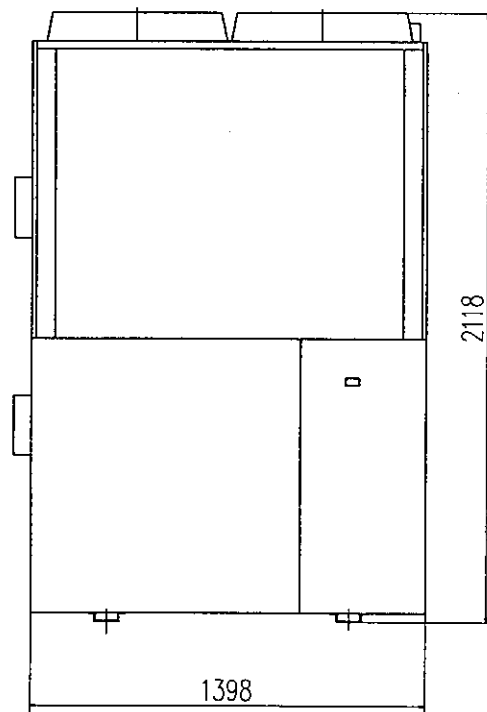

据付例		
寸法	I	II
	L1	700 ^{※1}
	L2	100
	L3	500
	L4	500

※1 防雪フード取付時は800以上としてください。

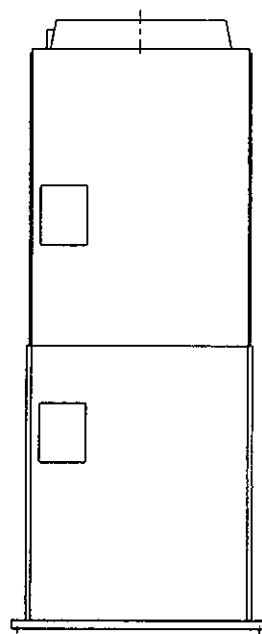

- 注 (1) ユニツトは必ずアンカーボルトで固定してください。
 (2) ユニツト上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 左右連続設置する時はユニツト間を100mmあけてください。
 又、4台以上連続設置する時は3台ごとにユニツト間を500mmあけてください。
 (4) ※印の排気ドレンホースサイズ
 GHCP280HMT6, HM6, HMT6C : 15A
 GHCP280HMT6Y, HM6Y, HMT6CY : φ30(インシュレータを含む)

適用機種 GHCP280HMT6, HM6, HMT6C GHCP280HMT6Y, HM6Y, HMT6CY	
形式	GHC
発行者	名称 三菱重工株式会社
長谷川	03 226
PCL000Z526	1/1