


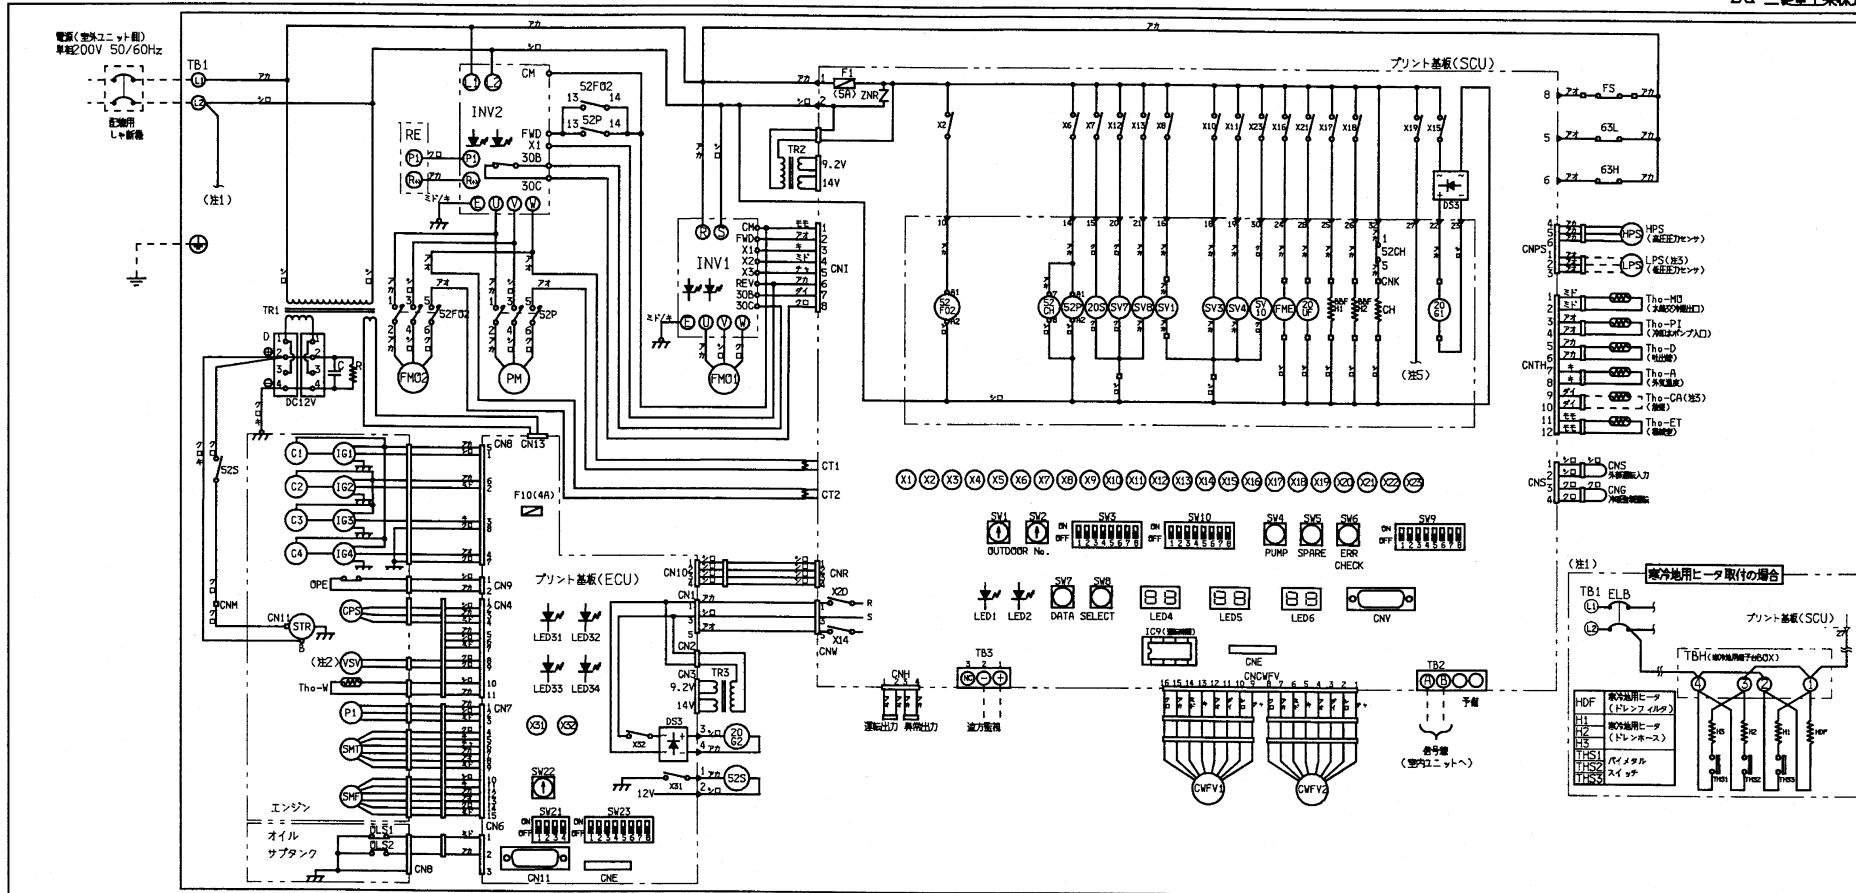

④印	ファクトン端子	LED4-6	セグメント(時間/回転数/点検表示)	SW1	OUTDOOR No.	室外No.(10の位)	SW9-1	ON	SILENT	サイレントモード(有効)
20G1.2	燃料ガス用遮断弁	LPS(注1)	低圧圧力センサ	SW2		室外No.(1の位)	SW9-2	ON	MAINT.HR	サイレントモード(無効)
20S	四方弁切換電磁弁	QLS1.2	エンジン始動スイッチ	SW3-1	ON	点検LEDリセット	SW9-3	ON	FORCED	メンテナンス時間(6000H)
20UF	電磁弁(バーシタル/フル)	QPE	エンジン始動スイッチ	SW3-2	ON	点検LED(通常)	SW9-4	ON	ENG.MAINT	メンテナンス時間(10000H)
52F02	FM02用電磁接触器	P1	吸気管圧力センサ	SW3-3	ON	予備	SW9-5	ON	IGT SET	冷凍強制運転
52P	PM用電磁接触器	PM	冷却水ポンプ用電動機	SW3-4	ON		SW10-1	ON	EXT.P/L	通常
52S	STR用電磁接触器	R	低圧管	SW3-5	ON		SW10-2~4	ON	MODEL	機種切替
63H	高圧圧力開閉器(保護)	RE	リアクト	SW3-6	ON	試験モード(冷房)	SW10-5	ON	SPARE	外部入力(パルス入力)
63L	低圧圧力開閉器(保護)	SCU	ユニットコントローラ	SW3-7	ON	試験モード(暖房)	SW10-6	ON	COLD AREA	外部入力(レベル入力)
BBFH1.2	ヒータ(ブローバイフィルタ用)	SWF	スワッピングモータ(燃料)	SW3-8	ON	試験モード(暖房)	SW10-7	ON	SPARE	通常
C1~4	コイル(エンジン)	SWT	スワッピングモータ(スロットル)	SW4	ON	試験モード(暖房)	SW10-8	ON	SPARE	予備
CH	クラックケースモータ	STR	スタータモータ	SW5	ON	試験モード(暖房)				
CN	コネクタ(ロッド)	SV1	電磁弁(コック/冷却)	SW6	ON	試験モード(暖房)				
CNE	RAMチェック	SV3.4	電磁弁(ホットガスバイパス)	SW7	ON	試験モード(暖房)				
CNG	冷凍強制運転	SV7	電磁弁(室外機入口)	SW8	ON	試験モード(暖房)				
CNS	外部強制入力	SV8	電磁弁(液戻し)			試験モード(暖房)				
CNV	パソコンチェック	SV10	電磁弁(水熱交換口)			試験モード(暖房)				
CPS	カムポジションセンサ	TB1	端子台			試験モード(暖房)				
CT1	カム位置センサ	TB2	端子台			試験モード(暖房)				
CT2	FM02用電流センサ	TB3	端子台			試験モード(暖房)				
CWFV1.2	冷却水流量制御弁	Tho-A	サーミスタ(外気温度)			試験モード(暖房)				
D	STR用ダイオードモジュール	Tho-CA(注1)	サーミスタ(臭気検出)			試験モード(暖房)				
ECU	エンジンコントローラ	Tho-D	サーミスタ(吐出管)			試験モード(暖房)				
F1	ヒューズ(5A)	Tho-ET	サーミスタ(機室壁)			試験モード(暖房)				
F10	ヒューズ(4A)	Tho-MO	サーミスタ(水熱交換口)			試験モード(暖房)				
FME	換気用ファン	Tho-PI	サーミスタ(冷却水ポンプ入口)			試験モード(暖房)				
FM01.2	送風機用電動機	Tho-W	サーミスタ(エンジン出口水温)			試験モード(暖房)				
FS	フロートスイッチ(冷却水用)	TR1	トランス(スタータ用)			試験モード(暖房)				
HPS	高圧圧力センサ	TR2	トランス(SCU用)			試験モード(暖房)				
IG1~4	イグナイタ	TR3	トランス(ECU用)			試験モード(暖房)				
INV1.2	FM01用インバータ	VSF	ECR用高圧制御弁			試験モード(暖房)				
LED1	赤点検表示	X1~32	補助電線			試験モード(暖房)				
LED2	緑点検表示					試験モード(暖房)				

(注1) 寒冷地仕様には別途対応
(注2) 450のみ

記事

1. 本図は、室外ユニットの回路のみを示しています。
2. --- は、現地配線を示します。
3. TB2の(A), (B) は信号線用端子台(5V)です。同一番号間を接続してください。
4. 室内外接続線(信号線)は0.75~2mm²×2心(A, B)を使用してください。
5. 信号線は電源線と分離してください。

適用機種

GHCP355, 450HKM6

形式

GHC

発行

名称

室外機配線図(WIRING)

長谷川

図番

03 826 PCL000Z487

訂

符

業

別