


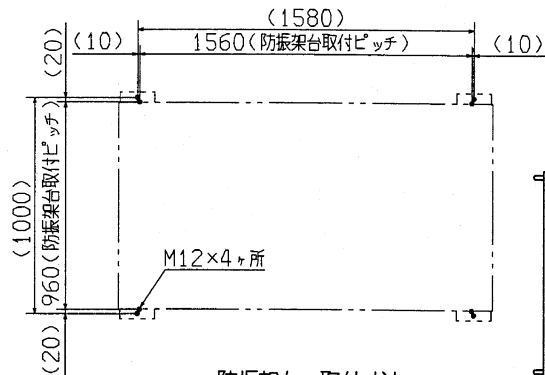
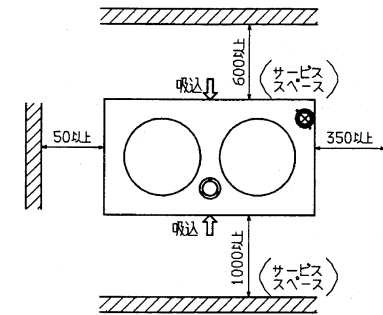


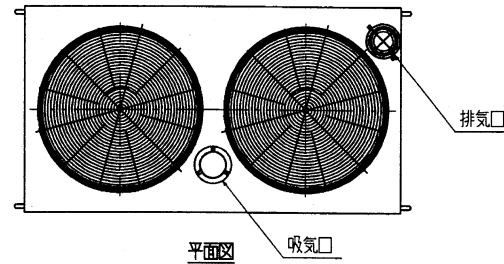


防振架台の取付寸法

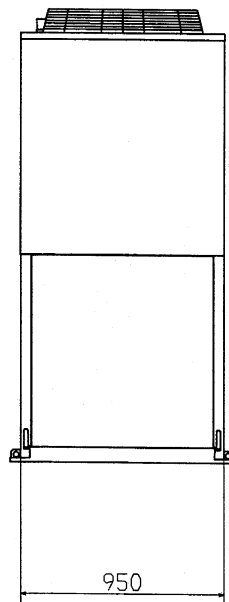

掘付スペース

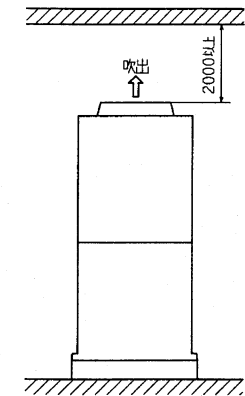


左側面図

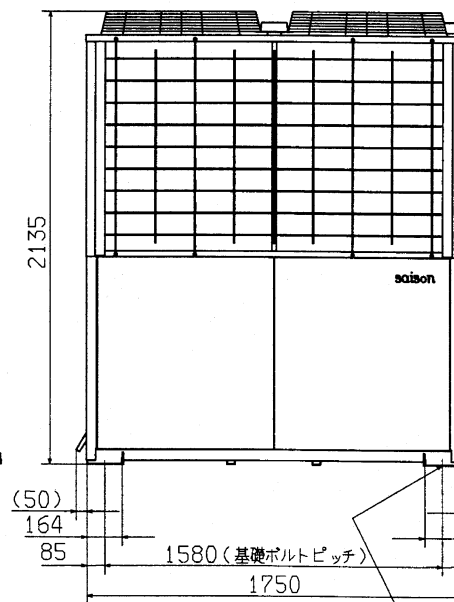


正面図

基礎ボルト
(M12x4ヶ所)


上部室ドレン用
4ヶ所

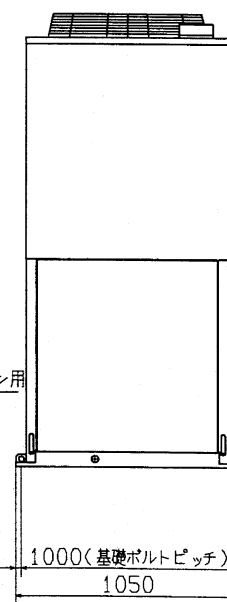

右側面図



R1
燃料ガス接続

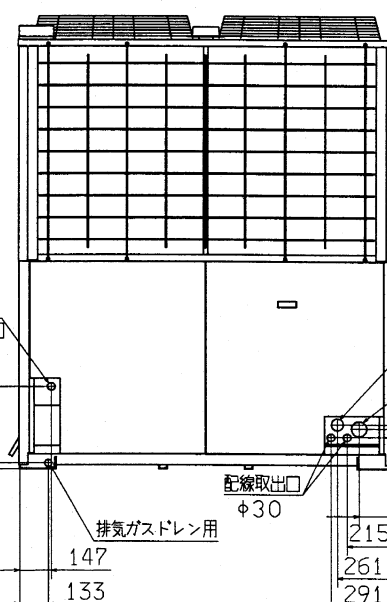

背面図

冷媒液側配管取出口 $\phi 50$
 $\phi 15.88$ フレア接続
冷媒ガス側配管取出口 $\phi 65$
 $\phi 31.8$ ろう付接続

配線取出口
 $\phi 30$

排気ガスドレン用

- 注(1)ユニットは必ず基礎ボルトで固定してください。
 (2)ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3)左右連続設置する時はユニット間を50mmあけてください。また、4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
 (4)四面障壁は不可です。
 (5)ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
 (6)装置銘板は正面下方についています。
 (7)冷媒配管はガス側のみ、エルボを付属しています。
 (8)防振架台の取付は防振架台の掘付説明書をご参照ください。
 (9)エンジン交換を行う場合に備え、幅800mm以上のエンジン搬入経路を確保してください。

適用機種		GHCP355HMT6, HKMT6 GHCP355HMT6-Y	
形式	GH	GH	
発行者	長谷川	名称	室外機外形図(OUTLINE)
図番	03.226	図番	PCL000Z470
訂	A	符	1
業	別	業	別