



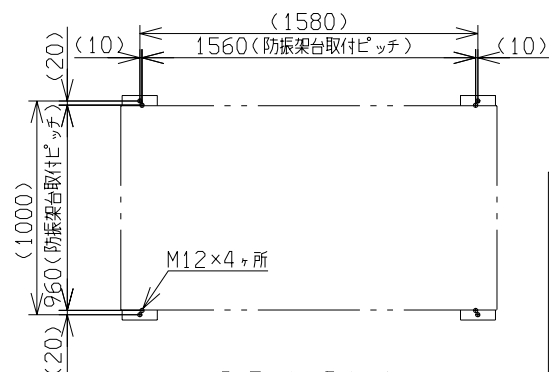


防振架台の取付寸法

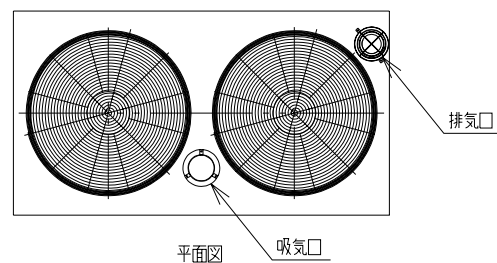


平面図

吸気口


排気口

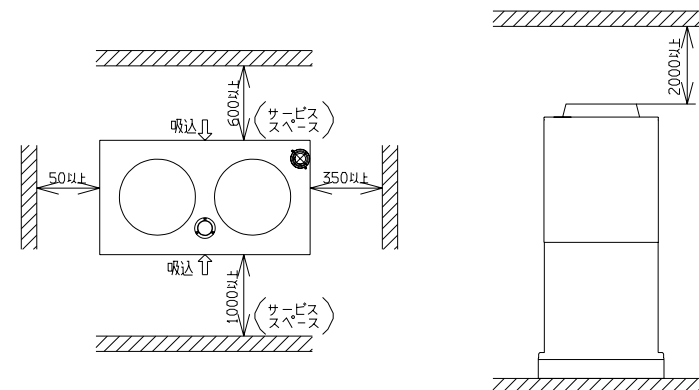


据付スペース

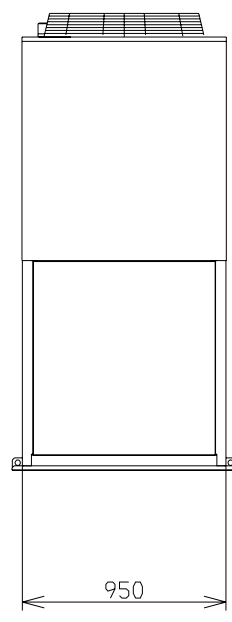


左側面図

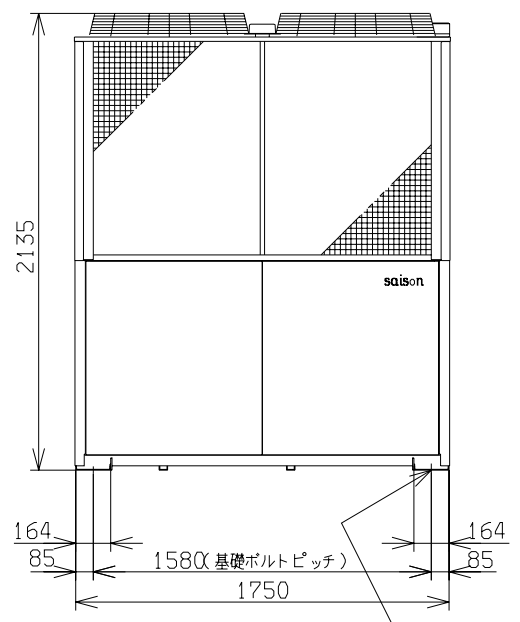

正面図

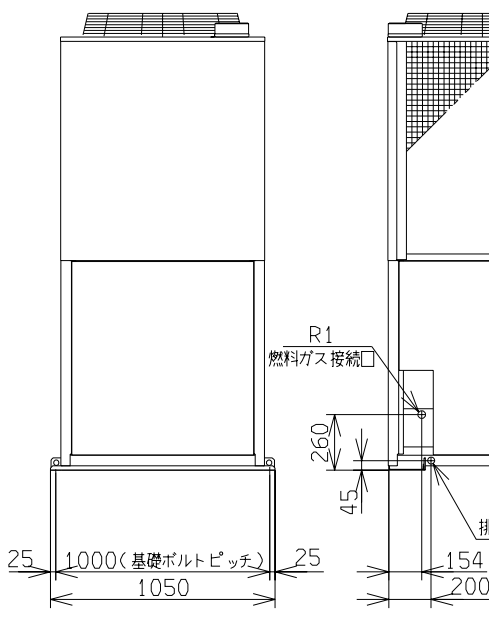基礎ボルト
(M12, 4ヶ所)

右側面図

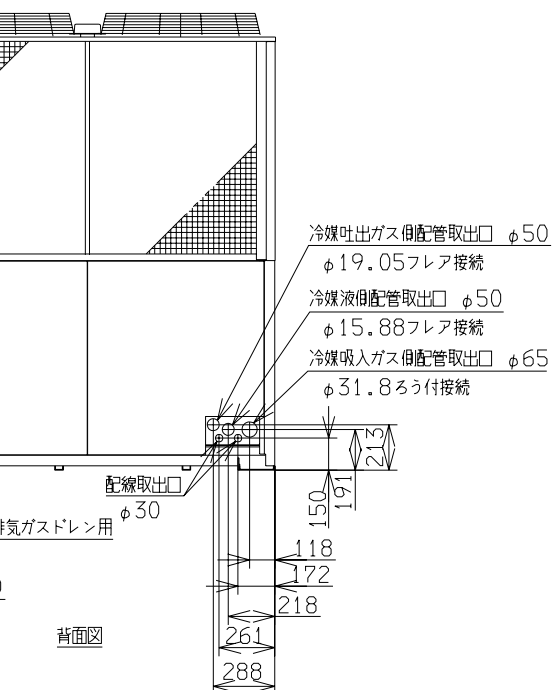

背面図

- 注(1) ユニットは必ず基礎ボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 左右連続設置する時はユニット間を50mmあけてください。また、4台以上連続設置する時は、3台ごとにユニット間を350mmあけてください。
 (4) 四面障壁は不可です。
 (5) ユニットの傾斜勾配が1/200以下となるように設置してください。
 (6) 装置銘板は正面下方についています。
 (7) 冷媒配管はガス側のみ、エルボを付属しています。
 (8) 防振架台の取付は防振架台の据付説明書をご参照ください。
 (9) エンジン交換を行う場合に備え、幅800mm以上のエンジン搬入路を確保してください。

適用機種	GHCP355HMTR4A, HMR4A		
形式	GHC		⊕
発行者	名称	室外機外形図(OUTLINE)	
長谷川	図番	PCL000Z555	訂 符 業 別 1/1
03. 610			