



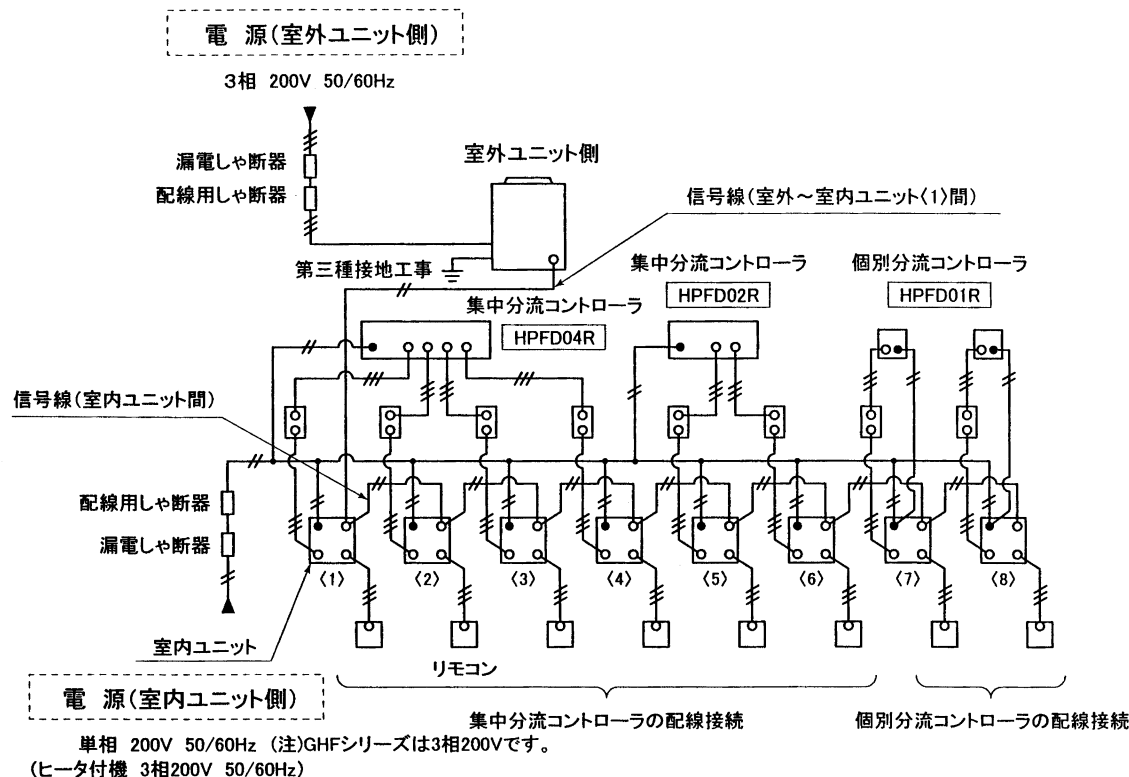

〔室外・室内ユニット接続要領〕

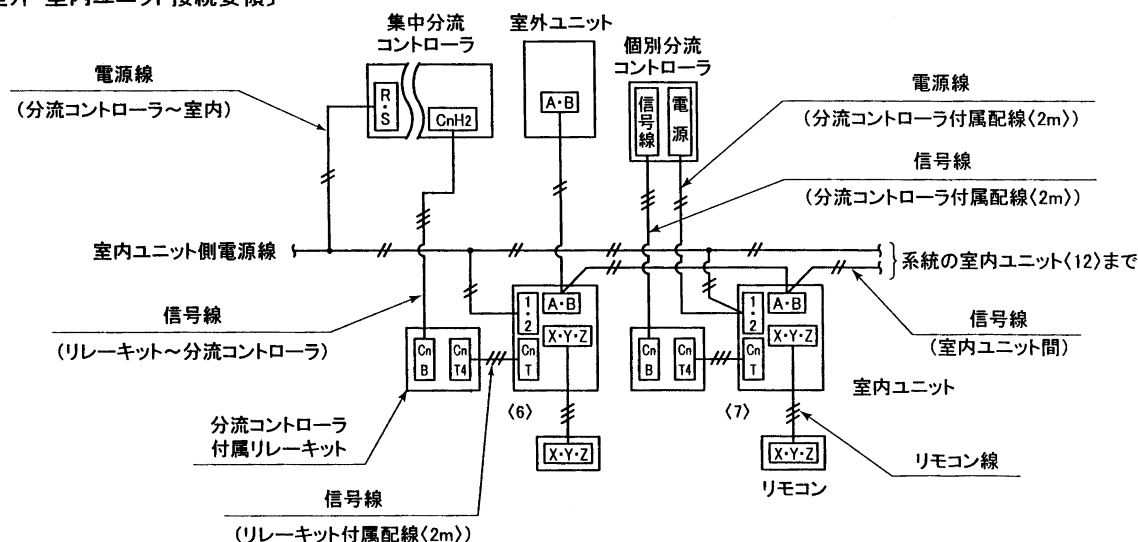

記事1. 本配線仕様は、

- 1) 室内ユニットの組合せ可能最大数(12台…(1)～(12))
- 2) 電源は、室外ユニット・室内ユニットの夫々別電源
- 3) 電気ヒータ(別売品)含まず記載してあります。
注)別売の電気ヒータを組み込む場合は、電源仕様、配線仕様および配線本数が異なりますので、ご注意ください。

2. 室外ユニット電源

(50/60Hz)

項目 (単位)	電源用 配線太さ (mm ²)	配線こう長 (m)	配線用しや断器 定格電流 (A)	漏電しや断器 定格電流・感度電流・動作時間 (A) (mA) (sec)	アース線 太さ (mm ²)	ねじの 呼び
形状						
GHCP355HMTR4A	2	43/38	30	30A,30mA,時延形	2	M5
GHCP450HMTR4A						
GHCP560HMTR4A		33				

注)内線規定に従い、配線こう長より配線太さを見直してください。

3. 室内ユニット電源(単相電源)

1)

(50/60Hz)

項目 (単位)	電源用 配線太さ (mm ²)	配線こう長 (m)	配線用しや断器 定格電流 (A)	漏電しや断器 定格電流・感度電流・動作時間 (A) (mA) (sec)	信号線太さ 室外-室内 室内-室内 (mm ²)
室内ユニット 合計電流(A)					
7以下	2	21	20	20A,30mA,0.1sec以下	2心 × 0.75 × 2.0
11以下	3.5	21	20	20A,30mA,0.1sec以下	2心 × 0.75 × 2.0
12以下	5.5	33	20	20A,30mA,0.1sec以下	
16以下	5.5	24	30	30A,30mA,0.1sec以下	
19以下	5.5	20	40	40A,30mA,0.1sec以下	
22以下	8	27	40	40A,30mA,0.1sec以下	
28以下	8	21	50	50A,100mA,0.1sec以下	

注)・こう長は合計電流値の最大値で記載してあります。

・室内ユニット接続線は5.5mm²まで可能です。8mm²以上は専用プルボックスを使用し、室内ユニットへ5.5mm²以下で分岐してください。

・本表以外は内線規定に従い見直してください。

2) 集中分流コントローラ

電源配線	信号線
分流コントローラ～室内	分流コントローラ～室内
mm ² × 本数	mm ² × 心
2.0 × 2本	2.0 × 3心

3) 個別分流コントローラ

個別分流コントローラの電源配線信号線は分流コントローラに付属されています。

4. リモコン線は最大600mまで可能です。

(配線太さは長さにより異なります。)

5. 室内ユニットには室外No. 室内No.を表示するスイッチ、室外ユニットには室外No.を表示するスイッチがあります。スイッチNo.の組合せにより自動アドレスセット、手動アドレスセットの2通りがあります。据付説明書をご覧の上「号機設定」してください。

適用機種	GHCP355, 450, 560HMTR4A		
形 式	GHC		
発 行 者	長谷川		
名 称	配線接続図(集中・個別分流混合方式)		
図 番	PCL000Z559		
訂 正	1		
03.06.10			