



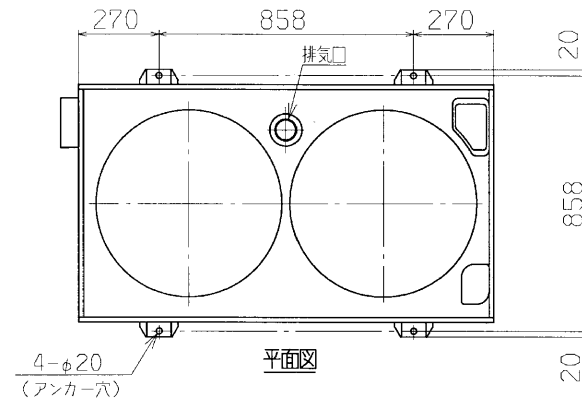


平面図

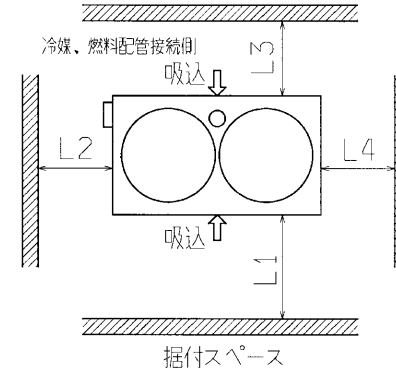


据付スペース

		据付例	
		I	II
寸法	L1	700 ※1	700 ※1
	L2	100	500
	L3	500	500
	L4	500	100


※1 防雪フード取付時は800以上としてください。

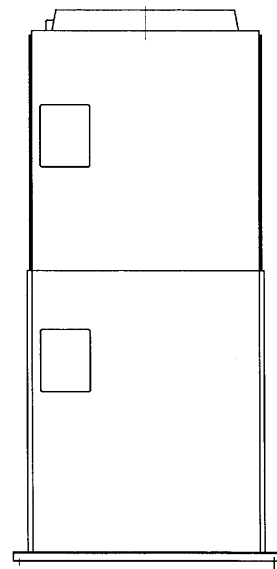


左側面図

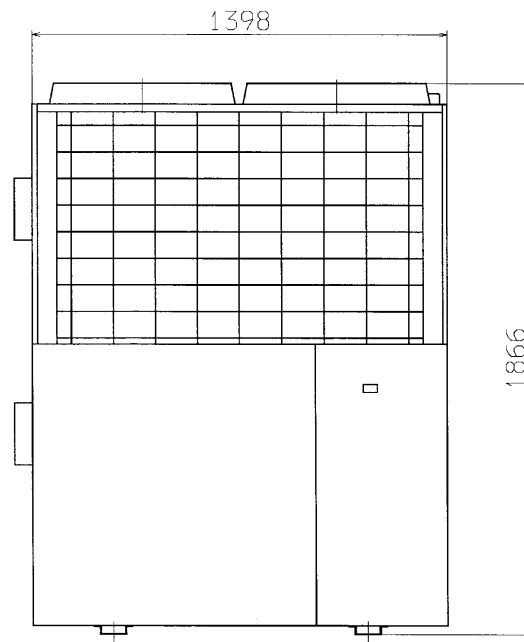

正面図

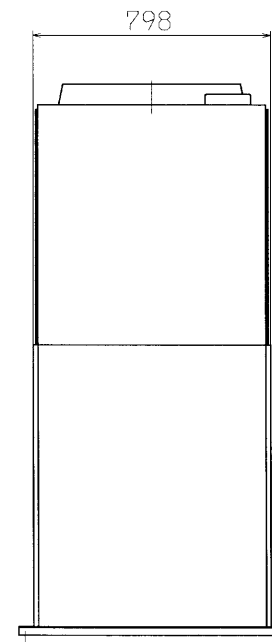

右側面図

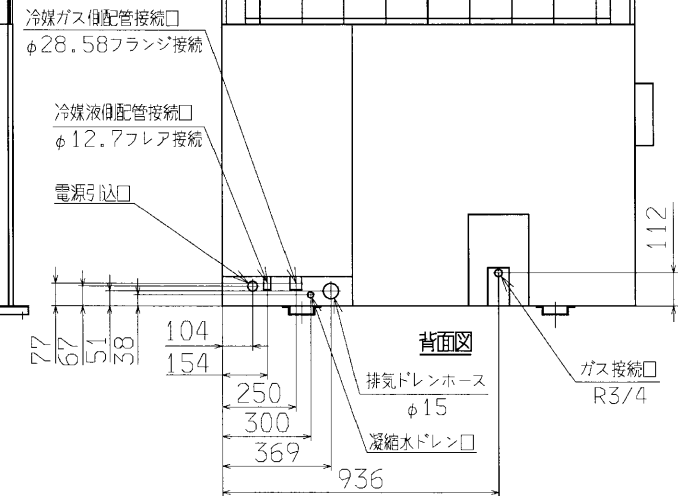

背面図

- 注(1) ユニットは必ずアンカボルトで固定してください。
 (2) ユニット上部には2m以上のスペースをとってください。
 (3) 左右連続設置する時はユニット間を100mmあけてください。
 又、4台以上連続設置する時は3台ごとにユニット間を500mmあけてください。

適用機種		GHCP280HMT5A, HM5A, HMTCS5A	
形式	GHCP	GHCP	
発行者	北川	名称	室外機外形図(OUTLINE)
図番	02 9 4	図番	PCL000Z422
訂	1	符	1
業	1	別	1