
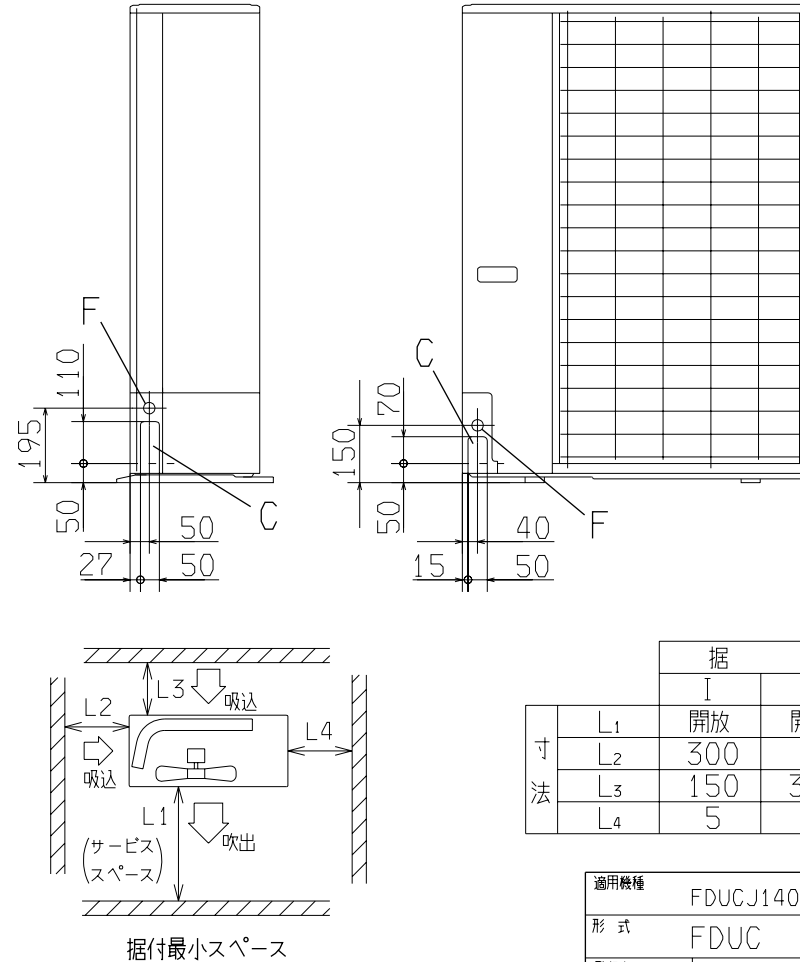


記号	内 容
A	冷媒ガス側配管接続□ φ19.05(フレア)
B	冷媒液側配管接続□ φ9.52(フレア)
C	配管配線取出□
D	ドレン排水用穴 φ20 3ヶ所
E	アンカーボルト用穴 M10用4ヶ所
F	配線取出□ φ30 3ヶ所

- 注(1) 四面障壁は不可です。
- (2) ユニッとは必ずアンカーボルトで固定してください。
アンカーボルト飛び出し長さは15mm以下と
してください。
- (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角に
してください。
- (4) ユニッ上部には、1m以上のスペースをとって
ください。
- (5) 吹出口前面の障壁はユニッ高さ以下として
ください。
- (6) 装置銘板は正面右下についています。

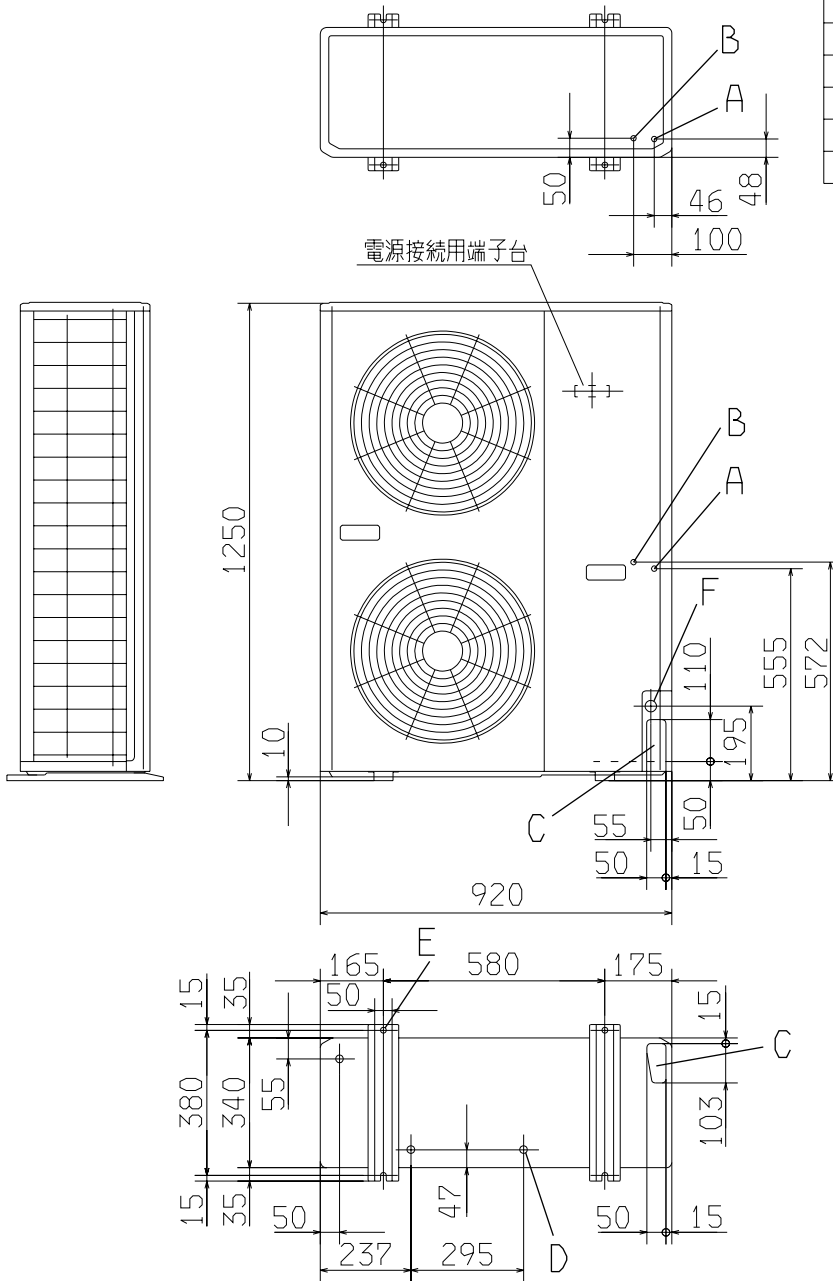

		据 付 例		
		I	II	III
寸 法	L ₁	開放	開放	500
	L ₂	300	5	開放
	L ₃	150	300	150
	L ₄	5	5	5

適用機種		FDUCJ140HD2	
形 式		FDUC	
発行者		名 称 室外機外形図(OUTLINE)	
蛭川 99.4.9		図 番 PCA001Z119	計 符 業 別  1 / 1