



FDSJ280D2

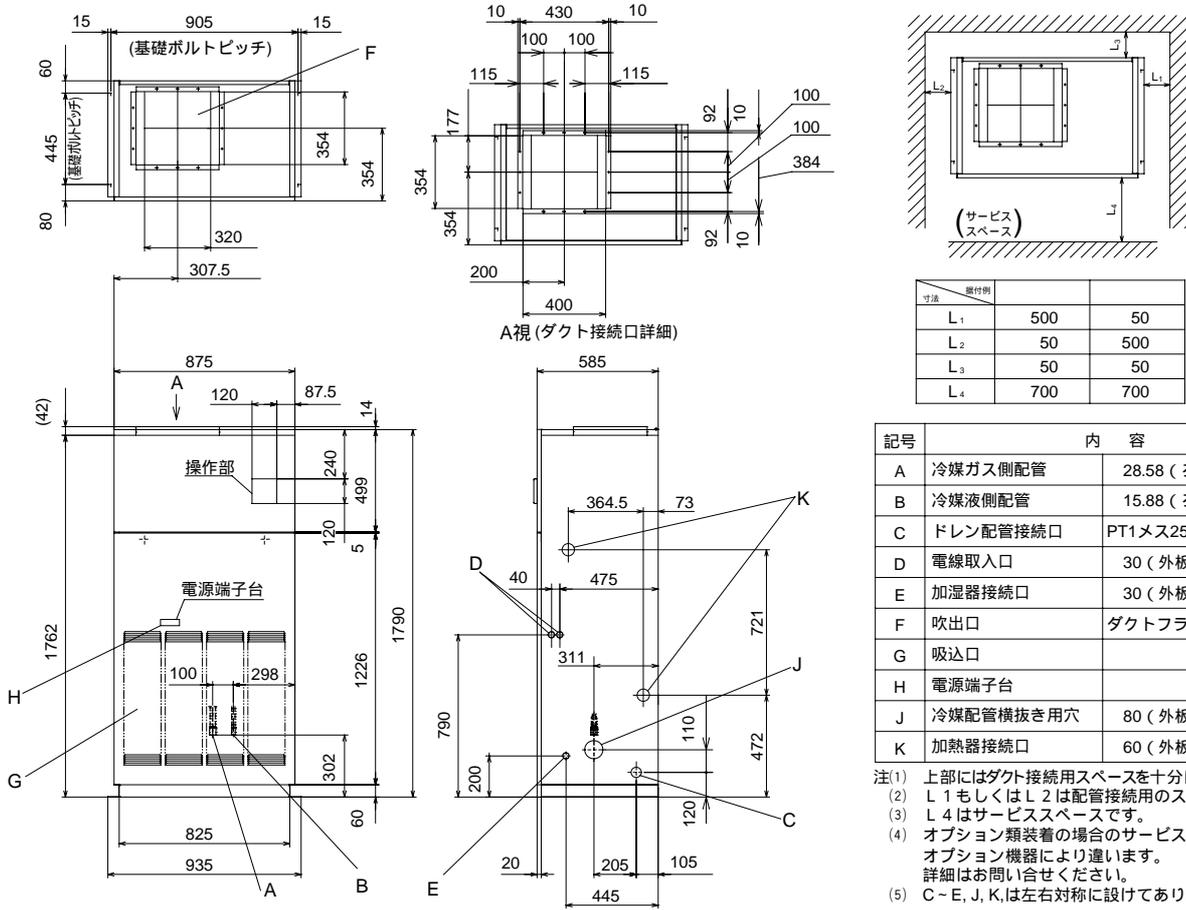


(2) 室外ユニット

AUCJ140H

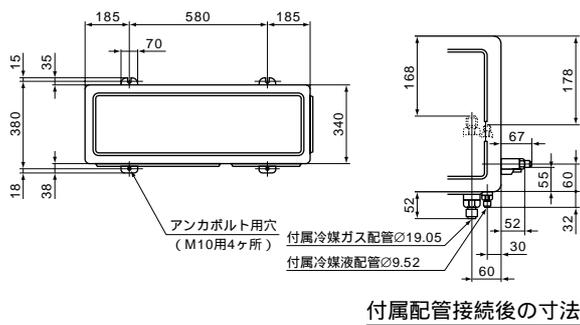

吸込・吹出・サービススペース

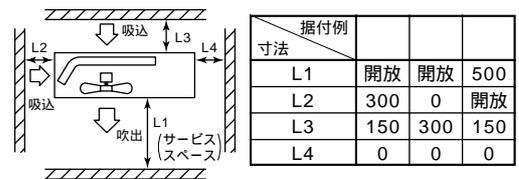

- 注(1) 四面障壁は不可です。
 (2) ユニットの必ずアンカボルトで固定してください。
 (3) 強風が吹きつける場合は吹出口と風向を直角にしてください。
 (4) ユニットの上部には1m以上のスペースをとってください。

