
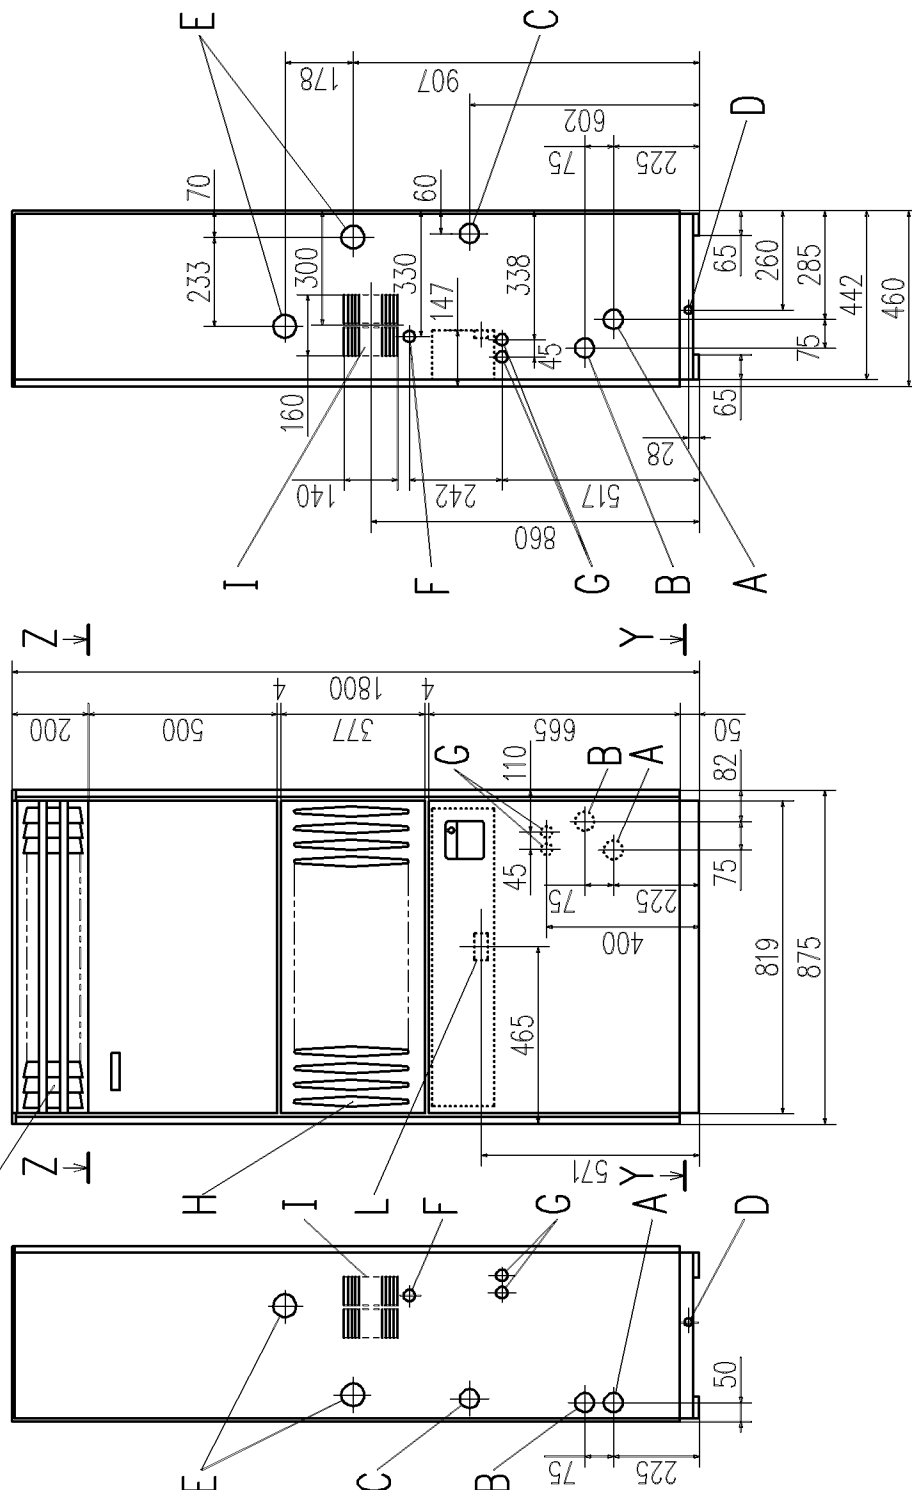


Z-Z (送風機室天井詳細)

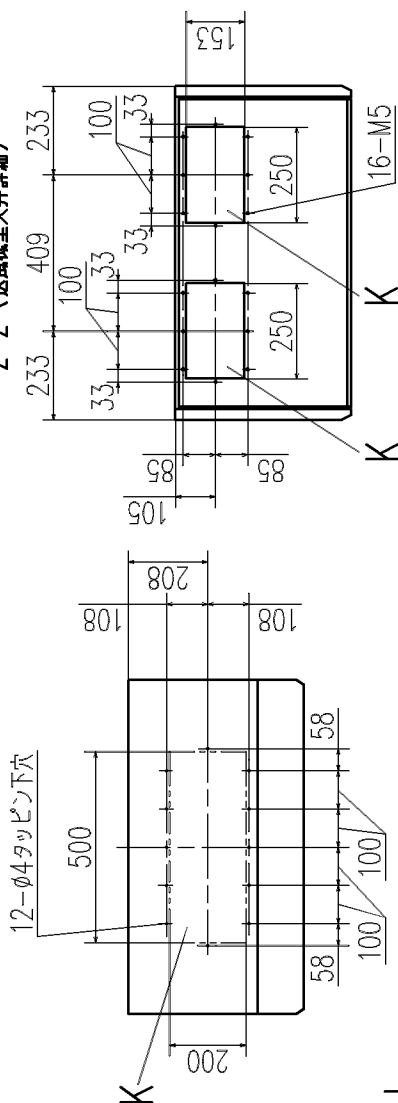

- 備考1. 機材本体と基礎面の間には防振パッドをご使用ください。
 2. サービススペースを前面1.0m以上取ってください。
 3. 設置銘板は上部ドレンパン右側に貼付けてあります。

適用機種 ASP140C1

形式 AS_C

名称 外形図

図番 060825 PAA001Z953

発行 佐々倉 060825 PAA001Z953 1/1